



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ,
ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ОПРЕССОВКОЙ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 23469.2-79

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

В. Н. Алексеенко

ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

Член Коллегии В. М. Орлов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 января 1979 г. № 385

ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
АЛЮМИНИЕВЫЕ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ
ОПРЕССОВКОЙ

ГОСТ
23469.2-79

Конструкция и размеры

Aluminium connection cable sleeves fastened by
pressing. Constriction and sizes

Взамен
ГОСТ 9691-68


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 января
1979 г. № 385 срок действия установлен

с 01.01. 1982 г.
до 01.01. 1987 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на кабельные соединительные алюминиевые гильзы, закрепляемые опрессовкой и предназначенные для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением от 16 до 300 мм² на напряжение до 10 кВ.

2. Основные размеры и расчетная масса гильз должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

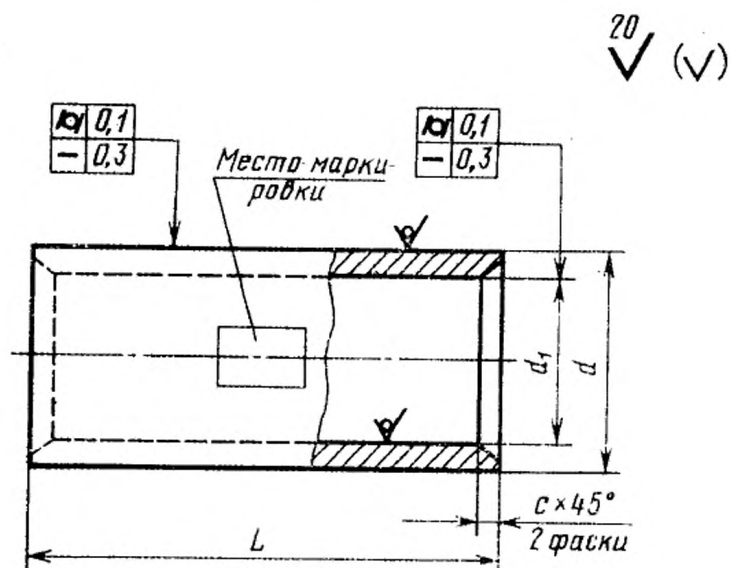

Размеры в мм

Типоразмер	d	d_1	c	L		Расчетная масса 1000 шт., кг
				Номин.	Пред. откл.	
16—5,3	10	5,3	1,2	60	$\pm 1,0$	8,5
25—7,1	12	7,1	1,3	63		12,1
35—8	14	8,0	1,5	71		17,0
50—9	16	9,0	1,8	80		25,3
70—11	18	11,0				33,0
70—12		12,0	1,5			29,0
95—13	20	13,0	1,8	85		41,1
120—14	22	14,0	2,0	100		58,0
150—16	24	16,0				64,5
150—17		17,0	1,8			58,2
185—18	26	18,0	2,0			73,0
185—19		19,0	1,8			65,7
240—20	28	20,0	2,0	110		85,0
240—22	30	22,0		120		101,0
300—24	34	24,0	2,5	140		162,1

Пример условного обозначения кабельной соединительной алюминиевой гильзы диаметром 12 мм для жилы сечением 70 мм²:

Гильза 70—12 ГОСТ 23469.2—79

3. Гильзы должны изготавливаться из круглых тянутых алюминиевых труб марок АД0М и АД1М по ГОСТ 18475—73.

4. Основные размеры опрессованных гильз указаны в рекомендуемом приложении 1.

5. Обозначение типоразмеров гильз по настоящему стандарту и ГОСТ 9691—68 приведено в справочном приложении 2.

Обозначение типоразмеров гильз

ГОСТ 9691—68	ГОСТ 23469.2—79
ГА-5,4	16—5,3
ГА-7	25—7,1
ГА-8	35—8
ГА-9	50—9
ГА-11	70—11
ГА-12	70—12
ГА-13	95—13
ГА-14	120—14
ГА-16	150—16
ГА-17	150—17
ГА-18	185—18
ГА-19	185—19
ГА-20	240—20
ГА-22	240—22
—	300—24

Редактор В. П. Огурцов
Технический редактор Л. Я. Митрофанова
Корректор М. А. Онолченко

Изменение № 1 ГОСТ 23469.2—79 Гильзы кабельные соединительные алюминиевые, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.12.86 № 3868 срок введения установлен

с 01.07.87

Пункт 2. Пример условного обозначения изложить в новой редакции: «Пример условного обозначения гильзы кабельной закрытой, предназначенной для соединения проводов и кабелей с жилами сечением 70 мм² с внутренним диаметром 12 мм, алюминиевой, вид покрытия хим. Н12, климатическое исполнение У, категория размещения 2:

Гильза 70—12—А хим. Н12—У2 ГОСТ 23469.2—79».

Пункт 3. Заменить ссылку: ГОСТ 18475—73 на ГОСТ 18475—82.

Пункт 5 исключить.

Стандарт дополнить пунктом — 6: «6. Остальные требования по ГОСТ 23469.0—81».

Приложение. Таблица. Графу «Сечение, мм², класс жилы по ГОСТ 22483—77» изложить в новой редакции:

Типоразмер	Сечение, мм ² , класс жилы по ГОСТ 22483—77
16—5,3	16, I; 16, II
25—7,1	16, III; 25, I; 25, II
35—8	25, III; 35, I; 35, II

(Продолжение см. с. 300)

Типоразмер	Сечение, мм ² , класс жилы по ГОСТ 22483—77
50—9	35, III; 50, I
70—11	50, II; 70, I; 70, II
70—12	50, III; 95, I
95—13	70, III; 95, II
120—14	120, I
150—16	95, III; 120, II; 185, I
150—17	120, III; 150, I; 150, II
185—18	185, II
185—19	150, III
240—20	240, I
240—22	240, II
300—24	185, III; 240, III; 300, I; 300, II

Приложение 2 исключить.

(ИУС № 3 1987 г.)