
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
3916.2—
2018

**ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ ИЗ ШПОНА
ХВОЙНЫХ ПОРОД**

Технические условия

(EN 13986:2004 + A1:2015, NEQ)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 121 «Плиты древесные»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 мая 2018 г. № 109-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 июня 2018 г. № 367-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 3916.2—2018 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2019 г.

5 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений европейского стандарта EN 13986:2004 + A1:2015 «Древесные плиты для использования в строительстве. Характеристики, оценка соответствия и маркировка» («Wood-based panels for use in construction — Characteristics, evaluation of conformity and marking», NEQ)

6 ВЗАМЕН ГОСТ 3916.2—96

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартиформ, оформление, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Классификация и размеры	2
4 Технические требования	4
5 Требования безопасности и охрана окружающей среды	10
6 Правила приемки	10
7 Методы контроля	11
8 Транспортирование и хранение	12
9 Гарантия изготовителя	12
Приложение А (рекомендуемое) Минимальное количество образцов для физико-механических испытаний фанеры и оценка результатов испытаний	13
Приложение Б (обязательное) Определение коэффициента сопротивления диффузии водяного пара при испытании фанеры в сухих и влажных средах	14
Приложение В (обязательное) Определение биологической стойкости фанеры	16

Поправка к ГОСТ 3916.2—2018 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3.2.1. Таблица 2. Графа «Нешлифованная фанера», подзаголовок «Предельное отклонение», для фанеры номинальной толщины 6,5 и 9 мм.	+0,1 –0,5	+1,0 –0,5
	+0,1 –0,5	+1,0 –0,5

(ИУС № 4 2021 г.)

Поправка к ГОСТ 3916.2—2018 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия

Дата введения — 2021—11—03

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан

(ИУС № 2 2022 г.)

**ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ
ИЗ ШПОНА ХВОЙНЫХ ПОРОД****Технические условия**

Plywood for general use with outer layers of coniferous veneer. Specifications

Дата введения — 2019—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фанеру общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород древесины (далее — фанера).

Настоящий стандарт не распространяется на фанеру специального назначения и облицованную.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.044—89 (ИСО 4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.011—89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2140—81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения

ГОСТ 6507—90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7016—2013 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности

ГОСТ 7076—99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8925—68 Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция

ГОСТ 9620—94 Древесина слоистая клееная. Отбор образцов и общие требования при испытании

ГОСТ 9621—72 Древесина слоистая клееная. Методы определения физических свойств

ГОСТ 9622—2016 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при растяжении

ГОСТ 9624—2009 Древесина слоистая клееная. Метод определения предела прочности при скалывании

ГОСТ 9625—2013 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при статическом изгибе

ГОСТ 9626—90 Древесина слоистая клееная. Метод определения ударной вязкости при изгибе

ГОСТ 9627.1—75 Древесина слоистая клееная. Метод определения твердости

ГОСТ 11358—89 Толщиномеры и стеномеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ EN 12086—2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 15612—2013 Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности

ГОСТ 15812—87 Древесина клееная слоистая. Термины и определения

ГОСТ 16297—80 Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний

ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 25898—2012 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропропусканию

ГОСТ 27296—2012 Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций

ГОСТ 27678—2014 Плиты древесные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида

ГОСТ 30244—94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30255—2014 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах

ГОСТ 30427—96 Фанера общего назначения. Общие правила классификации по внешнему виду

ГОСТ 32155—2013 Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида методом газового анализа

ГОСТ 34034—2016 Древесина слоистая клееная. Классификация

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Классификация и размеры

3.1 Фанеру подразделяют:

- на сорта в зависимости от внешнего вида поверхности;
- марки по степени водостойкости клеевого соединения;
- шлифованную и нешлифованную в зависимости от степени механической обработки поверхности.

3.1.1 По внешнему виду фанеру подразделяют на сорта в зависимости от комбинации сортности наружных слоев: Ex, Ix, IIx, IIIx, IVx.

3.1.2 По степени водостойкости клеевого соединения фанеру подразделяют на марки:

- ФСФ — повышенной водостойкости для внутреннего и наружного использования;
- ФК — водостойкая для внутреннего использования.

3.1.3 По степени механической обработки поверхности фанеру подразделяют:

- на нешлифованную — НШ;
- шлифованную с одной стороны — Ш1;
- шлифованную с двух сторон — Ш2.

3.2 Размеры

3.2.1 Размеры и слойность листов фанеры должны соответствовать нормам, указанным в таблицах 1, 2.

Таблица 1

В миллиметрах

Длина или ширина листов фанеры	Предельное отклонение
1200; 1220; 1250	$\pm 3,0$
1500; 1525; 1800; 1850; 2100; 2135; 2400; 2440; 2500	$\pm 4,0$
2700; 2745; 3000; 3050; 3600; 3660	$\pm 5,0$
Примечание — Допускается изготавливать фанеру другой длины или ширины по согласованию изготовителя с потребителем.	

Таблица 2

В миллиметрах

Номинальная толщина фанеры	Слойность фанеры, не менее	Шлифованная фанера		Нешлифованная фанера	
		Предельное отклонение	Разнотол- щинность	Предельное отклонение	Разнотол- щинность
4	3	+ 0,3 – 0,5	0,6	+ 0,9 – 0,4	1,0
6,5	3	+ 0,4 – 0,6		+ 0,1 – 0,5	
9	5	+ 0,4 – 0,6		+ 0,1 – 0,5	
12	5	+ 0,5 – 0,7		+ 1,1 – 0,6	
15	7	+ 0,6 – 0,8		+ 1,2 – 0,7	1,5
18	9	+ 0,7 – 0,9		+ 1,3 – 0,8	
21	9	+ 0,8 – 1,0		+ 1,4 – 0,9	
24	11	+ 0,9 – 1,1		+ 1,5 – 1,0	
27	11	+ 1,0 – 1,2	1,0	+ 1,6 – 1,1	2,0
30	13	+ 1,1 – 1,3		+ 1,7 – 1,2	
Пр и м е ч а н и е — Допускается изготавливать фанеру других толщин и слойности по согласованию изгото- вителя с потребителем. При этом предельные отклонения вычисляют по формулам: - для шлифованной фанеры: + (0,2 + 0,03 S_ф), – (0,4 + 0,03 S_ф); - нешлифованной фанеры: + (0,8 + 0,03 S_ф), – (0,3 + 0,03 S_ф), где S_ф — номинальная толщина фанеры.					

3.2.2 Листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом. Косина не должна превышать 2 мм на 1 м длины кромки листа.

3.2.3 Отклонение от прямолинейности кромок не должно превышать 2 мм на 1 м длины листа.

3.3 Условное обозначение фанеры должно содержать:

- наименование продукции;
- породу древесины наружных слоев;
- марку;
- сочетание сортов шпона наружных слоев;
- класс эмиссии;
- вид обработки поверхности;

- размеры;
- обозначение настоящего стандарта.

3.4 Пример условного обозначения фанеры с наружными слоями из шпона сосны, марки ФСФ с сочетанием сортов шпона наружных слоев IIIx/IVx, класса эмиссии E1, нешлифованной, длиной 2440 мм, шириной 1220 мм, толщиной 9 мм:

Фанера, сосна ФСФ, IIIx/IVx, E1, НШ, 2440 x 1220 x 9 ГОСТ 3916.2—2018

4 Технические требования

4.1 Характеристики

4.1.1 При изготовлении фанеры применяют:

- лущеный шпон хвойных пород (сосны, лиственницы, ели, пихты и кедра), внутренние слои могут быть изготовлены из шпона лиственных пород при условии сохранения механических и эксплуатационных свойств фанеры;
- низкотоксичные термореактивные смолы.

Фанеру считают изготовленной из той породы древесины, из которой изготовлены ее наружные слои.

При четном числе слоев шпона два средних слоя должны иметь параллельное направление волокон. Симметрично расположенные слои шпона по толщине фанеры должны быть из древесины одной породы, толщины и с одинаковым направлением волокон относительно центрального слоя.

4.1.2 В наружных слоях фанеры не допускаются пороки древесины и дефекты обработки, превышающие ограничения, установленные в таблице 3.

Таблица 3

Наименование пороков древесины и дефектов обработки	Фанера с наружными слоями из шпона хвойных пород сортов				
	Ex	Ix	IIx	IIIx	IVx
1 Булавочные сучки по ГОСТ 30427	Допускаются до 3 шт. на 1 м ² поверх- ности листа	Допускаются			
2 Здоровые сросшие- ся светлые и темные сучки по ГОСТ 2140	Не допускаются	Допускаются диаметром, мм, не более 20 в количестве, на 1 м ² поверхности листа не более 10 шт. Сердце- винные трещины шириной не более 3 мм			Допускаются
3 Частично сросши- еся, несросшиеся выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина по ГОСТ 2140	Не допускаются	Допускаются диаметром, мм, не более			
		6	6	40	100
		при условии заделки замазками диаметром, мм, не более			Без ограничения количества
		10	15		
в количестве, шт. на 1 м ² поверхно- сти листа, не более					
3	6				

Продолжение таблицы 3

Наименование пороков древесины и дефектов обработки	Фанера с наружными слоями из шпона хвойных пород сортов				
	Ex	Ix	IIx	IIIx	IVx
4 Сомкнутые трещины по ГОСТ 2140	Не допускаются	Допускаются			
5 Разошедшиеся трещины по ГОСТ 2140	Не допускаются	Допускаются длиной, мм, не более			
		250	400	600	Без ограничения
		шириной, мм, не более			15
		3 при условии заделки замазкой	5	10	
в количестве, шт., не более				Без ограничения количества	
2	3	3			
на 1 м ширины листа					
6 Светлая прорость по ГОСТ 2140	Не допускается	Допускается			
7 Темная прорость по ГОСТ 2140	Не допускается		Допускается шириной, мм, не более 6 длинной, мм, не более 50 100		Допускается
8 Засмолок по ГОСТ 2140	Не допускается		Допускаются общей площадью не более 10 % поверхности листа	Допускается	
9 Кармашек по ГОСТ 2140	Не допускается		Допускаются шириной, мм, не более 6 75		Допускается
10 Отклонение в строении древесины по ГОСТ 2140: наклон волокон, свилеватость, завиток, темные глазки, групповые глазки	Допускается незначительное количество случайного характера, кроме темных глазков	Допускаются			
11 Здоровое изменение окраски без признаков разрушения древесины по ГОСТ 2140: внутренняя заболонь, химическая окраска, синева, цветные заболонные пятна	Не допускаются	Допускаются не более, 30 %, поверхности листа	Допускаются		

Продолжение таблицы 3

Наименование пороков древесины и дефектов обработки	Фанера с наружными слоями из шпона хвойных пород сортов				
	Ex	Ix	IIx	IIIx	IVx
12 Нездоровое изменение окраски с признаками разрушения древесины по ГОСТ 2140: грибные ядровые пятна (полосы), темные заболонные грибные окраски	Не допускаются				Допускаются
13 Накол по ГОСТ 30427	Не допускают	Допускаются в общем числе с нормами позиции 3			
14 Нахлестка по ГОСТ 15812	Не допускается		Допускается длиной, мм, не более 200 400 в количестве на 1 м ширины листа, шт., не более 3 5		Допускается
15 Недостача шпона, дефекты кромок листа при шлифовании и обрезке по ГОСТ 15812, ГОСТ 30427	Не допускается	2	5	Допускается от кромок, мм, не более 15	
16 Наличие клеевой ленты по ГОСТ 30427	Не допускаются	Допускаются только в нешлифованной фанере			Допускаются
17 Просачивание клея по ГОСТ 15812	Не допускаются		Допускаются не более, %, поверхности листа 5 10		Допускаются
18 Царапины по ГОСТ 2140	Не допускаются		Допускаются		
19 Вмятина, отпечаток, гребешок по ГОСТ 2140 и ГОСТ 30427	Не допускаются		Допускаются высотой (глубиной) в пределах значений предельных отклонений по толщине		Допускаются
20 Вырыв волокон по ГОСТ 2140	Не допускаются		Допускается не более, %, поверхности листа 5 15		Допускается
21 Прошлифовка по ГОСТ 30427	Не допускается			Допускается не более 1 %, поверхности листа	Допускается
22 Покоробленность по ГОСТ 30427	В фанере толщиной не более 9 мм не учитывается, толщиной 9 мм и более допускается со стрелой прогиба не более 15 мм на 1 м длины диагонали листа фанеры				
23 Металлические включения по ГОСТ 30427	Не допускаются		Допускаются скобки из цветного металла		

Окончание таблицы 3

Наименование пороков древесины и дефектов обработки	Фанера с наружными слоями из шпона хвойных пород сортов				
	Ex	Ix	IIx	IIIx	IVx
24 Зазор в соединении по ГОСТ 30427	Не допускается		Допускается шириной, не более, мм, 3 10 15 в количестве, шт., не более 1 2 при условии заделки замазкой Без ограничения		
25 Волнистость (для шлифованной фанеры), ворсистость, рябь шпона по ГОСТ 15812, ГОСТ 30427	Не допускаются		Допускаются		
26 Шероховатость поверхности по ГОСТ 30427	Параметр шероховатости <i>Rm</i> по ГОСТ 7016, мкм, не более: - для шлифованной фанеры — 200; - нешлифованной фанеры — 320				
27 Вставки из древесины: а) для починки сучков и отверстий	Не допускаются	Допускаются размером не более 80 мм в количестве, не более, 5 шт. на 1 м ² поверхности листа		Без ограничения	Допускаются
б) для починки разошедшихся трещин	Не допускаются		Допускаются длиной, мм, не более 500 800 шириной, мм, не более 30 60 в количестве не более 2 шт. на 1 м ширины листа		Допускаются
28 Двойная вставка	Не допускается		Допускается не более 1 шт. на 1 м ² листа		Допускается
Примечания 1 Норма дефекта обработки «недостача шпона» относится и к внутренним слоям фанеры. 2 Пороки древесины и дефекты обработки, не указанные в таблице 3 (гниль, расслоение, пузырь, закорина и др.), не допускаются.					

4.1.3 Во внутренних слоях фанеры допустимы пороки древесины и дефекты обработки, не влияющие на ее качество и размеры, требования к которым установлены настоящим стандартом.

4.1.4 Сочетание сортов шпона наружных слоев указано в ГОСТ 30427.

4.1.5 В фанере шириной не более 1525 мм наружный слой сорта Ex может быть составлен из двух полос шпона с соединением по центру листа. В фанере шириной 1525 мм и более наружный слой сорта Ex может быть из трех полос шпона одинаковой ширины. Наружные слои остальных сортов допускаются составлять из неограниченного количества полос шпона.

Для сортов Ex, Ix, IIx соединения шпона должны быть параллельны кромкам фанеры, а полосы подобраны по цвету.

4.1.6 Вставки из шпона должны подходить к поверхности, прочно держаться и соответствовать направлению волокон древесины породы наружного слоя фанеры. Для сортов Ix, Iix вставки должны соответствовать цвету древесины.

Замазки должны обеспечивать приклеивание облицовочных материалов, не выкрашиваться при механической обработке и гнутье фанеры, не растрескиваться.

4.2 Физико-механические показатели фанеры должны соответствовать нормам, указанным в таблицах 4, 5.

Таблица 4

Предел прочности при скалывании по клеевому слою, МПа	Разрушение по древесине, %
Св. 0,2 до 0,4 включ.	Св. или равно 80
Св. 0,4 до 0,6 включ.	Св. или равно 60
Св. 0,6, до 1,0	Св. или равно 40
От 1,0 и более	—
Примечания 1 Испытание фанеры марки ФК проводят после вымачивания образцов в воде в течение 24 ч, а фанеры марки ФСФ после кипячения в воде в течение 1 или 6 ч. 2 Испытание фанеры после кипячения в воде в течение 6 ч проводят по согласованию изготовителя с потребителем. 3 Процент разрушения по древесине определяют визуально. 4 Испытания на скалывание проводят в разных клеевых слоях по согласованию изготовителя с потребителем.	

Таблица 5

Наименование показателя	Толщина, мм	Марка фанеры	Значение физико-механических показателей
1 Влажность, %	4—30	ФК, ФСФ	5—10
2 Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев, МПа, не менее	6,5—30		30
3 Предел прочности при растяжении вдоль волокон наружных слоев, МПа, не менее	4—6,5		20
4 Модуль упругости при статическом изгибе вдоль волокон, МПа, не менее	6,5—30		7000
5 Ударная вязкость при изгибе, КДж/м ² , не менее	12—30		34
6 Твердость, МПа	6,5—30		20
7 Коэффициент теплопроводности, Вт (мК), при средней плотности, кг/м ³ 300 500 700 1000	4—30		0,09 0,13 0,17 0,24
8 Коэффициент сопротивления диффузии: - водяному пару при испытаниях во влажной среде при средней плотности, кг/м ³ 300 500 700 1000	4—30		50 70 90 110

Окончание таблицы 5

Наименование показателя	Толщина, мм	Марка фанеры	Значение физико-механических показателей
- водяному пару при испытаниях в сухой среде при средней плотности, кг/м ³ 300 500 700 1000	4—30	ФК, ФСФ	150 200 220 250
9 Коэффициент звукопоглощения, дБ, в диапазоне частот, Гц 250—500 1000—2000	4—30		0,10 0,30
10 Звукоизоляция, дБ	6,5—30		23,0
11 Биологическая стойкость: 11.1 Класс опасности 11.2 Естественная стойкость к воздействию: - дереворазрушающих грибов - дереворазрушающих насекомых: - усачи (<i>Hylotrupes</i>); - точильщики (<i>Anobium</i>); - термиты	4—30		2 3 4 <i>D_{hy}</i> <i>Sa</i> <i>St</i>
12 Класс горючести	4—30		По ГОСТ 30244
Примечание — Показатели позиций 4—12 выбирают по согласованию изготовителя с потребителем.			

4.3 Содержание формальдегида в фанере и выделение формальдегида из фанеры в воздух помещения в зависимости от класса эмиссии должны соответствовать значениям, указанным в таблице 6.

Таблица 6

Класс эмиссии	Содержание формальдегида	Выделение формальдегида	
	Перфораторный метод, мг/100 г абс. сухой фанеры, мг	Камерный метод, мг/м ³ воздуха	Газоаналитический метод, мг/м ² ·ч
E 0,5	До 4,0 включ.	До 0,01 включ.	До 1,5 включ.
E1	Св. 4,0 до 8,0 включ.	Св. 0,01 до 0,124 включ.	Св. 1,5 до 3,5 включ. или менее 5,0 в течение 3 дней после изготовления
E2	Св. 8,0 до 30 включ.	Св. 0,124 до 0,3	Св. 3,5 до 8,0 включ. или от 5,0 до 12,0 в течение 3 дней после изготовления

4.4 Учет фанеры производят в кубических метрах и/или квадратных метрах. Объем одного листа определяют с точностью до 0,00001 м³, объем партии фанеры — с точностью до 0,01 м³. Площадь листа фанеры учитывают с точностью до 0,01 м², площадь листов в партии — с точностью до 0,5 м².

4.5 Маркировка

Маркировку наносят несмываемой краской на обратную сторону каждого листа фанеры с указанием марки, сорта фанеры, номера сортировщика.

На пакет фанеры наносят маркировку, содержащую:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- условное обозначение фанеры;
- количество листов в пакете;
- обозначение национального знака соответствия для сертифицируемой продукции.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

Допускается при поставке на экспорт наносить дополнительную маркировку.

4.6 Упаковка

4.6.1 Фанера должна быть сформирована в пакеты массой не более 1500 кг отдельно по породам, маркам, сортам, классу эмиссии, видам обработки поверхности и размерам.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем упаковывать в пакеты другой массы.

4.6.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность и целостность продукции при транспортировании и хранении. По согласованию изготовителя с потребителем фанеру могут поставлять без упаковки.

5 Требования безопасности и охрана окружающей среды

5.1 Содержание вредных химических веществ, выделяемых при эксплуатации фанеры в воздух жилых помещений и общественных зданий, должно соответствовать требованиям, установленным национальными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

5.2 Синтетические материалы, применяемые для изготовления фанеры, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и иметь документ, подтверждающий безопасность данной продукции и оформленный в установленном порядке.

5.3 Допустимый уровень удельной активности радионуклидов цезия-137 в фанере (показатель радиационной безопасности) должен соответствовать нормам, установленным национальными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

5.4 Лица, связанные с изготовлением фанеры, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011 (специальной одеждой, защитными очками и комбинированными рукавицами).

6 Правила приемки

6.1 Фанеру предъявляют к приемке партиями. Партия должна состоять из фанеры одной породы древесины, марки, одного сорта, класса эмиссии формальдегида, вида обработки поверхности и размера листов и должна быть оформлена одним документом о качестве, содержащем:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя и его адрес;
- условное обозначение фанеры;
- объем или площадь листов в партии.

6.2 Качество и размеры листов фанеры проверяют выборочным контролем. Допускается в соответствии с условиями договора (контракта) осуществлять проверку сплошным контролем.

При выборочном контроле листы фанеры отбирают «вслепую» по ГОСТ 18321 в количестве, указанном в таблице 7.

Таблица 7

В листах

Объем партии	Контролируемый показатель по пунктам			
	3.2.1—3.2.3		4.1.2, 4.1.5, 4.1.6	
	Объем выборки	Приемочное число	Объем выборки	Приемочное число
Не более 500	8	1	13	1
От 501 до 1200	13	1	20	2
От 1201 до 3200	13	1	32	3
От 3201 до 10000	20	2	32	3

Определение объема выборки для позиций 4—12 таблицы 5 — по согласованию изготовителя с потребителем.

6.3 Предел прочности при скалывании по клеевому слою, при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев, при растяжении вдоль волокон контролируют для каждой марки, толщины и слойности фанеры не реже одного раза в месяц. Допускается контроль для каждой партии по согласованию изготовителя с потребителем, для этого отбирают 0,1 % листов от партии, но не менее одного листа.

6.4 Для контроля выделения формальдегида отбирают один лист фанеры от любого объема выборки. Показатель выделения формальдегида контролируют для фанеры марок ФСФ и ФК один раз в 7 сут.

6.5 Партию считают соответствующей требованиям настоящего стандарта и принимают, если в выборках:

- количество листов фанеры, не отвечающих требованиям стандарта по размерам, косине, прямолинейности, порокам древесины и дефектам обработки, менее или равно приемочному числу, установленному в таблице 7;
- все листы фанеры не имеют пузырей, расслоения и закорин;
- выделение формальдегида соответствует нормам, установленным в таблице 6;
- физико-механические показатели соответствуют нормам, установленным в таблицах 4, 5.

7 Методы контроля

7.1 Отбор образцов — по ГОСТ 9620, ГОСТ 30255, ГОСТ 32155, приложению А.

7.2 Длину и ширину фанеры измеряют в двух точках параллельно кромкам на расстоянии не менее 100 мм от кромок металлической рулеткой по ГОСТ 7502 с погрешностью 1 мм. За фактическую длину (ширину) листа принимают среднеарифметическое значение результатов двух измерений.

7.3 Толщину измеряют на расстоянии не менее 25 мм от кромок и посередине каждой стороны листа толщиномером по ГОСТ 11358 или микрометром по ГОСТ 6507 с погрешностью не более 0,1 мм.

За фактическую толщину листа принимают среднеарифметическое значение результатов четырех измерений.

Разнотолщинность в одном листе фанеры определяют как разницу между наибольшей и наименьшей толщиной четырех измерений.

7.4 Влажность — по ГОСТ 9621.

7.5 Предел прочности при скалывании по клеевому слою — по ГОСТ 9624.

7.6 Предел прочности и модуль упругости при статическом изгибе — по ГОСТ 9625.

7.7 Предел прочности при растяжении — по ГОСТ 9622.

7.8 Содержание формальдегида — по ГОСТ 27678 (указанный метод используют в качестве арбитражного). Выделение формальдегида в воздух помещения — по ГОСТ 30255 или ГОСТ 32155.

7.9 Шероховатость поверхности — по ГОСТ 15612.

7.10 Измерение пороков древесины и дефектов обработки — по ГОСТ 30427, ГОСТ 2140.

7.11 Отклонение от прямолинейности кромок листа фанеры определяют измерением максимального зазора между кромкой листа и кромкой металлической линейки по ГОСТ 427, щупом — по ГОСТ 8925 с погрешностью 0,2 мм.

7.12 Измерение косины — по ГОСТ 30427.

7.13 Коэффициент звукопоглощения — по ГОСТ 16297.

7.14 Ударная вязкость при изгибе — по ГОСТ 9626.

7.15 Звукоизоляция — по ГОСТ 27296.

7.16 Твердость — по ГОСТ 9627.1.

7.17 Коэффициент сопротивления водяному пару — по ГОСТ 25898, приложению Б.

7.18 Коэффициент теплопроводности — по ГОСТ 7076.

7.19 Биологическая стойкость — по ГОСТ 34034, приложению В.

7.20 Класс горючести — по ГОСТ 30244, ГОСТ 12.1.044.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Фанеру перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта, с обязательным предохранением от атмосферных осадков.

8.2 Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

9 Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества фанеры требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения фанеры марки ФК — три года, марки ФСФ — пять лет со дня получения ее потребителем.

Приложение А
(рекомендуемое)

**Минимальное количество образцов для физико-механических испытаний фанеры
и оценка результатов испытаний**

Минимальное количество образцов фанеры для некоторых физико-механических испытаний, вырезанных из одного листа, приведено в таблице А.1.

Таблица А.1

Наименование показателя	Метод испытания	Минимальное количество образцов
1 Влажность	По ГОСТ 9621	4
2 Плотность	По ГОСТ 9621	6
3 Предел прочности и модуль упругости при статическом изгибе	По ГОСТ 9625	
4 Ударная вязкость при изгибе	По ГОСТ 9626	
5 Предел прочности при растяжении	По ГОСТ 9622	
6 Предел прочности при скалывании по клеевому слою	По ГОСТ 9624	10

Полученные результаты испытаний (позиции 3—6 таблицы А.1) обрабатывают по методике вариационной статистики, например приложение Б ГОСТ 9624.

Для других физико-механических испытаний фанеры, предусмотренных настоящим стандартом, количество образцов и оценка результатов испытаний приведены в соответствующих нормативных документах.

Приложение Б
(обязательное)

**Определение коэффициента сопротивления диффузии водяного пара
при испытании фанеры в сухих и влажных средах**

Б.1 Методика проведения испытаний

Коэффициент сопротивления диффузии водяному пару указывает, на сколько больше сопротивляемость материала по сравнению со стационарным слоем воздуха равной толщины при одинаковой температуре.

Испытуемый образец устанавливают в чашке, содержащей либо высушенное средство (сухая среда), либо водный насыщенный раствор (влажная среда).

Затем его помещают в камеру, где контролируют влажность и температуру воздуха. Из-за разницы давления пара между чашкой и камерой пар проходит через испытуемый образец. Чтобы определить скорость прохождения водяного пара в стабильном состоянии, производят периодические взвешивания испытуемого образца.

Испытывают как минимум три образца.

Перед проведением испытания образцы должны выдержать при температуре $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(50 \pm 5)\%$ в течение времени, достаточном для стабилизации их массы и получения результатов трех последующих ежедневных измерений, отличающихся не более чем на 5 %.

Условия испытания приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1

Серия	Температура, $^\circ\text{C}$	Относительная влажность, %			
		Сухая среда		Влажная среда	
		Заданная величина	Допуск	Заданная величина	Допуск
1	$23 \pm 0,5$	0	+ 3	50	± 3
2	$23 \pm 0,5$	50	± 3	93	± 3

Примечание — Испытания в сухой среде серии 1 дают информацию о поведении материалов при низкой влажности, когда передача влаги зависит от диффузии пара. Испытание во влажной среде серии 2 дает информацию о поведении материалов при условии высокой влажности.

Ниже даны примеры осушителей и пропитывающих водных растворов, которые обеспечивают определенную относительную влажность воздуха при температуре 23°C .

а) Осушители:

- хлорид кальция CaCl_2 — размер частиц менее 3 мм: 0 %;
- перхлорат магния $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$: 0 %.

б) Водные насыщенные растворы:

- нитрат магния $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$: 53 %;
- хлорид калия KCl : 85 %;
- дигидрофосфат аммония $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$: 93 %;
- нитрат калия, KNO_3 : 94 %.

Подготовка образцов и комплектов для испытаний, процедура испытания, вычисления паропроницаемости — по ГОСТ EN 12086.

При испытании фанеры в сухой и влажной среде осушитель или насыщенный водный раствор помещают в чашки так, чтобы воздушное расстояние между осушителем или насыщенным раствором и образцом было (15 ± 5) мм.

Б.2 Расчет коэффициента сопротивления диффузии водяному пару

Коэффициент сопротивления диффузии водяному пару μ вычисляют по формуле

$$\mu = \frac{\delta_{\text{в}}}{\delta}, \quad (\text{Б.1})$$

где $\delta_{\text{в}}$ — паропроницаемость воздуха [в зависимости от среднего атмосферного давления в процессе испытания (см. рисунок Б.1)];

δ — паропроницаемость материала, $\text{мг/м} \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}$.

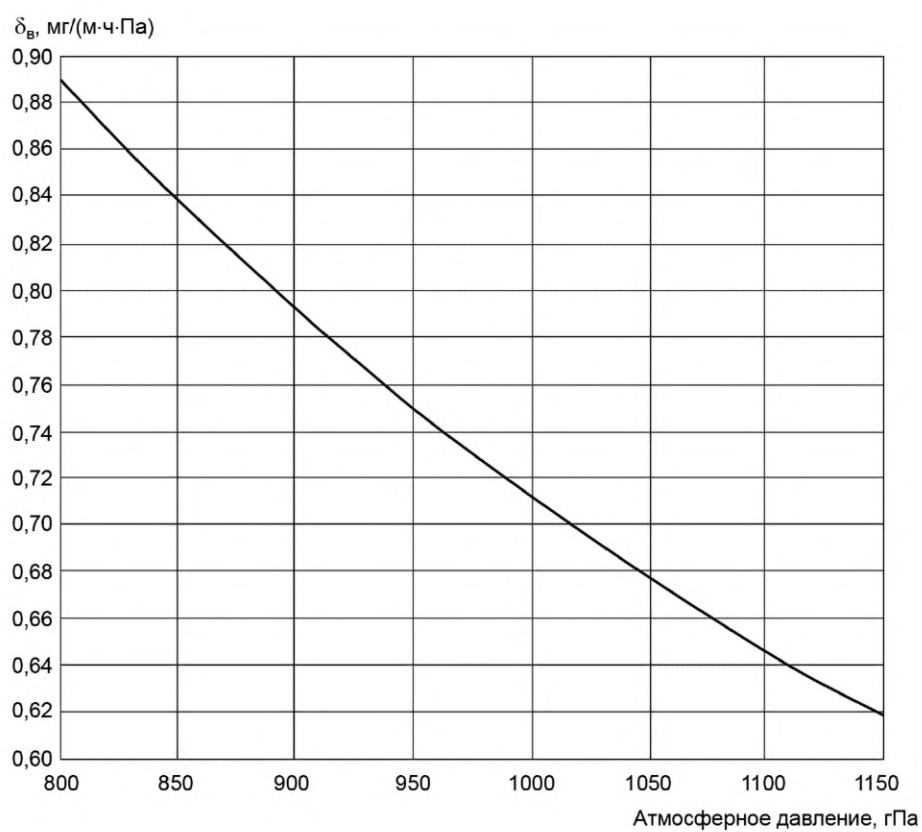


Рисунок Б.1 — Паропроницаемость воздуха при температуре 23 °C

Допускается, что паропроницаемость воздуха и материала может в равной степени меняться по мере изменения атмосферного давления. Поэтому коэффициент можно считать независимым от атмосферного давления.

Приложение В
(обязательное)

Определение биологической стойкости фанеры

В зависимости от биологического класса опасности по ГОСТ 34034 фанера подвергается риску повреждения от воздействия дереворазрушающих грибов и насекомых в разной степени.

Естественная биологическая стойкость фанеры зависит от породы древесины, слоя древесины, толщины шпона, типа и содержания связующего, защиты кромок и др.

В.1 Порода древесины

Чем больше естественная биологическая стойкость используемой плотной древесины, тем выше стойкость фанеры.

Древесину подразделяют по степени естественной стойкости к воздействию дереворазрушающих грибов на пять классов:

- 1 — очень стойкая;
- 2 — стойкая;
- 3 — сравнительно стойкая;
- 4 — немного стойкая;
- 5 — нестойкая.

Древесину по степени естественной стойкости к воздействию насекомых усачей (*Hylotrupes*) и точильщиков (*Anobium*) подразделяют на классы:

- D — стойкая;
- S — восприимчивая;
- SH — ядровая древесина также известна, как восприимчивая.

Древесину по степени естественной стойкости к воздействию насекомых термитов подразделяют на классы:

- D — стойкая;
- M — сравнительно стойкая;
- S — восприимчивая.

Характеристики естественной стойкости лиственных и хвойных пород древесины, которые используют при производстве фанеры, приведены в таблицах В.1, В.2. Если фанера изготовлена из шпона разных пород древесины, то породу, имеющую самую низкую естественную стойкость, следует использовать для определения ожидаемого уровня стойкости непропитанной фанеры.

Т а б л и ц а В.1 — Естественная стойкость лиственных пород древесины

Научное название	Обычное название	Плотность (диапазон средних значений при влажности 12 %), кг/м ³	Естественная стойкость		
			Грибок	Насекомые	
				<i>Anobium</i> точильщики	Термиты
1 <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Клен остролистный	610—680	5	S	S
2 <i>Acer platanoides</i> L.	Клен ложноплатановый, явор белый	610—680	5	S	S
3 <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Ольха черная, или клейкая	500—550	5	S	S
4 <i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Ольха серая, или белая	500—550	5	S	S
5 <i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Береза пушистая	640—670	5	S	S
6 <i>Betula pendula</i> Roth	Береза плакучая, повислая, бородавчатая	640—670	5	S	S
7 <i>Fagus sylvatica</i> L.	Бук лесной, или европейский	690—750	5	Нет данных	Нет данных
8 <i>Populus nigra</i> Ait.	Тополь черный (осокорь)	420—480	5	S	S
9 <i>Populus alba</i> L.	Тополь белый, тополь серебристый	420—480	5	S	S

Окончание таблицы В.1

Научное название	Обычное название	Плотность (диапазон средних значений при влажности 12 %), кг/м ³	Естественная стойкость		
			Грибок	Насекомые	
				<i>Anobium</i> точильщики	Термиты
10 <i>Quercus robur</i> L.	Дуб черешчатый, летний	670—760	2	S	M
11 <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	Дуб скальный, или зимний	670—760	2	S	M
12 <i>Titia cordata</i> Mill.	Липа мелколистная, сердцевидная	520—560	5	Нет данных	S
13 <i>Titia platyphyllos</i> Scop.	Липа крупнолистная	520—560	5	Нет данных	S
Примечания 1 Естественная стойкость к воздействию дереворазрушающих грибов. Естественная стойкость, указанная в данной таблице, относится только к ядровой древесине; считают, что заболонная древесина всех пород относится к классу стойкости 5 (нестойкая), если нет других данных. 2 Естественная стойкость к воздействию насекомых <i>Anobium</i> точильщики. В таблице допускается, что ядровая древесина всех пород — стойкая при воздействии этих насекомых, за исключением тех случаев, когда она обозначается иначе для насекомых <i>Anobium</i> точильщики. SH — ядровая древесина также известна, как восприимчивая. 3 Естественная стойкость к воздействию термитов. Стойкость относится только к ядровой древесине; заболонная древесина всех пород восприимчива. «Стойкая» не предполагает полной сопротивляемости.					

Таблица В.2 — Естественная стойкость хвойных пород древесины

Научное название	Обычное название	Плотность (диа- пазон средних значений при влажности 12 %), кг/м ³	Естественная стойкость			
			Грибок	Насекомые		
				<i>Hylotrupes</i> усачи	<i>Anobium</i> точильщики	Термиты
1 <i>Abies alba</i> Mill	Пихта белая, евро- пейская, гребенчатая	440—480	4	SH	SH	S
2 <i>Larix decidua</i> Mill.	Лиственница евро- пейская опадающая	470—650	3—4	S	S	S
3 <i>Picea abies</i> (L.) Karst	Ель обыкновенная	440—470	4	SH	SH	S
4 <i>Pinus pinaster</i> Ait.	Сосна приморская	530—550	3—4	S	S	S
5 <i>Pinus sylvestris</i> L.	Сосна обыкновенная	500—540	3—4	S	S	S
Примечания 1 Естественная стойкость к воздействию дереворазрушающего грибка. Стойкость, указанная в данной таблице, относится только к ядровой древесине; считается, что заболонная древесина всех пород относится к классу стойкости 5 (нестойкая), если нет других данных. 2 Естественная стойкость к воздействию насекомых <i>Hylotrupes</i> усачи, <i>Anobium</i> точильщики. SH — ядровая древесина также известна, как восприимчивая. В таблице допускается, что ядровая древесина всех пород — стойкая при воздействии этих насекомых, за исключением тех случаев, когда она обозначается иначе для насекомых <i>Hylotrupes</i> усачи, <i>Anobium</i> точильщики. 3 Естественная стойкость к воздействию термитов. Стойкость относится только к ядровой древесине; заболонная древесина всех пород восприимчива. «Стойкая» не предполагает полной сопротивляемости.						

В.2 Заболонь и ядровая древесина

Естественная биологическая стойкость у заболони менее, чем у ядровой древесины. Если для изготовления фанеры использован шпон из заболонной и ядровой частей древесины, то естественную биологическую стойкость фанеры берут по заболони. Биологическая стойкость заболонного шпона может быть увеличена благодаря проникновению клея. Это может повлиять на масштабы повреждения фанеры, вызванные грибами и насекомыми.

В.3 Толщина шпона

Биологическую стойкость фанеры можно повысить в результате пропитки слоев шпона клеем.

Уменьшая толщину слоя шпона, можно повысить биологическую стойкость фанеры, тонкие слои шпона легче пропитать.

Толщина применяемого шпона может вызвать изменение естественной стойкости фанеры.

При толщине шпона более 3 мм естественная стойкость фанеры полностью соответствует данным таблиц В.1, В.2.

При толщине шпона более 1,5 мм, но менее или равной 3 мм следует в таблице В.2 естественную стойкость при воздействии усачей *Hylotrupes* заменить S и SH на D.

При толщине шпона менее или равной 1,5 мм следует в таблицах В.1, В.2 естественную стойкость при воздействии точильщиков *Anobium* заменить S и SH на D.

В.4 Тип и содержание связующего

Некоторые связующие обладают характеристиками, влияющими на биологическую стойкость фанеры и степень защищенности от грибка, что может повысить ее биологическую стойкость.

Клеевые швы могут действовать как барьеры, не позволяющие насекомым и их личинкам проникать между слоями.

УДК 674-415:006.354

МКС 79.060.10

ОКПД 2 16.21.12.111

Ключевые слова: фанера с наружными слоями из шпона хвойных пород, марки, размеры, технические условия, методы измерения, транспортирование, хранение

БЗ 8—2018/15

Редактор *Л.С. Зимилова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.Ю. Митрофанова*
Компьютерная верстка *Е.А. Кондрашовой*

Сдано в набор 02.07.2018. Подписано в печать 17.07.2018. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,53. Тираж 39 экз. Зак. 96.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Поправка к ГОСТ 3916.2—2018 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3.2.1. Таблица 2. Графа «Нешлифованная фанера», подзаголовок «Предельное отклонение», для фанеры номинальной толщины 6,5 и 9 мм.	+0,1 –0,5	+1,0 –0,5
	+0,1 –0,5	+1,0 –0,5

(ИУС № 4 2021 г.)

Поправка к ГОСТ 3916.2—2018 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия

Дата введения — 2021—11—03

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан

(ИУС № 2 2022 г.)