



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
С О Ю З А С С Р

**ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ
ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ
И СТЕКЛАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ**

ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 24699—81

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва

Цена 15 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ
ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ
И СТЕКЛАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 24699—81

Издание официальное

МОСКВА — 1981

РАЗРАБОТАН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

И. В. Строков (руководитель темы); И. С. Посельская; Б. А. Филозофович; Г. Г. Коваленко; И. Ф. Савченко; В. И. Ти-
хонович; Н. Д. Крылов, Г. В. Левушкин

ВНЕСЕН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

Зам. председателя С. Г. Змеул

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам
строительства от 3 февраля 1981 г. № 10

ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ
И СТЕКЛАМИ

ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Wooden windows and balcony doors with double glazing units
and additional glasses for dwelling and public buildings.

Types, structure and dimensions

ГОСТ
24699—81

ОКП 53 6139

Постановлением Государственного комитета СССР по делам
установленстроительства от 3 февраля 1981 г. № 10 срок введения
с 01.01 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на деревянные окна и балконные двери со стеклопакетами и стеклами, предназначенные для жилых и общественных зданий, а также для вспомогательных зданий и помещений предприятий различных отраслей народного хозяйства.

1. ТИПЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ

1.1. Окна и балконные двери по настоящему стандарту изготавливаются с однокамерными клееными стеклопакетами во внутренних и стеклами в наружных створках.

1.2. Габаритные размеры окон и балконных дверей и размеры проемов для них должны соответствовать:

для жилых зданий — указанным на черт. 1 и в справочном приложении 1;


для общественных зданий — указанным на черт. 2 и в справочном приложении 2.

Окна и балконные двери, приведенные на черт. 1, могут применяться и для общественных зданий.

1.3. Заполнение оконных проемов общественных зданий шириной 18М (модуль М=100 мм) и более следует осуществлять набором окон, приведенных на черт. 2.

1.4. По требованию потребителей одностворные окна и балконные двери, в том числе с форточными створками и фрамугами должны изготавливаться также и левыми, а многостворные окна с несимметричным рисунком — в негативном (зеркальном) изображении.

1.5. Устанавливается следующая структура условного обозначения (марки) окон и балконных дверей:

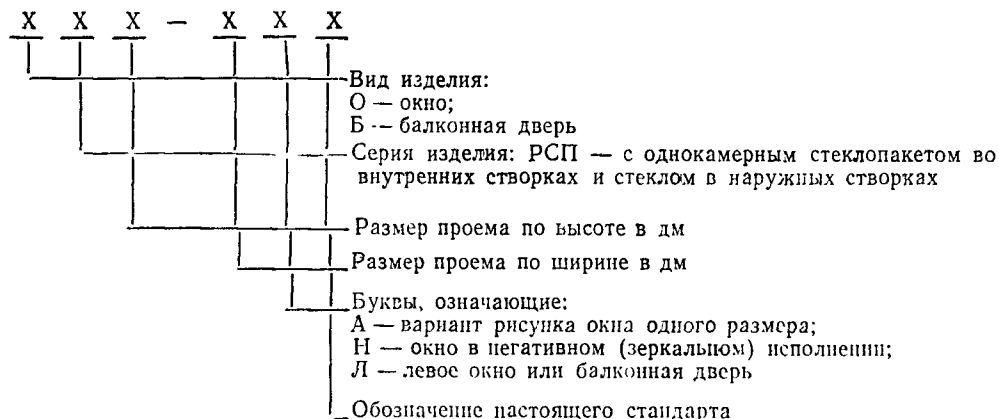

Примеры условных обозначений (марок):

окно правое серии РСП для проема высотой 15 и шириной 9 дм:

ОРСП 15—9 ГОСТ 24699—81

то же, левое:

ОРСП 15—9Л ГОСТ 24699—81

дверь балконная правая серии РСР для проема высотой 22 и шириной 9 дм:

БРСП 22—9 ГОСТ 24699—81

окно серии РСР для проема высотой 18 и шириной 15 дм, с несимметричным рисунком (вариант А):

ОРСП 18—15А ГОСТ 24699—81

то же, в негативном (зеркальном) исполнении:

ОРСП 18—15АН ГОСТ 24699—81

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

2.1. Окна и балконные двери должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 23166—78, требованиями настоящего стандарта и по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей для жилых зданий должны соответствовать указанным на черт. 3—5, размеры сечений деталей — на черт. 6—18; для общественных зданий — на черт. 19—21, а размеры сечений деталей — на черт. 22—29.

2.3. Размеры окон и балконных дверей на черт. 1—5 и 19—21 указаны по наружным сторонам коробок, в свету, и по наружным сторонам створок, фрамуг, клапанов и полотен.

На чертежах, приведенных в настоящем стандарте, указаны размеры неокрашенных деталей и изделий в мм.

2.4. Для отвода дождевой воды сверлят отверстия диаметром 10 мм, которые должны располагаться в нижних брусках коробок и горизонтальных импостах под створками и фрамугами на расстоянии 50 мм от вертикальных брусков коробок и импостов, а под клапанами — одно отверстие посередине.

2.5. Внутренние створки окон высотой более 1350 мм при ширине более 600 мм, а также высотой более 1000 мм при ширине более 850 мм должны быть навешены на 3 петли.

Примеры расположения приборов в окнах и балконных дверях приведены в рекомендуемом приложении 3.

2.6. Для остекления внутренних створок окон и балконных дверей применяют клееные однокамерные стеклопакеты по действующей нормативно-технической документации.

2.7. Для остекления наружных створок окон и балконных дверей следует применять оконное стекло по ГОСТ 111—78 толщиной: для жилых зданий 2,5—3 мм, для общественных зданий 3—4 мм.

Толщину стекла уточняют в проекте с учетом ветровых нагрузок в районе строительства.

2.8. Последовательность выполнения операций при монтаже стеклопакетов и схемы расположения опорных, распорных и боковых прокладок, устанавливаемых по периметру стеклопакетов, приведены в справочных приложениях 4 и 5.

Монтаж стеклопакетов и выбор материалов для прокладок следует выполнять в соответствии с инструкцией по применению, монтажу и эксплуатации стеклопакетов в гражданском строительстве.

2.9. Места прикрепления уплотняющих пенополиуретановых прокладок в притворах окон и балконных дверей указаны на чертежах сечений деталей.

2.10. Приклеивание облицовок к каркасу клапана должно выполняться на клеях средней водостойкости (карбамидном, поливинилацетатном и т. п.). Наружные клапаны должны изготавливаться из цельной древесины.

2.11. Клапаны могут быть оснащены пластмассовой сеткой и жалюзийной решеткой, в этом случае отливы на клапанах не применяются.

2.12. Клей и мастики, используемые при изготовлении окон, должны быть разрешены к применению в установленном порядке.

2.13. Ручка-упор для клапана, фрамужный соединитель и спецификации стеклопакетов и стекол для окон и балконных дверей жилых и общественных зданий приведены в справочных приложениях Б—9.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

О к н а

		9-9	9-12	9-13,5	9-15			860
15-6	15-7,5	15-9	15-12	15-13,5	15-15	15-18	15-21	1460
	15-7,5A	15-9A						1460
570	720	870	1170	1320	1470	1770	2070	

Балконные двери

	22-7,5	22-9	2175
	720	870	

Примечания:

1. Схемы изделий изображены со стороны фасада.
2. Цифры над схемами изделий обозначают размеры проемов в модулях.
3. Окна типов 15—12; 15—13,5; 15—15; 15—18 и 15—21 с клапанами.

Черт. 1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

О к н а

12-9 	12-12 	12-13,5 	12-15 	1160 
18-9 	18-12 	18-13,5 	18-15 	1760 
18-9A 	18-12A 	18-13,5A 	18-15A 	1760 
21-9 	21-12 	21-13,5 	21-15 	2060 
21-9A 	21-12A 	21-13,5A 	21-15A 	2060 
870 	1170 	1320 	1470 	


Балконные двери

24-9 		2375 
28-9 	26-12 	2755 
870 	1170 	


- Примечания:
- 1. Схемы изделий изображены со стороны фасада.
 - 2. Цифры над схемами изделий обозначают размеры проемов в модулях.

Черт. 2



КОНСТРУКЦИЯ, ФОРМА, ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАРКИ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

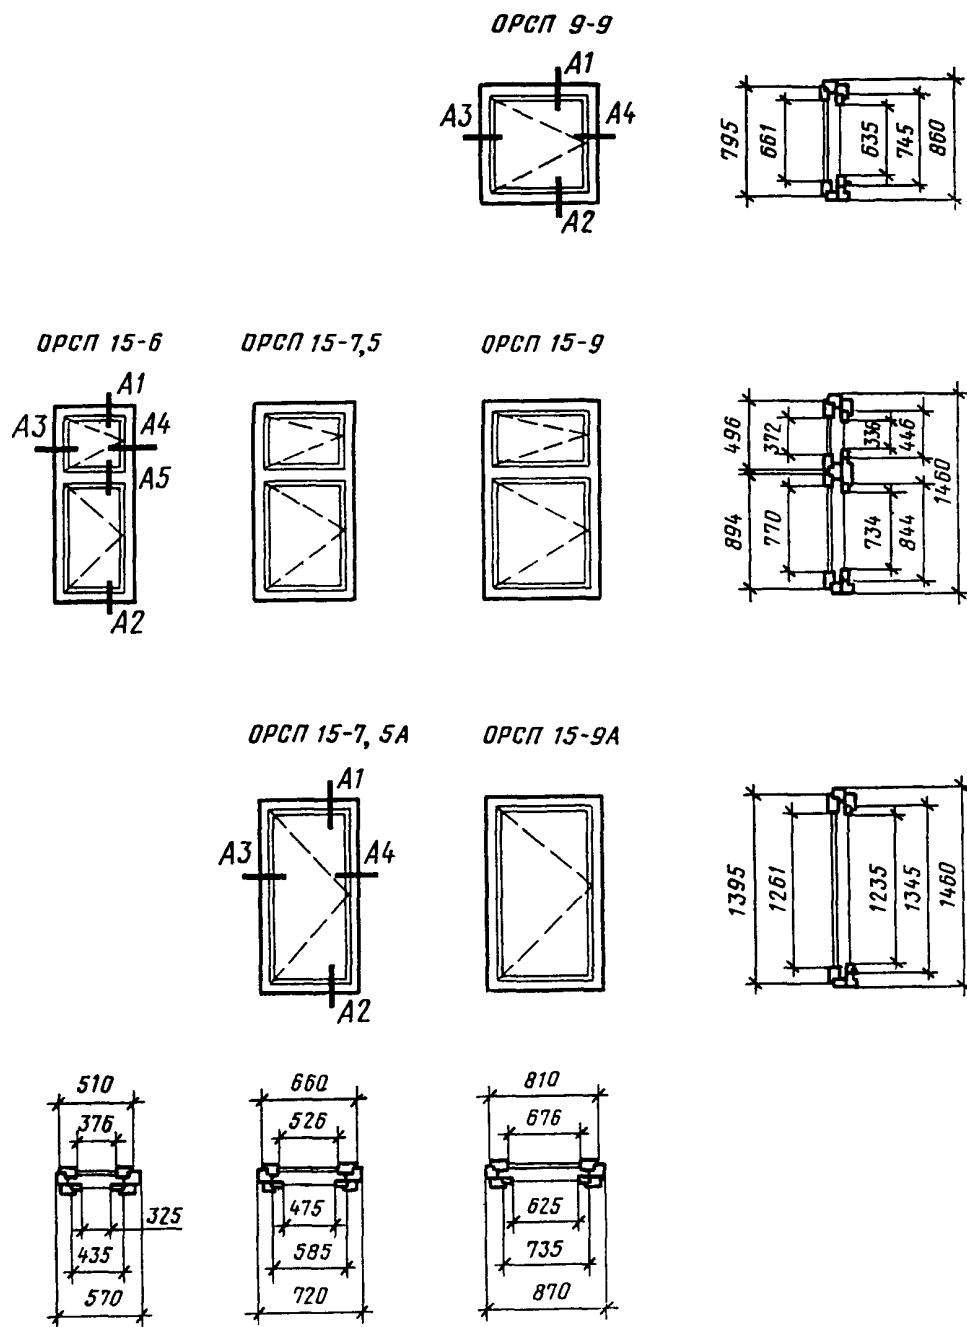

Черт. 3

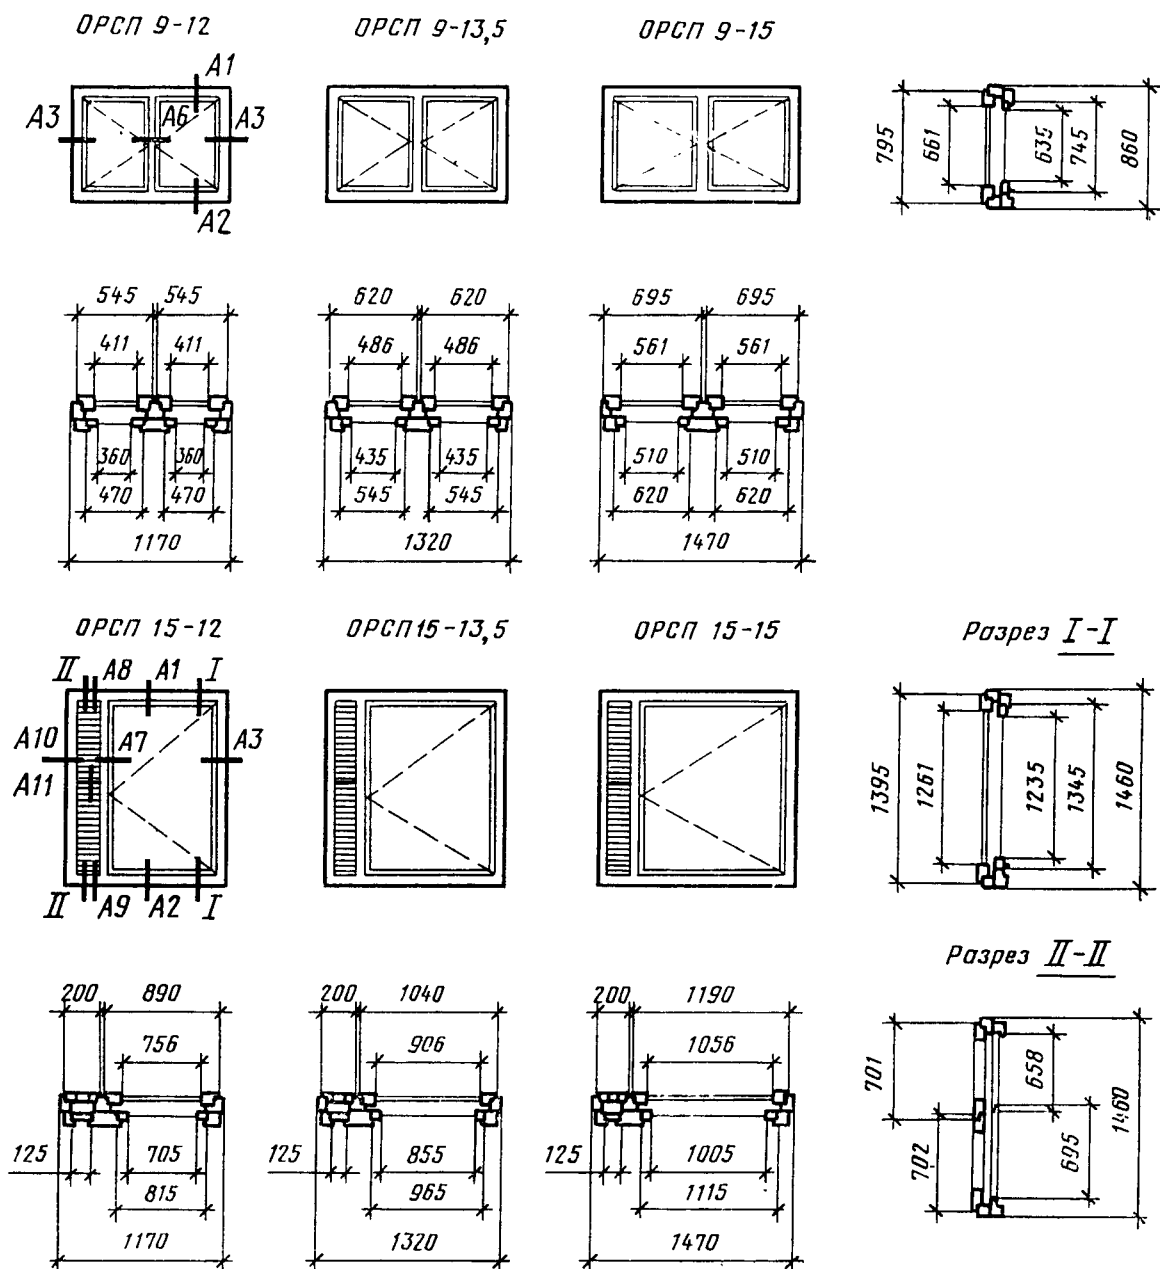


Черт. 4

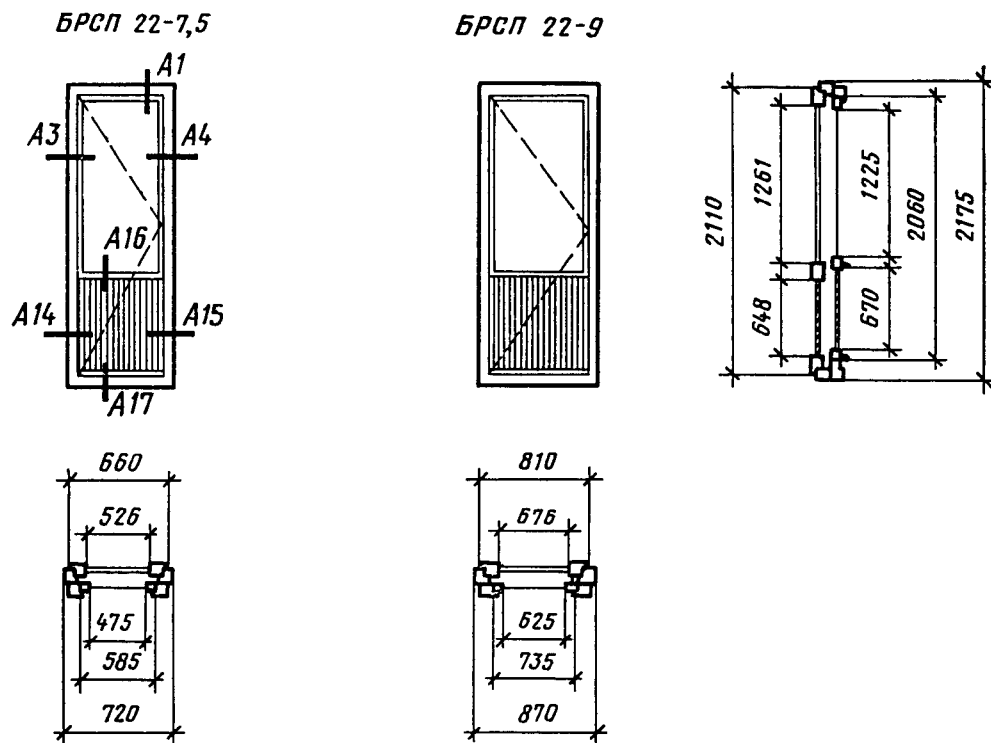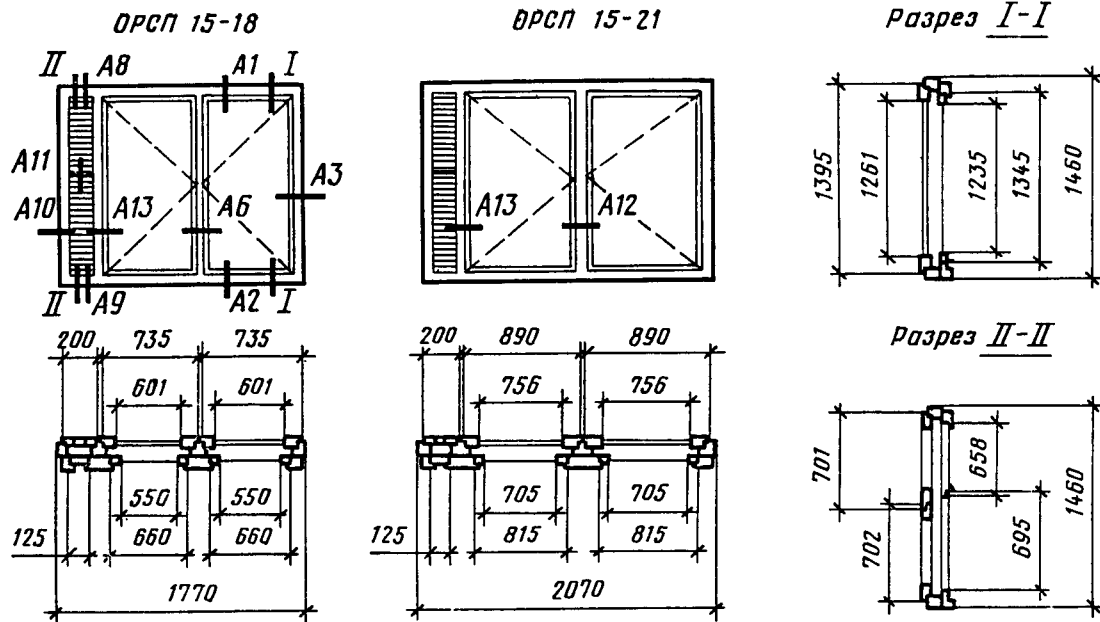

Черт. 5


СЕЧЕНИЯ ПО ПРИТВОРАМ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

СЕЧЕНИЕ А1

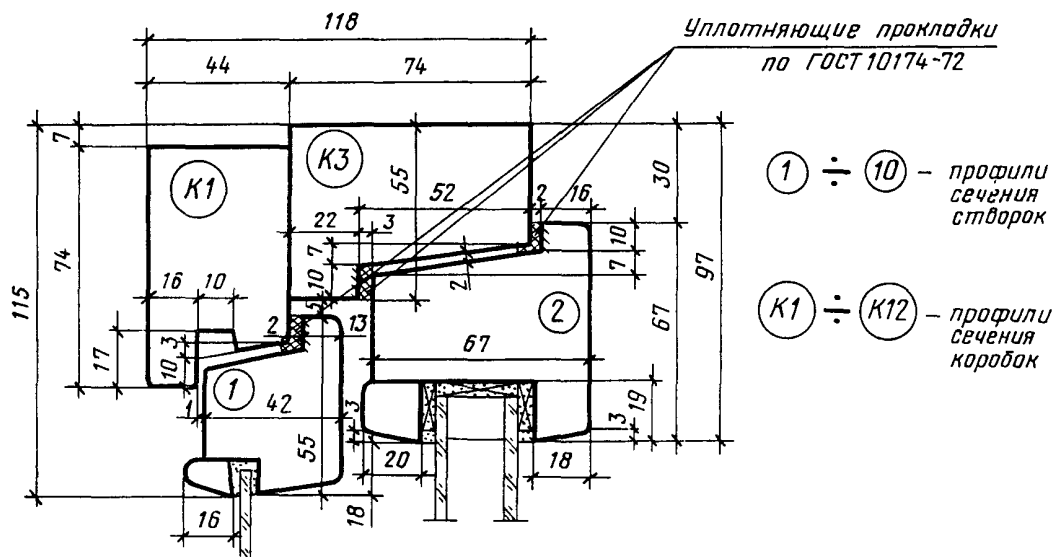


Черт. 6

СЕЧЕНИЕ А2

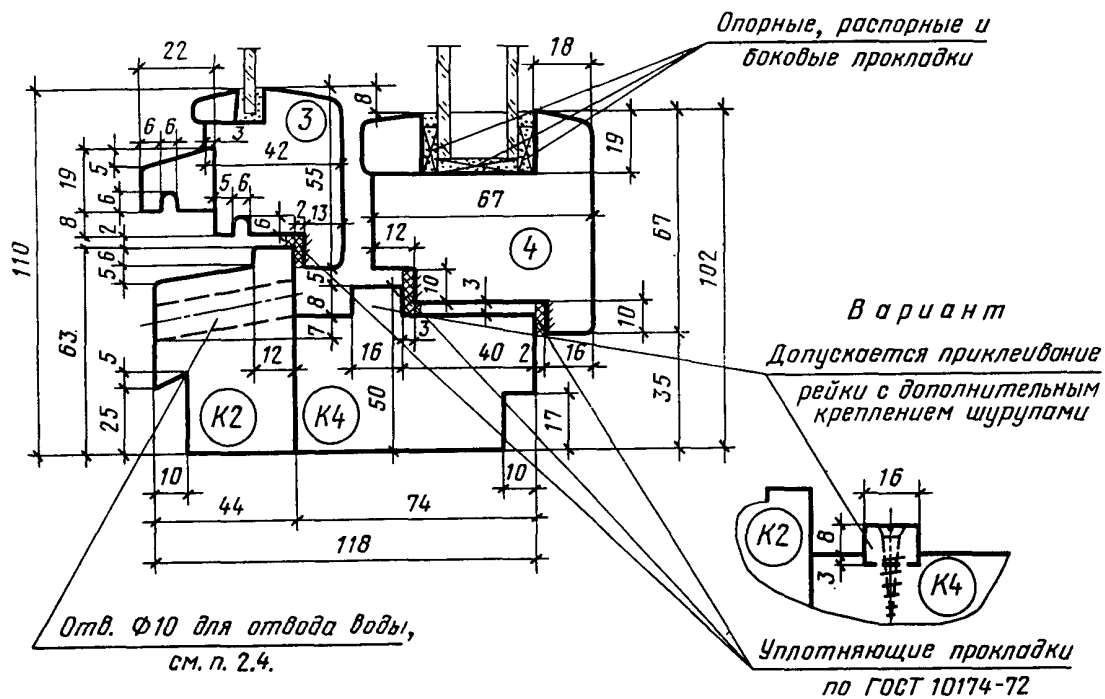


Черт. 7

СЕЧЕНИЯ АЗ и А4

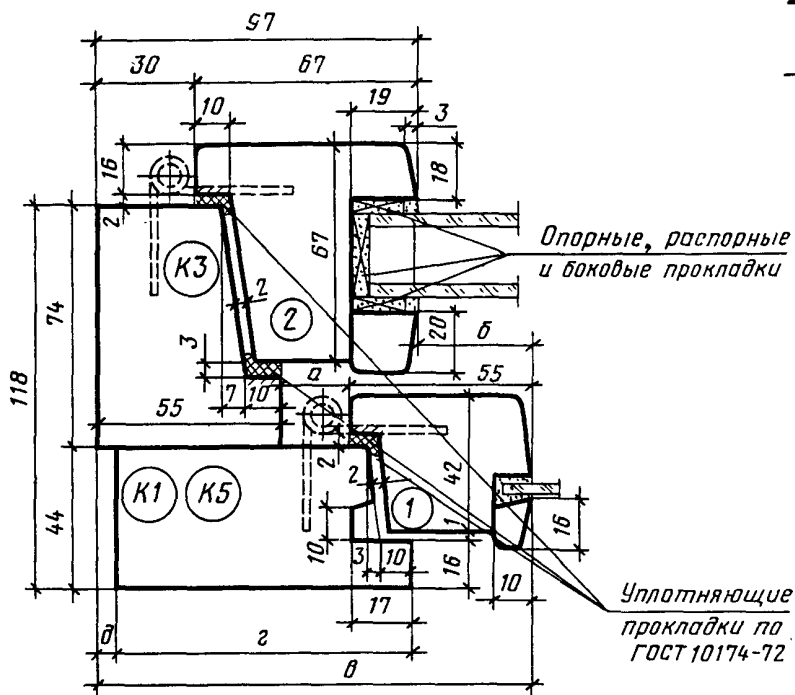

Черт. 8


СЕЧЕНИЕ А5

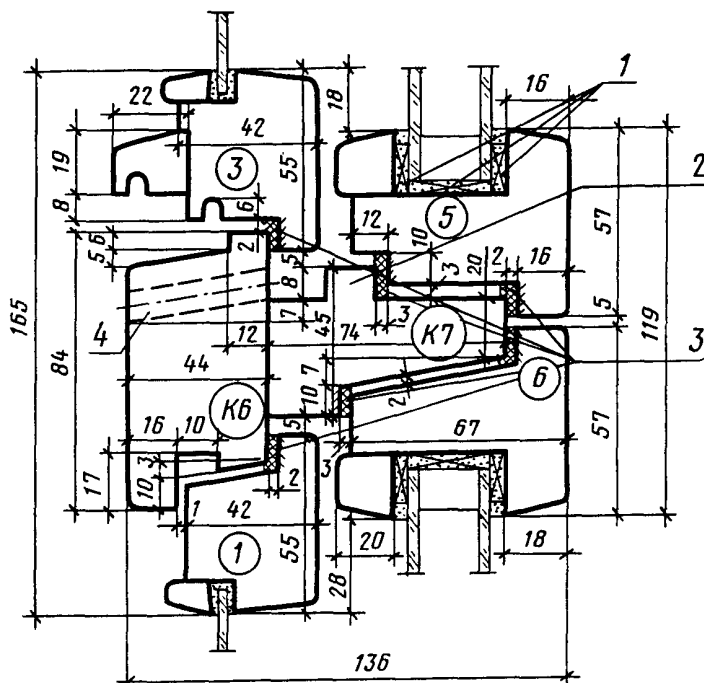

1—опорные, распорные и боковые прокладки; 2—допускается приклеенная рейка с дополнительным креплением шурупами, см. черт. 7, вариант; 3—уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174—72; 4—отверстие диаметром 10 мм для отвода воды, см. п. 2.4.

Черт. 9


СЕЧЕНИЯ А6 и А12

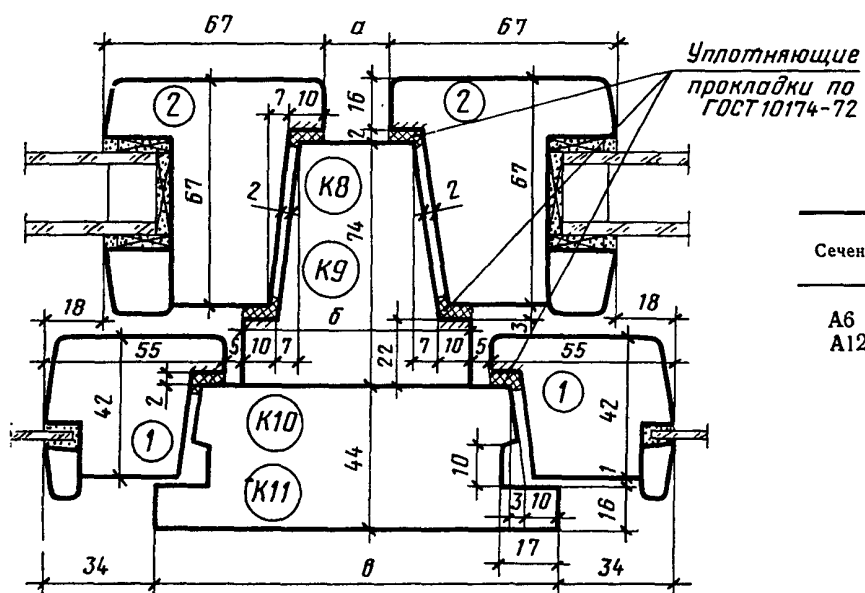

Черт. 10

Сечения	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	Детали
A6	20	70	122	K8; K10
A12	10	60	112	K9; K11


СЕЧЕНИЯ А7 и А13

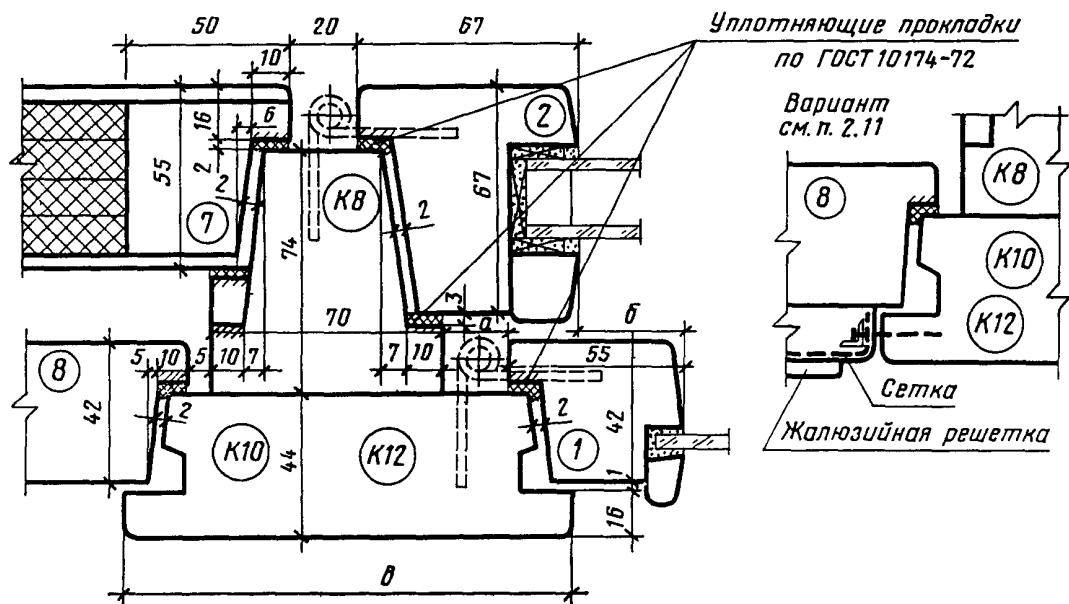

Черт. 11

Сечения	а	б	в	Детали
A7	5	18	122	K10
A13	20	33	137	K12


СЕЧЕНИЕ А8

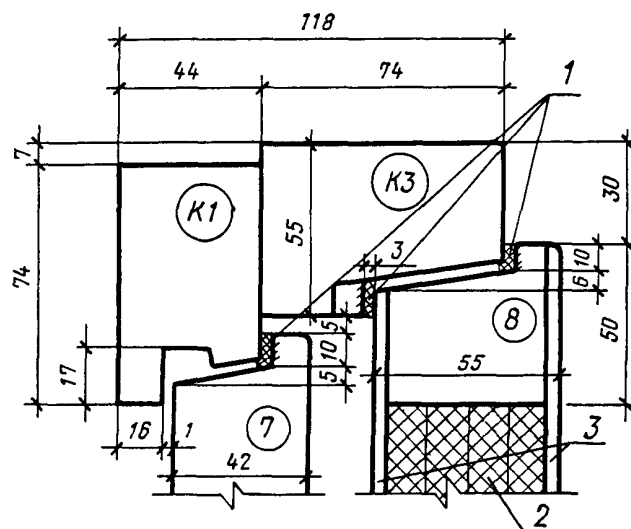

1—уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174—72; 2—мягкая древесно-волоконная плита толщиной 12 мм, 4 слоя, по ГОСТ 4598—74, вариант: допускается заполнение полужесткими минераловатными плитами на синтетическом связующем по ГОСТ 9573—72; 3—твердая древесноволокнистая плита Т-400 толщиной 3,2 мм по ГОСТ 4598—74


Черт. 12

СЕЧЕНИЕ А9

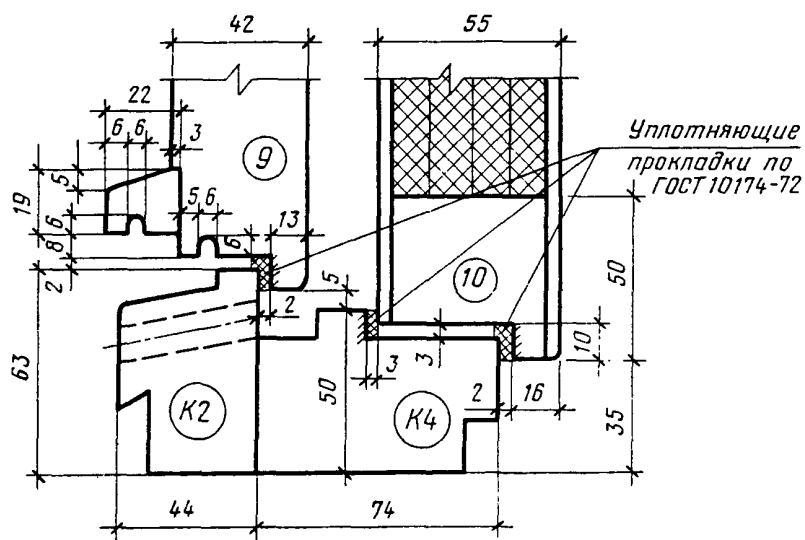


Черт. 13

СЕЧЕНИЕ А10

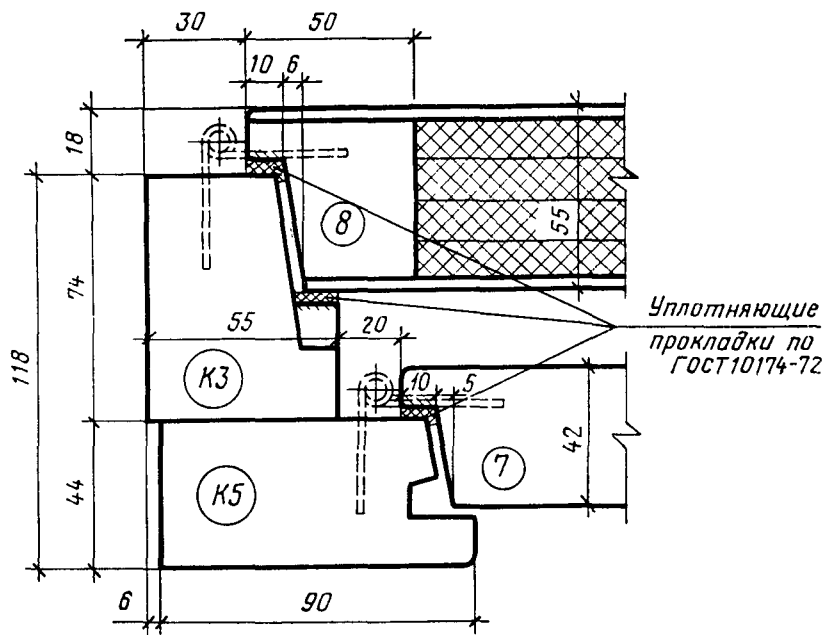


Черт. 14

СЕЧЕНИЕ А11

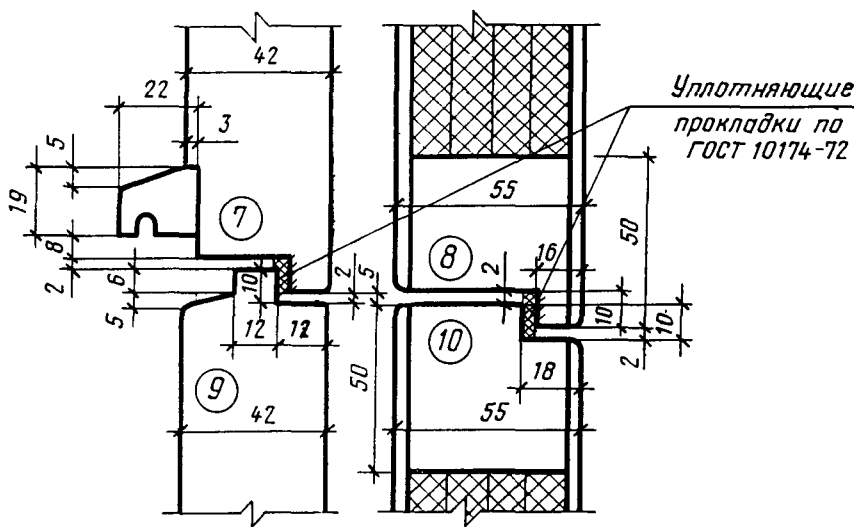

Черт. 15

СЕЧЕНИЯ A14 и A15

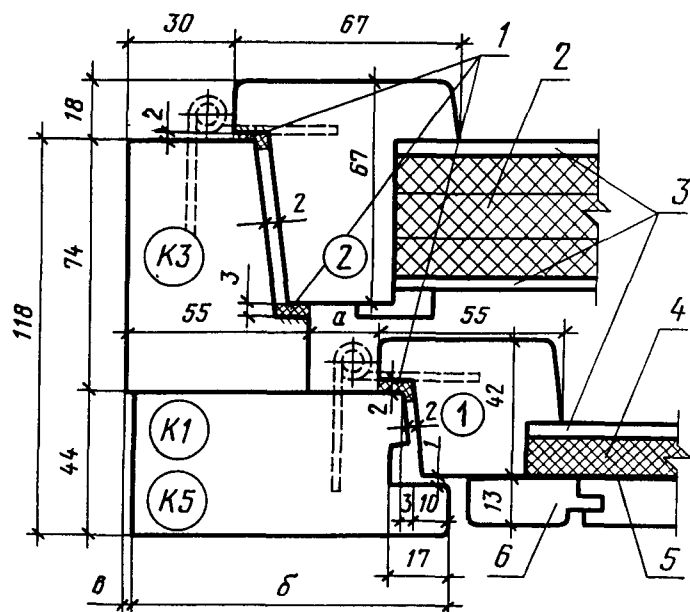


1—уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174—72; 2—мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм, 3 слоя, по ГОСТ 4598—74, вариант: допускается заполнение минераловатными полужесткими плитами на синтетическом связующем по ГОСТ 9573—72; 3—твердая древесноволокнистая плита Т-400 толщиной 3,2 мм по ГОСТ 4598—74; 4—мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм по ГОСТ 4598—74; 5—пергамин по ГОСТ 2697—75; 6—обшивка типа 2 по ГОСТ 8242—75

Черт. 16


Сечения	а	б	в	Детали
A14	20	90	6	K5
A15	5	74	7	K1

СЕЧЕНИЕ A16

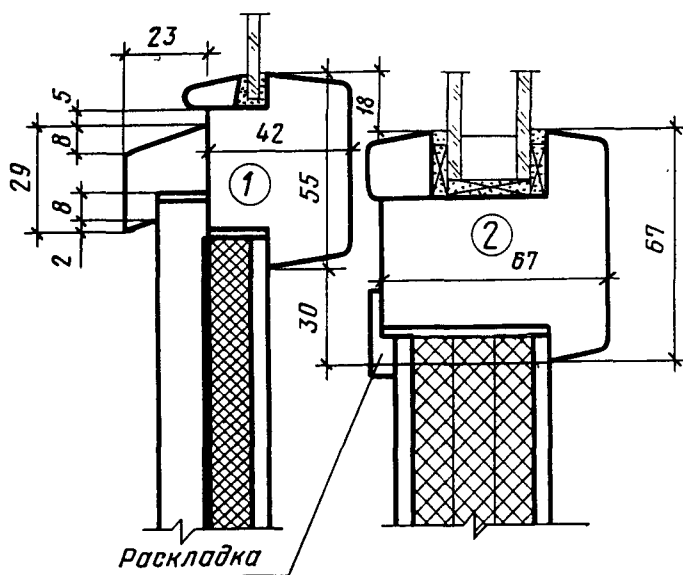


Черт. 17




СЕЧЕНИЕ A17

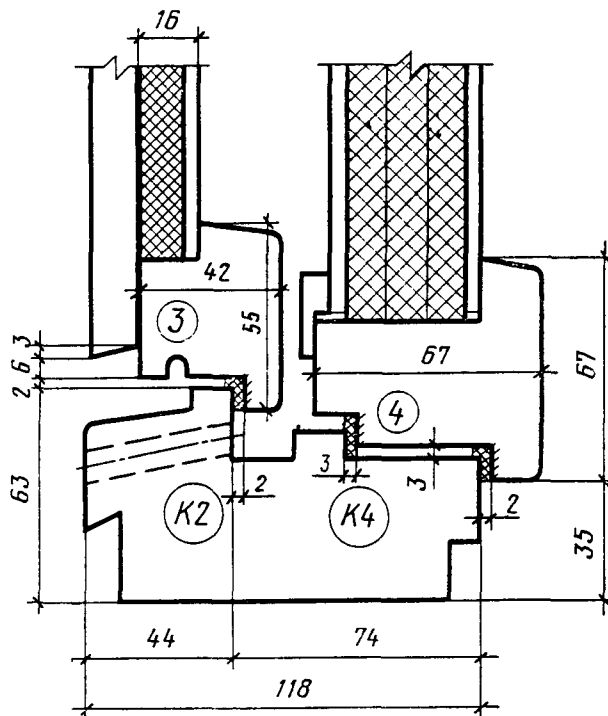

Черт. 18



КОНСТРУКЦИЯ, ФОРМА, ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАРКИ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

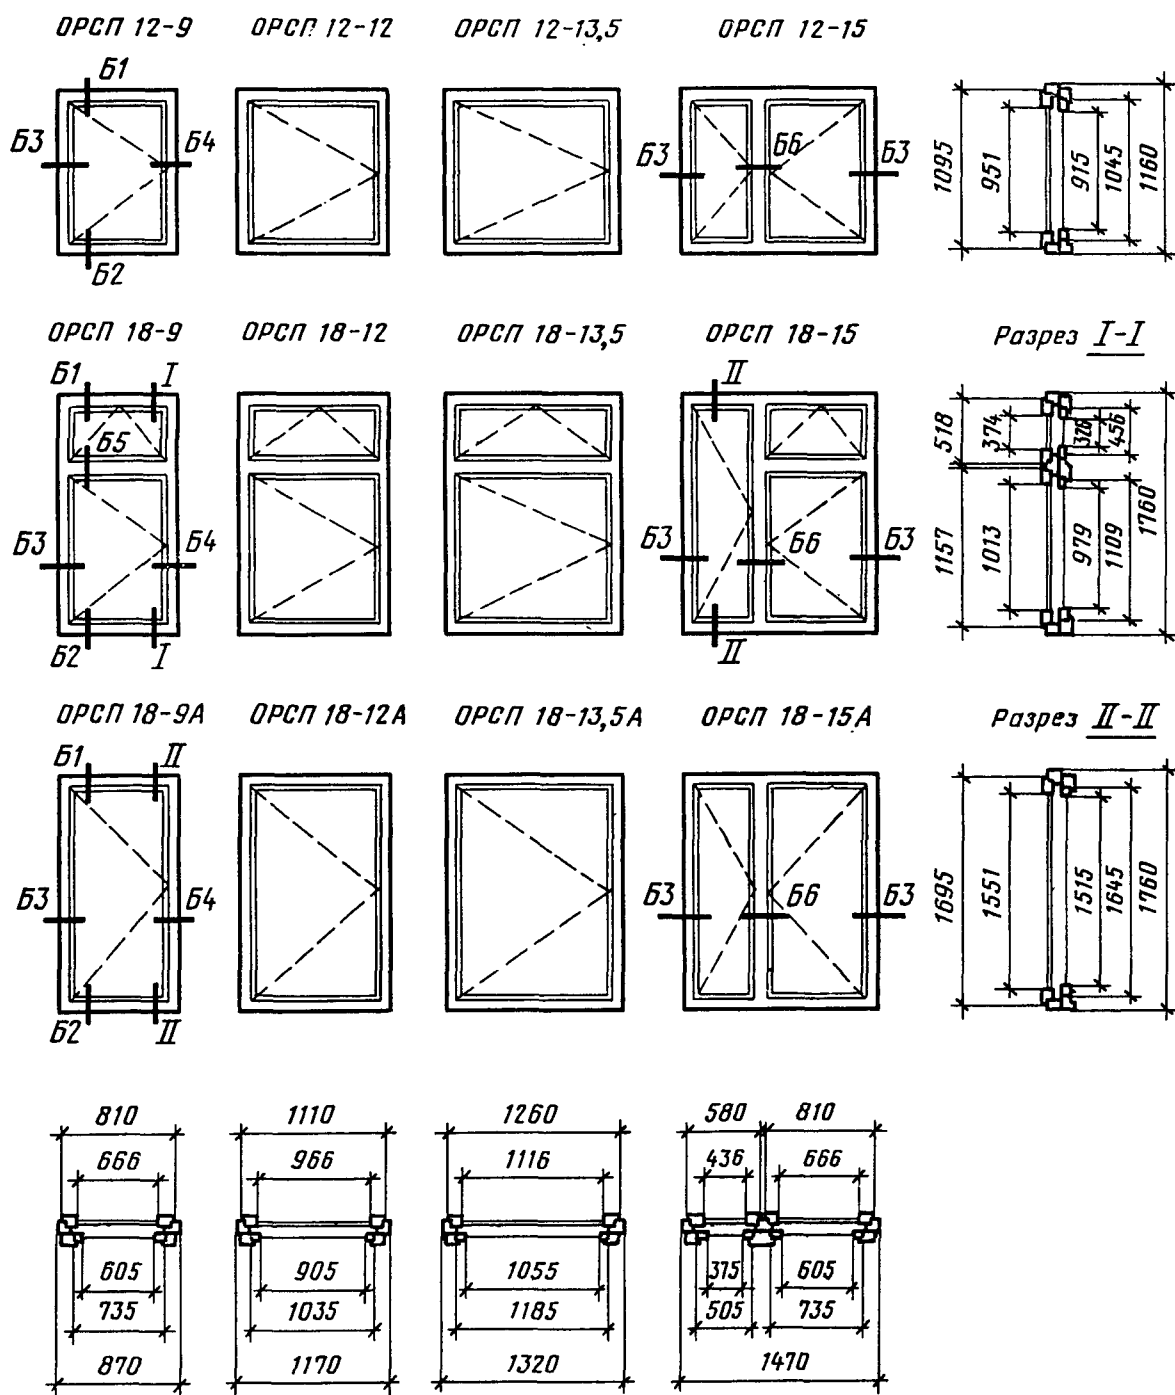

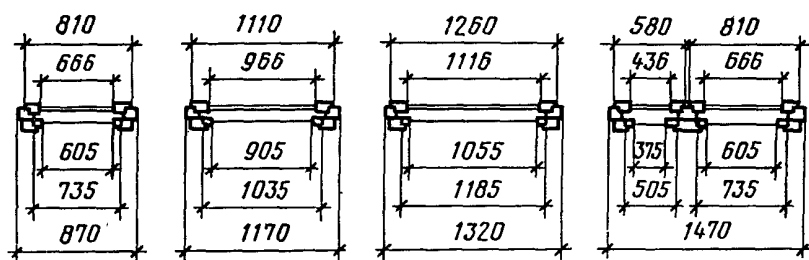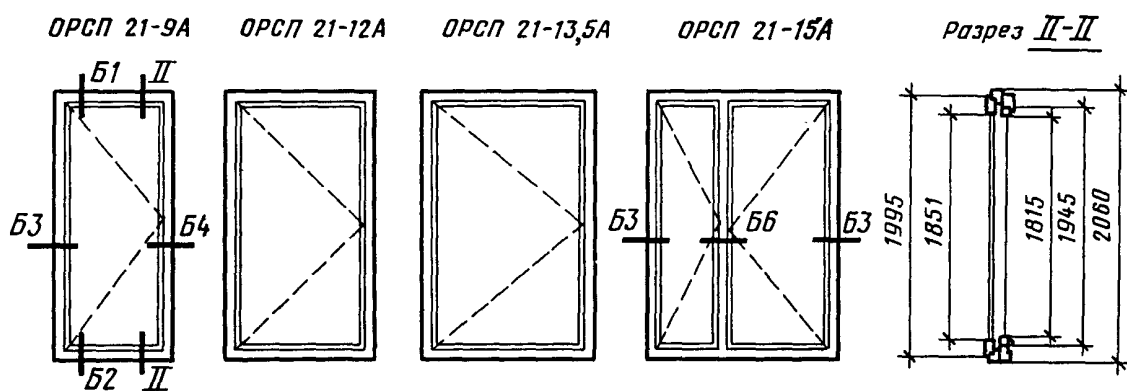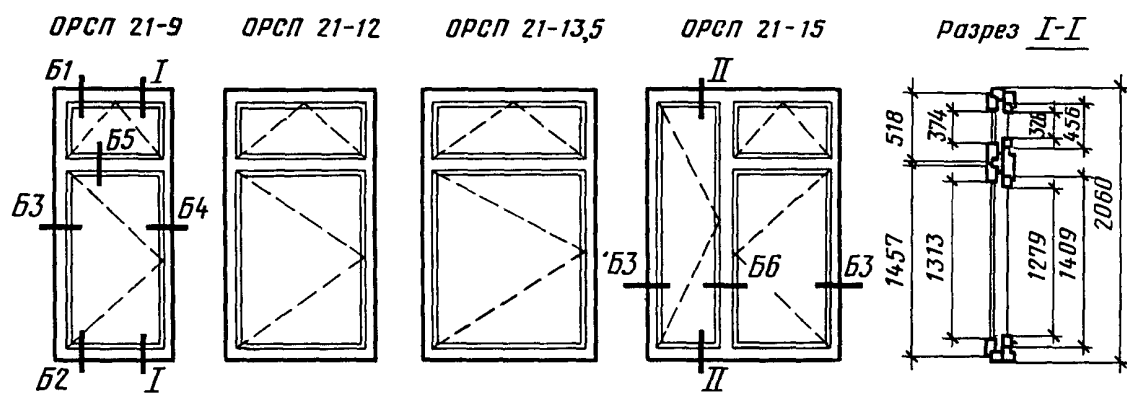


Черт. 20





БРСП 24-9

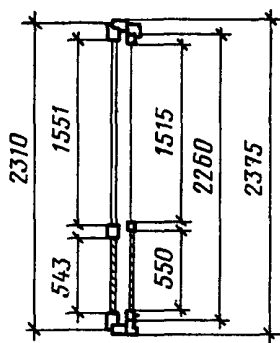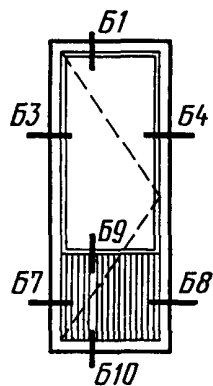

БРСП 28-9

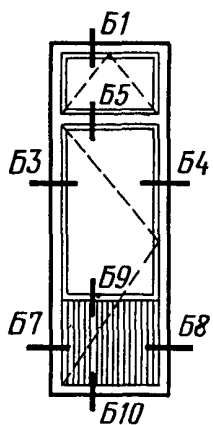


БРСП 28-12

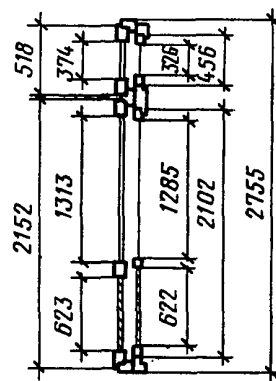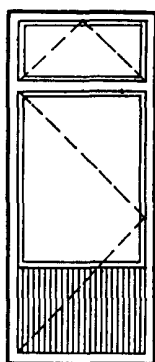


СЕЧЕНИЯ ПО ПРИТВОРАМ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СЕЧЕНИЕ Б1

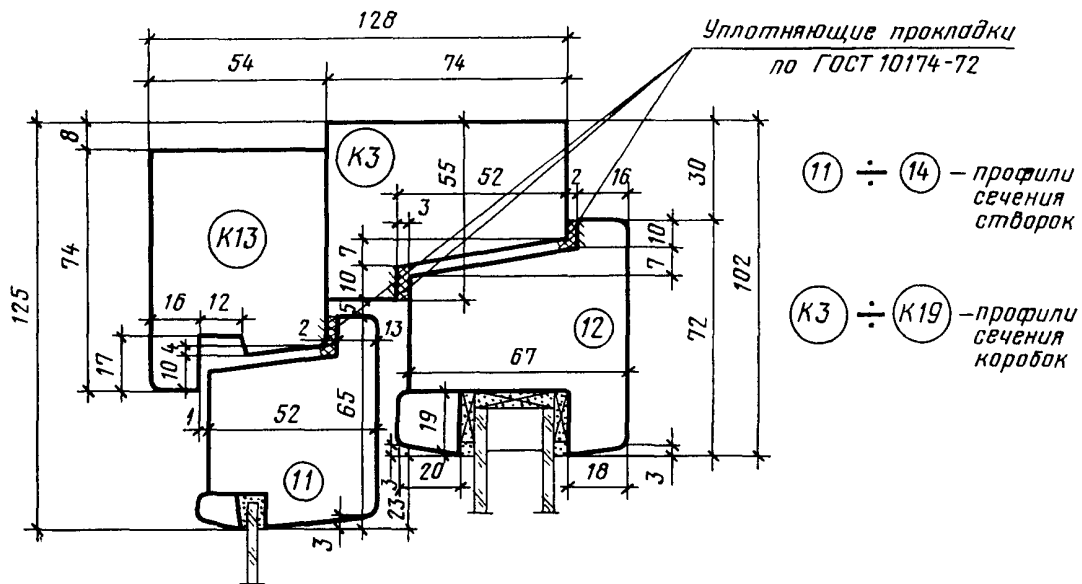


Черт. 22

СЕЧЕНИЕ Б2

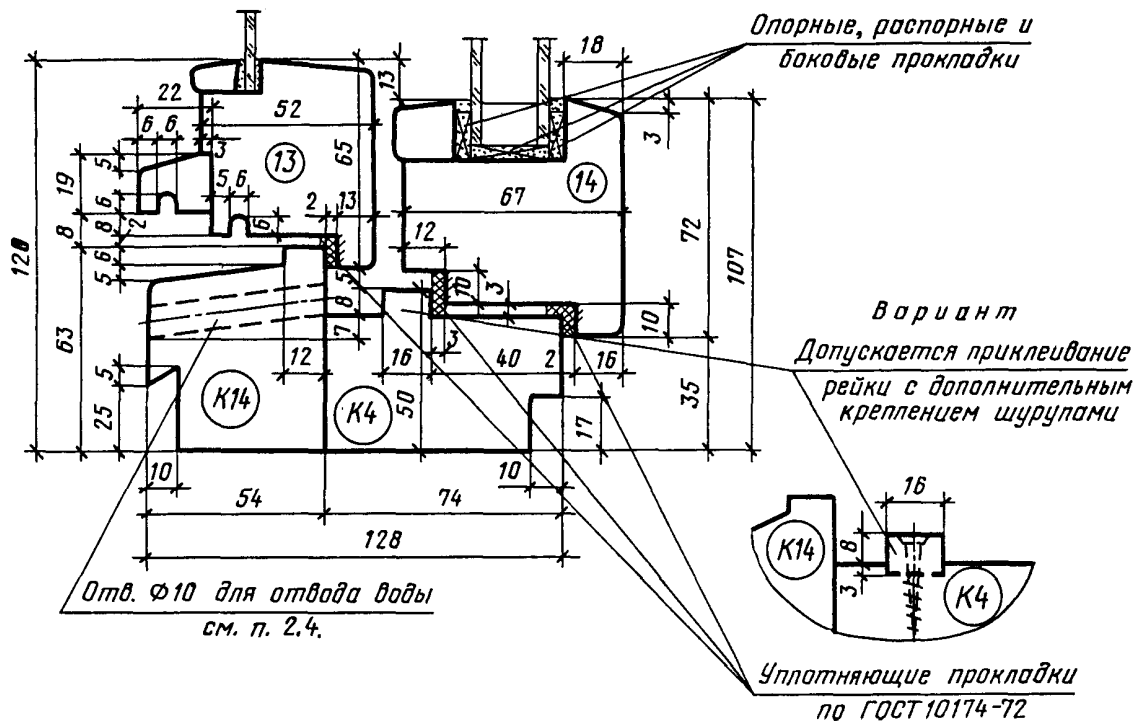


Черт. 23

СЕЧЕНИЯ БЗ и Б4

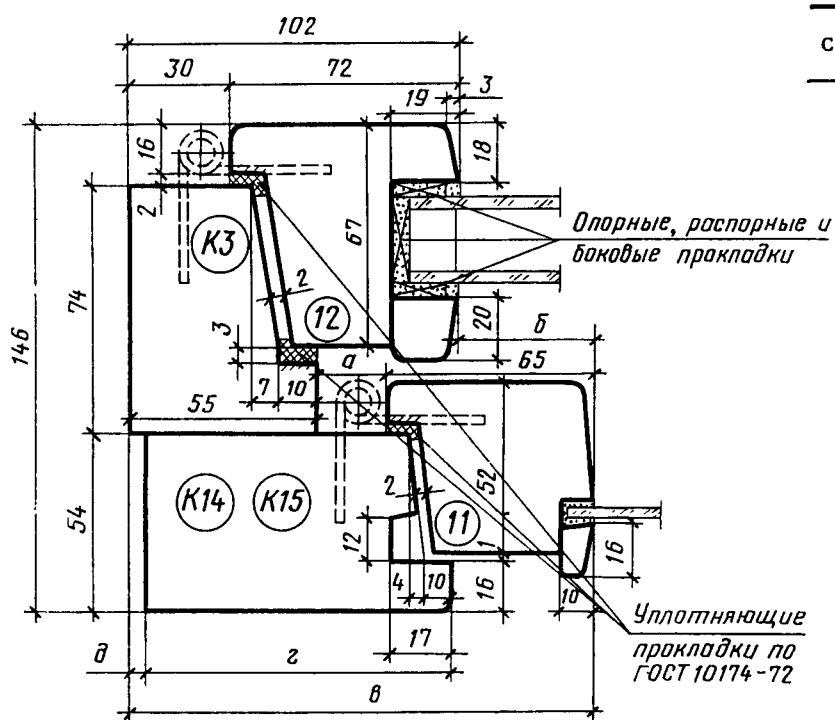


Черт. 24

СЕЧЕНИЕ Б5

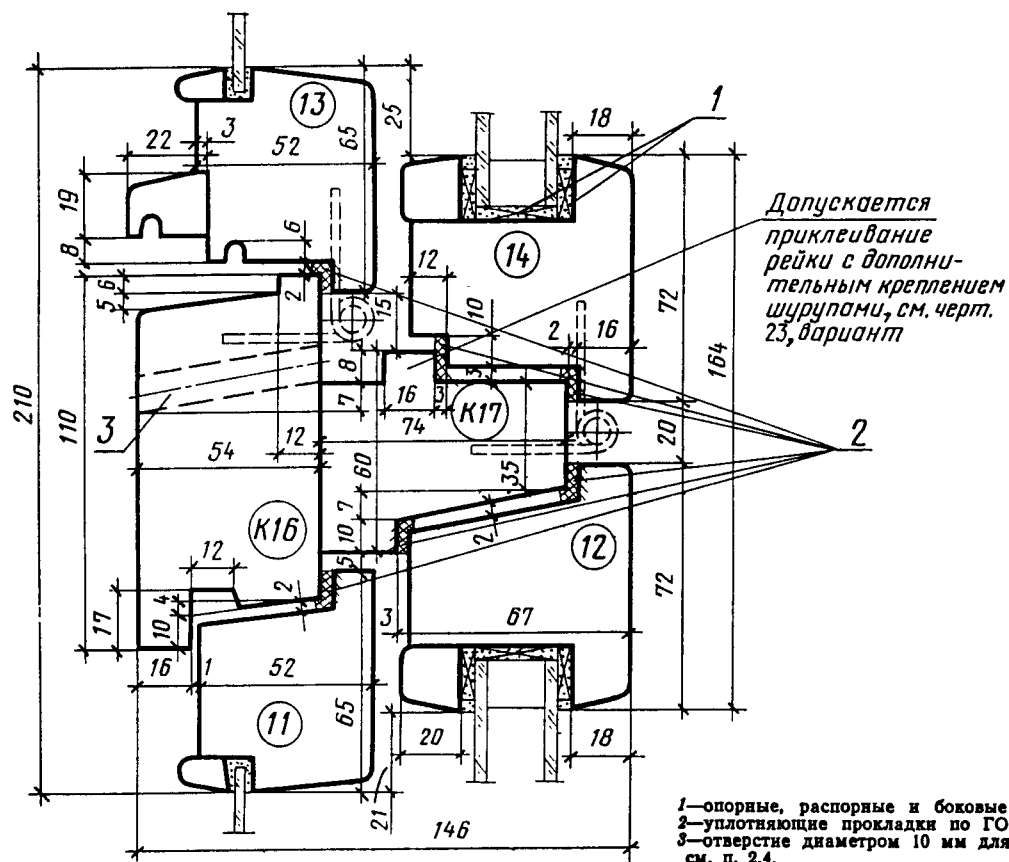


Черт. 25

СЕЧЕНИЕ Б6

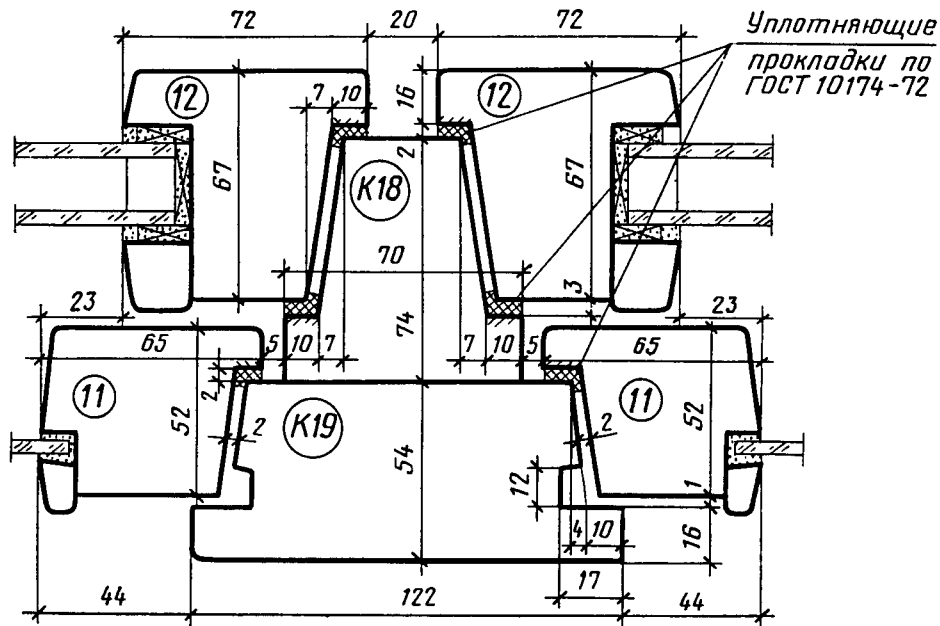

Черт. 26

СЕЧЕНИЯ Б7 и Б8

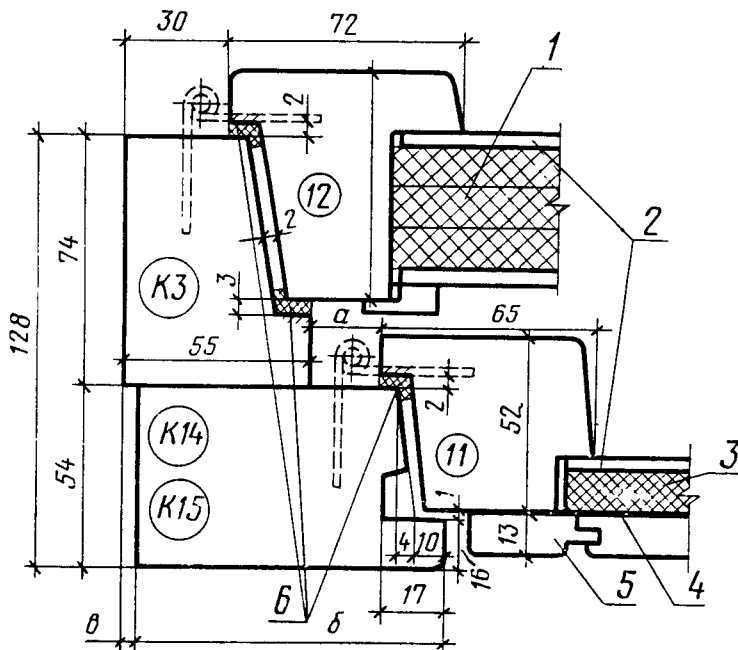


Сечения	а	б	в	Детали
Б7	20	90	6	К15
Б8	5	74	7	К14

1—мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм, 3 слоя по ГОСТ 4598—74, вариант: допускается заполнение полужесткими минераловатными плитами на синтетическом связующем по ГОСТ 9573—72; 2—твердая древесноволокнистая плита Т-400 толщиной 3,2 мм по ГОСТ 4598—74; 3—мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм по ГОСТ 4598—74; 4—пергамин по ГОСТ 2697—75; 5—обшивка тн-на 2 по ГОСТ 8242—75; 6—уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174—72.


Черт. 27

СЕЧЕНИЕ Б9

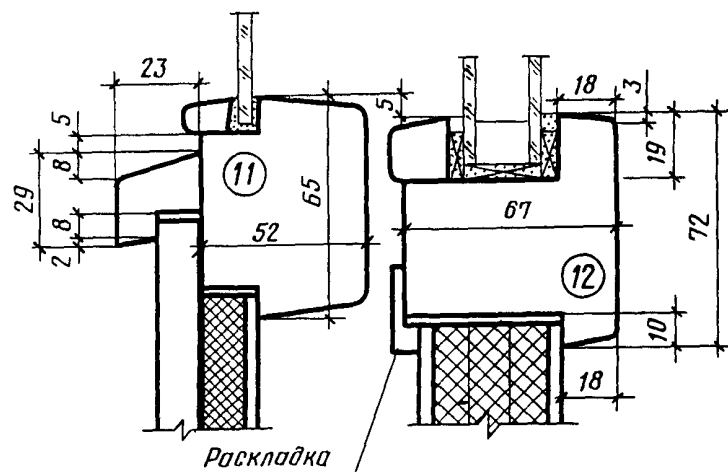











Черт. 28

СЕЧЕНИЕ Б10

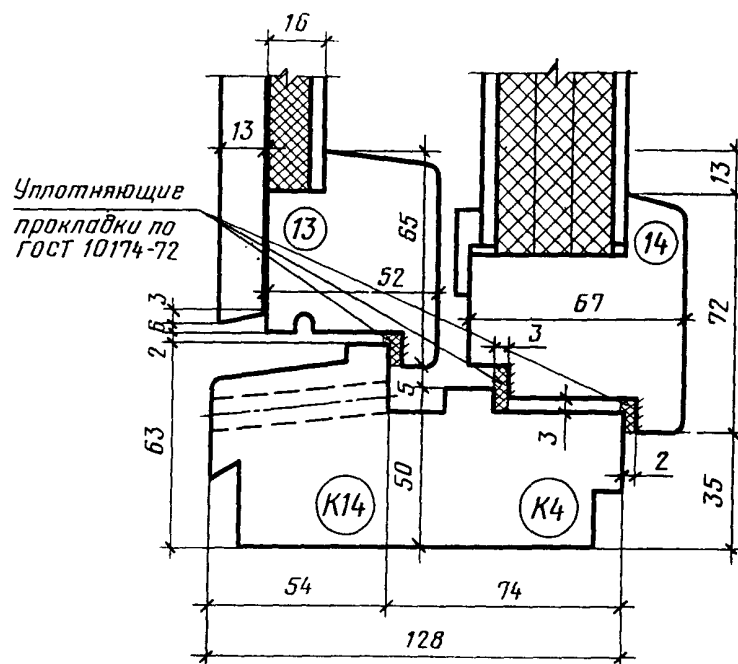

Черт. 29

ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ


		9-9	9-12	9-13,5	9-15			
15-6	15-7,5	15-9	15-12	15-13,5	15-15	15-18	15-21	
	22-7,5	22-9						
								

Примечание. Размеры ширины проемов указаны для стен из панелей и модульного кирпича.


ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Примечание. Размеры ширины проемов указаны для стен из панелей и модульного кирпича.


ПРИМЕРЫ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ В ОКНАХ И БАЛКОННЫХ ДВЕРЯХ
ОРСП 9—12

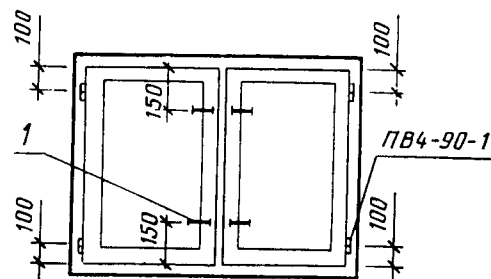


ОРСП 15—12

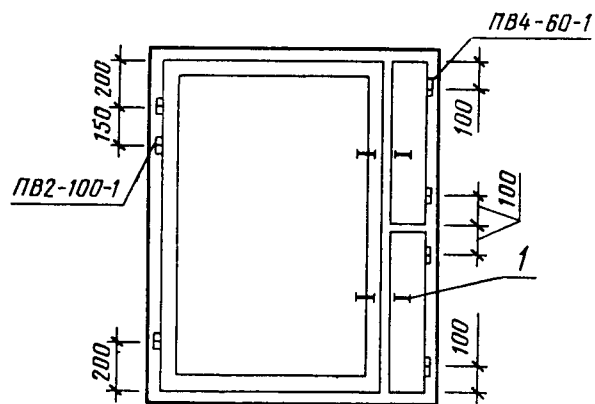

ОРСП 18—16

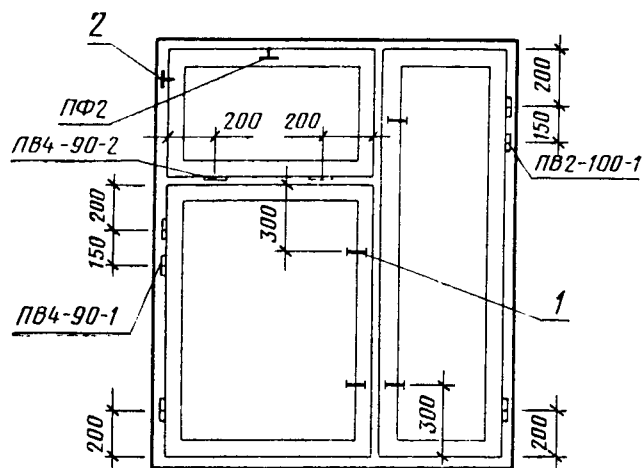

1—завертка ЗР2—1, ЗР2—2—для наружных створок со съемной ручкой и накладкой; 2—ограничитель для фрамуг

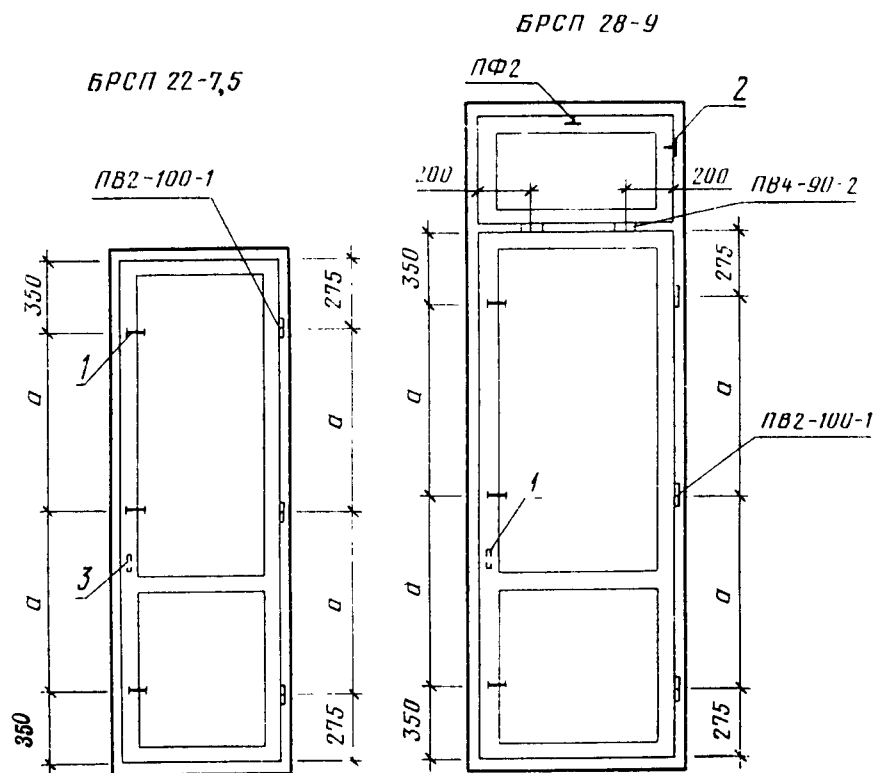

1—завертка ЗР2—1, ЗР2—2 для наружных створок со съемной ручкой и накладкой; 2—ограничитель для фрамуг; 3—ручка РС-80

Примечания:


1. Приборы для окон и дверей должны соответствовать ГОСТ 538—78; ГОСТ 5087—80; ГОСТ 5088—78; ГОСТ 5089—80; ГОСТ 5090—79 и ГОСТ 5091—78.
2. Завертки показаны в открытом положении.
3. Ручки РС 80 устанавливаются на наружное полотно со стороны балкона.
4. Фрамужный прибор ПФ2 показан условно.
5. Угольники устанавливаются в соответствии с п. 2.13 ГОСТ 23166—78.
6. При ширине фрамуг более 830 мм устанавливается два ограничителя для фрамуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4


Справочное

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ МОНТАЖЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ


а) Наклеить боковые прокладки

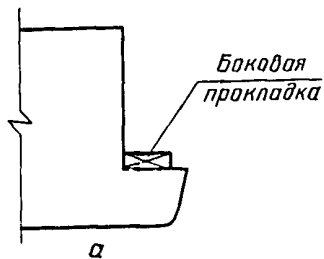


б) Установить стеклопакет, опорные и распорные прокладки

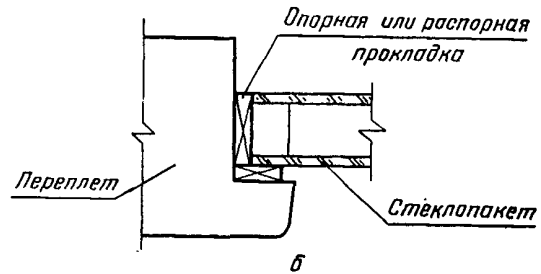


в) Нанести пистолетом слой нетвердеющей герметизирующей мастики вдоль торцев стеклопакета

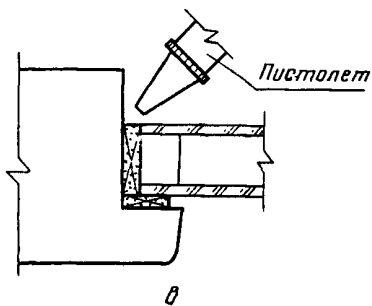

г) Установить боковые прокладки и штапики

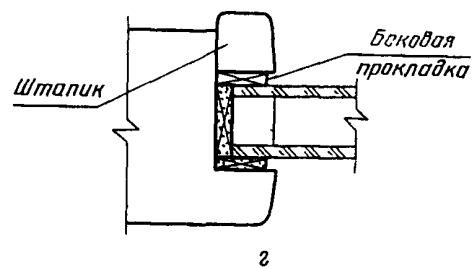


д) Зазоры уплотнить мастикой

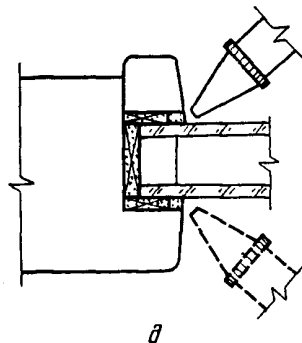


РАСПОЛОЖЕНИЕ ОПОРНЫХ, РАСПОРНЫХ И БОКОВЫХ ПРОКЛАДОК, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ ПО ПЕРИМЕТРУ СТЕКЛОПАКЕТОВ

а) Опорные и распорные прокладки

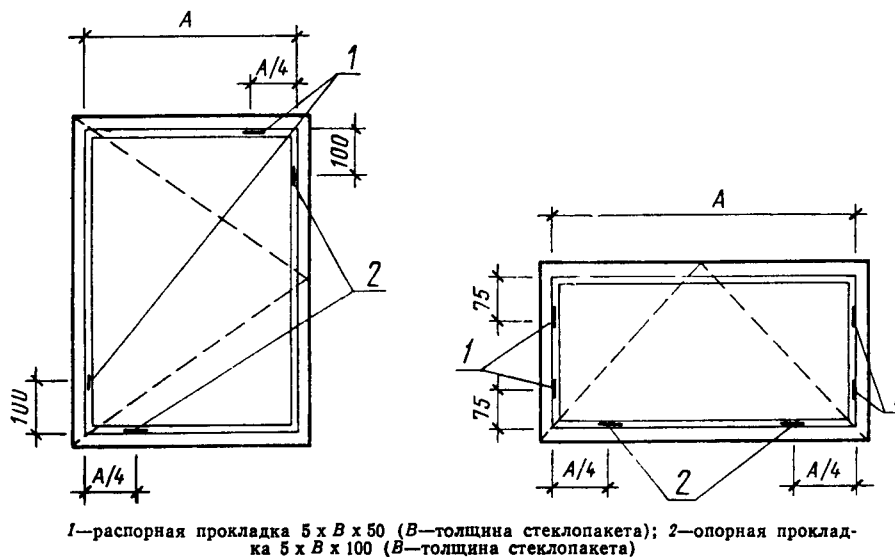

б) Боковые прокладки $4 \times 15 \times 50$

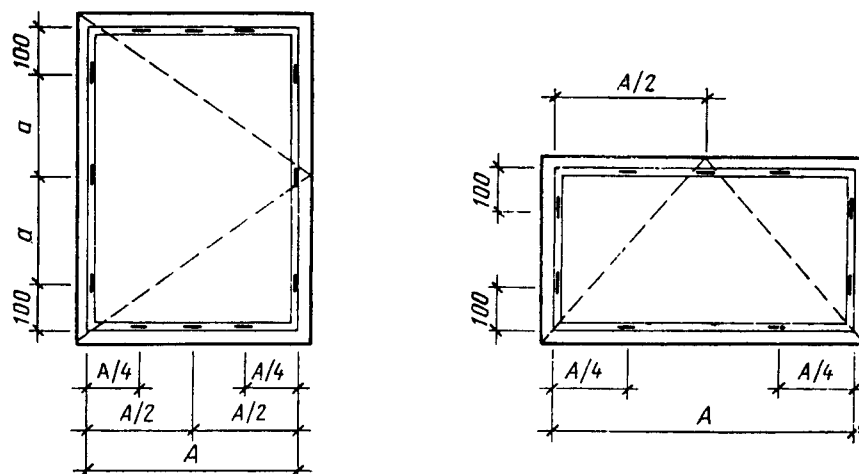


Примечания:


1. Боковые прокладки устанавливаются симметрично с обеих сторон стеклопакетов.
2. Опорные, распорные и боковые прокладки должны изготавливаться из древесины твердolistvenных пород, пропитанных гидрофобным составом или из полимера «Агат».

РУЧКА-УПОР ДЛЯ КЛАПАНА



Вариант 1

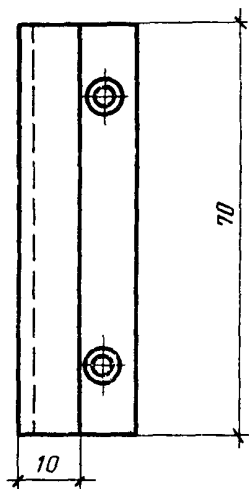


Вариант 2

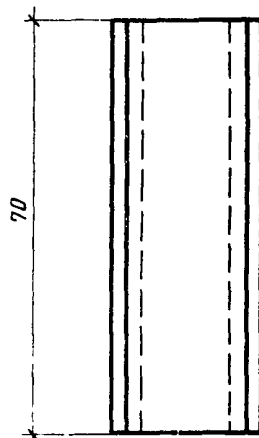

Шурупы 1-3×25
по ГОСТ 1145-80,
2 шт.



ФРАМУЖНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

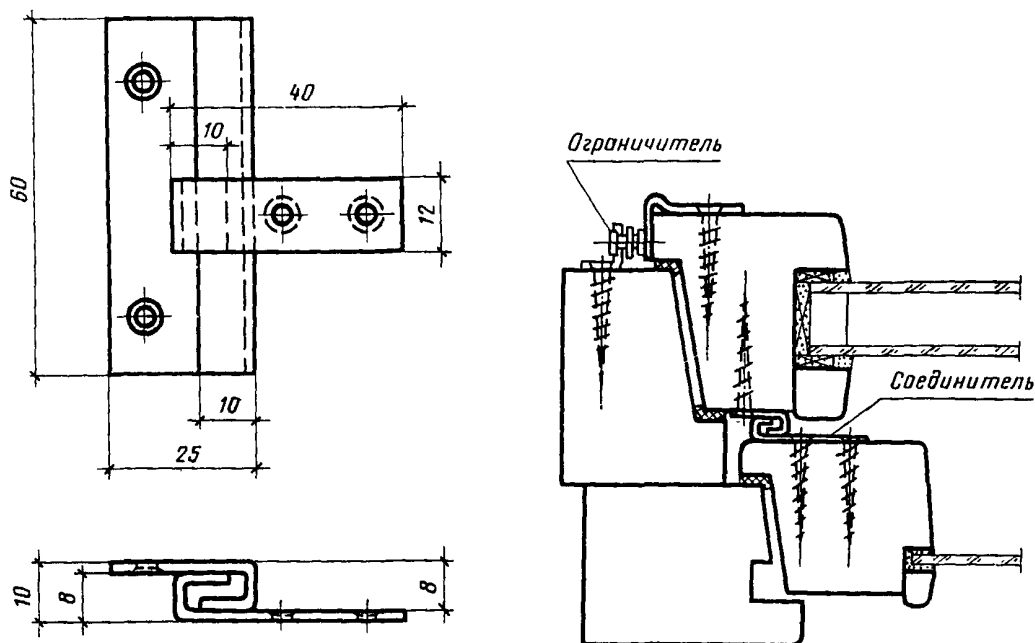

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Справочное

Спецификация стеклопакетов и стекол для окон и балконных дверей жилых зданий

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Справочное

Спецификация стеклопакетов и стекол для окон и балконных дверей общественных зданий

Марка	Размеры, мм						Марка	Размеры, мм					
	Стеклопакет			Стекло				Стеклопакет			Стекло		
	Высо- та	Ши- рина	Кол., шт.	Высо- та	Ши- рина	Кол., шт.		Высо- та	Ши- рина	Кол., шт.	Высо- та	Ши- рина	Кол., шт.
ОРСП 12—9	980	690	1	930	620	1	ОРСП 21—9	400	690	1	340	620	1
ОРСП 12—12	980	990	1	930	920	1		1340	690	1	1295	620	1
ОРСП 12—13,5	980	1140	1	930	1070	1	ОРСП 21—12	400	990	1	340	920	1
ОРСП 12—15	980	690	1	930	620	1		1340	990	1	1295	920	1
	980	460	1	930	390	1	ОРСП 21—13,5	400	1140	1	340	1070	1
ОРСП 18—9	400	690	1	340	620	1		1340	1140	1	1295	1070	1
	1040	690	1	995	620	1	ОРСП 21—15	400	690	1	340	620	1
ОРСП 18—12	400	990	1	310	920	1		1340	690	1	1295	620	1
	1040	990	1	995	920	1		1880	460	1	1830	390	1
ОРСП 18—13,5	400	1140	1	340	1070	1	ОРСП 21—9А	1880	690	1	1830	620	1
	1040	1140	1	995	1070	1	ОРСП 21—12А	1880	990	1	1830	920	1
ОРСП 18—15	400	690	1	340	620	1	ОРСП 21—13,5А	1880	1140	1	1830	1070	1
	1040	690	1	995	620	1	ОРСП 21—15А	1880	690	1	1830	620	1
	1580	460	1	1530	390	1		1880	460	1	1830	390	1
ОРСП 18—9А	1580	690	1	1530	620	1	БРСП 24—9	1580	690	1	1530	620	1
ОРСП 18—12А	1580	990	1	1530	920	1	БРСП 28—9	400	690	1	340	620	1
ОРСП 18—13,5А	1580	1140	1	1530	1070	1		1340	690	1	1300	620	1
ОРСП 18—15А	1580	690	1	1530	620	1	БРСП 28—12	400	990	1	340	920	1
	1580	460	1	1530	390	1		1340	990	1	1300	920	1