

Формы металлические (кокили)

ПРОБКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

Конструкция и размеры

Chill moulds. Ventilation passaged stoppers.

Construction and dimensions

ГОСТ

16252-70*

Взамен

МН 766-60

0402-0250


Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 29 июля 1970 г. № 1163 срок введения установлен с 01.01 1972 г.

Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вентиляционные проходные пробки, применяемые для вывода газов из полости формы.

2. Конструкция и размеры вентиляционных пробок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

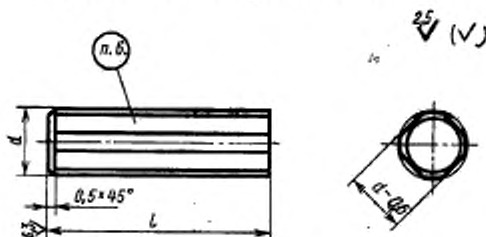

Размеры в мм

Обозначение пробок	Применяе- мость	d	l	Количе- ство штук	Масса 100 шт., кг	
		Прод. откл.			Сталь	Латунь
		по п8	по А8			
0402-0251		3	16	4	0,08	0,08
0402-0252		4			0,15	0,16
0402-0253		5			0,24	0,26

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание май 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1980 г. (ИУС 1-1981 г.)

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пробок	Применяе- мость	Размеры в мм		Количе- ство амсок	Масса 100 шт., кг	
		Пред. откл.			Сталь	Латунь
		по А8	по А8			
0402-0254		6	20	4	0,40	0,43
0402-0255		8			0,70	0,75
0402-0256		10			1,15	1,24
0402-0257		12	25	6	2,10	2,27
0402-0258		16			3,80	4,10
0402-0259		20			7,80	8,40
0402-0260		25	32	8	12,10	13,07
0402-0261		32			20,00	21,60

Пример условного обозначения вентиляционной пробки $d=12$ мм:

Пробка 0402-0257 ГОСТ 16252—70

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Материал: сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

4. Допускается замена материала на латунь по ГОСТ 15527—70 и ГОСТ 17711—80.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. (Исключен, Изм. № 1).

6. Маркировать обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.