
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
18980—
2015

РИГЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

Технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2016

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ОАО «ЦНИИПромзданий»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 августа 2015 г. № 79-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2015 г. № 1989-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 18980—2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 18980—90

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартиформ, 2016

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Технические требования	2
4.1 Основные параметры и размеры	2
4.2 Характеристики ригелей	3
4.3 Требования к материалам	3
4.4 Требования к качеству поверхности и внешнему виду ригелей	3
4.5 Маркировка ригелей	4
5 Правила приемки	5
6 Методы контроля	6
7 Транспортирование и хранение	6
Приложение А (рекомендуемое) Форма и основные размеры ригелей	8
Библиография	16

Поправка к ГОСТ 18980—2015 Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Азербайджан	AZ	Азстандарт

(ИУС № 12 2025 г.)

РИГЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ**Технические условия**

Reinforced concrete collar beams for multistory buildings. Specifications

Дата введения — 2017—01—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает технические требования, методы контроля и правила приемки, транспортирования и хранения железобетонных ригелей, изготавливаемых из тяжелого бетона.

1.2 Ригели предназначены для каркасов многоэтажных общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 5781—82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 6727—80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 8829—94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний на нагружение. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости

ГОСТ 10060—2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ГОСТ 10180—2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10181—2014 Смеси бетонные. Методы испытаний

ГОСТ 10884—94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 10922—2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязанные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 12730.0—78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

ГОСТ 12730.5—84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 13015—2012 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 13840—68 Канаты стальные арматурные 1 × 7. Технические условия

ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 17624—2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 17625—83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры

ГОСТ 18105—2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 22362—77 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры
ГОСТ 22690—88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 22904—93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

ГОСТ 23009—78 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

ГОСТ 23858—79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки

ГОСТ 24297—2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 26134—84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

ГОСТ 26433.0—85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.1—89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26633—2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

3.1 ригель: Линейный несущий элемент строительных конструкций зданий или сооружений, расположенный горизонтально или наклонно, соединяющий вертикальные элементы и служащий опорой для плит или прогонов, устанавливаемых в перекрытиях или покрытиях зданий.

П р и м е ч а н и е — Соединения ригелей с вертикальными элементами (стойками и колоннами) осуществляются жестко или шарнирно.

4 Технические требования

4.1 Основные параметры и размеры

4.1.1 Ригели следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а также рабочих чертежей и технологической документации, утвержденной в установленном порядке, по рабочим чертежам серий 1.020-1/87 [1], 1.020.1-4 [2], 1.420-35.95 [3], 1.420.1-19 [4], 1.420.1-20с [5].

4.1.2 Типы конструктивных решений ригелей:

- двухполочные для опирания многопустотных и ребристых плит;
- однополочные для опирания многопустотных и ребристых плит;
- то же, применяемые только в лестничных клетках;
- консольные для опирания многопустотных плит балконов;
- бесполочные, применяемые на торцах зданий в лестничных клетках при перекрытии из многопустотных и ребристых плит;
- прямоугольного сечения.

4.1.3 Форма и основные размеры наиболее часто применяемых ригелей приведены в приложении А.

4.1.4 Ригели следует изготавливать со строповочными отверстиями для подъема и монтажа. Допускается вместо строповочных отверстий предусматривать монтажные петли, выполненные в соответствии с указаниями рабочих чертежей ригелей.

4.1.5 Ригели применяют с учетом их предела огнестойкости, указанного в рабочих чертежах ригелей.

4.2 Характеристики ригелей

4.2.1 Ригели должны удовлетворять установленным при проектировании конкретного объекта требованиям по прочности, жесткости, трещиностойкости и при испытании их нагружением в случаях, предусмотренных рабочими чертежами, выдерживать контрольные нагрузки.

4.2.2 Ригели должны удовлетворять требованиям ГОСТ 3015:

- по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте, передаточной и отпускной);
- по морозостойкости бетона, а для ригелей, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной газообразной среды, — также по водонепроницаемости бетона;
- по маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;
- по толщине защитного слоя бетона до арматуры;
- по защите от коррозии.

4.2.3 Несущая способность конкретного ригеля определяется автором проекта здания (сооружения) по действующим в период применения нормативным документам.

4.3 Требования к материалам

4.3.1 Ригели следует изготавливать из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 классов по прочности на сжатие, указанных в рабочих чертежах ригелей.

4.3.2 Передачу усилий обжатия на бетон (отпуск натяжения арматуры) в предварительно напряженных ригелях следует проводить после достижения бетоном требуемой передаточной прочности.

Нормируемая передаточная прочность бетона предварительно напряженных ригелей должна соответствовать значению, приведенному в рабочих чертежах ригелей, но принимается не менее 15 МПа и не менее 50 % принятого класса бетона по прочности на сжатие.

4.3.3 Нормируемая отпускная прочность бетона предварительно напряженных ригелей должна быть не ниже нормируемой передаточной прочности, а ригелей с ненапрягаемой арматурой — не ниже 70 % класса бетона по прочности на сжатие.

При поставке ригелей в холодный период года нормируемая отпускная прочность бетона ригелей может быть повышена до 85 % класса бетона по прочности на сжатие — для ригелей междуэтажных перекрытий, до 90 % — для ригелей покрытий согласно указаниям рабочих чертежей ригелей.

Нормируемая отпускная прочность бетона должна соответствовать значению, указанному в рабочих чертежах на конкретное здание или сооружение и в заказе на изготовление ригелей согласно требованиям ГОСТ 13015.

4.3.4 Для ригелей, эксплуатируемых при слабо- и среднеагрессивной степени воздействия газообразной среды, следует применять бетон, удовлетворяющий дополнительным требованиям, установленным в рабочих чертежах (согласно действующим нормативным документам) и указанным в заказе на изготовление ригелей.

4.3.5 Для армирования ригелей необходимо применять следующие виды и классы арматуры:

- в качестве напрягаемой арматуры — горячекатаную и термомеханически упрочненную арматуру периодического профиля классов А600, А800 и А1000 (ГОСТ 10884), арматурные канаты классов К1400 и К1500 (ГОСТ 13840), а также арматуру по действующим в государстве — участнице Соглашения нормативным документам и технической документации¹⁾;
- в качестве ненапрягаемой арматуры — стержневую арматуру классов А240, А400 (ГОСТ 5781) и проволоку класса В500 и Вр500 (ГОСТ 6727), а также арматуру по действующим в государстве — участнице Соглашения нормативным документам и технической документации¹⁾.

4.3.6 Допускается в качестве напрягаемой арматуры ригелей применять арматуру класса А400, упрочненную вытяжкой, с контролем значений напряжения и предельного удлинения.

4.3.7 Сварные арматурные и закладные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922.

4.3.8 Значения напряжений в напрягаемой арматуре, контролируемые по окончании натяжения ее на упоры, а также допустимые предельные отклонения напряжений в напрягаемой арматуре должны соответствовать приведенным в рабочих чертежах.

4.4 Требования к качеству поверхности и внешнему виду ригелей

4.4.1 Форма и размеры арматурных и закладных изделий и их положение в ригелях должны соответствовать указанным в рабочих чертежах ригелей или стандартах на ригели и требованиям ГОСТ 10922.

¹⁾ В Российской Федерации арматуру классов А500С и В500С изготавливают по ГОСТ Р 52544.

4.4.2 Значения фактических отклонений геометрических параметров ригелей не должны превышать предельных, указанных в таблице 1.

4.4.3 Значения действительных отклонений от проектного положения выпусков рабочей арматуры, предназначенных для соединения с арматурными выпусками колонн, не должны превышать ± 3 мм.

4.4.4 В ригелях, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных газообразных сред, минусовые отклонения толщины защитного слоя бетона до арматуры не допускаются.

Т а б л и ц а 1

Размеры в миллиметрах

Наименование отклонения геометрического параметра	Наименование геометрического параметра	Предельное отклонение
Отклонение от линейного размера	Длина ригеля:	
	- до 4000	± 5
	- от 4000 до 8000	± 6
	- свыше 8000	± 8
	Размер поперечного сечения ригеля, мм:	
	- до 250	± 4
	- от 250 до 500	± 5
Отклонение от прямолинейности боковых граней ригеля на всей их длине: - до 4000 - от 4000 до 8000 - свыше 8000	- свыше 500	± 6
	Размер, определяющий положение:	
	- строповочного отверстия или монтажной петли	15
	- закладного изделия на плоскости ригеля:	
	- опорного	5
Отклонение от плоскостности опорной части ригеля	- дополнительного	10
	Несовпадение плоскостей ригеля и элемента закладного изделия	5
	—	3

4.4.5 Требования к качеству поверхностей и внешнему виду ригелей — по ГОСТ 13015. При этом качество бетонных поверхностей ригелей должно удовлетворять требованиям, установленным для категорий:

A3 — нижних (потолочных) и боковых лицевых;

A7 — нелицевых, невидимых в условиях эксплуатации.

По согласованию изготовителя с потребителем требования к боковым поверхностям ригелей могут быть снижены до категории A2.

4.4.6 В бетоне ригелей, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением:

- усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм в предварительно напряженных ригелях и 0,2 мм в ригелях с ненапрягаемой арматурой;
- поперечных трещин в верхней зоне ригелей, вызванных обжатием бетона, ширина которых не должна превышать 0,2 мм.

4.4.7 Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за торцевые поверхности ригеля более чем на 10 мм. Они должны быть защищены слоем цементно-песчаного раствора или антикоррозионным покрытием.

4.5 Маркировка ригелей

4.5.1 Маркировку ригелей проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 13015. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на боковую поверхность ригеля на расстоянии не более 1 м от торца.

4.5.2 Ригели обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009. Марка ригеля состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

В первой группе указывают обозначение типа ригеля, высоту поперечного сечения и длину ригеля округленно в дециметрах.

Тип ригеля обозначают:

РДП — для опирания многопустотных плит на две его полки (двухполочный);

РДР — то же, для опирания ребристых плит;

РОП — для опирания многопустотных плит на одну его полку (однopolочный);

РЛП — то же, применяемый только в лестничных клетках;

РОР — для опирания ребристых плит на одну его полку (однopolочный);

РЛР — то же, применяемый только в лестничных клетках;

РКП — консольный для опирания многопустотных плит балконов;

РБП — бесполочный, применяемый на торцах зданий в лестничных клетках при перекрытии из многопустотных плит;

РБР — то же, при перекрытии из ребристых плит;

Р — прямоугольного сечения.

Допускается в первой группе марки вместо указанных характеристик приводить условное наименование ригеля (Р) и его порядковый номер типоразмера.

Во второй группе указывают:

- несущую способность ригеля в килоньютонах на метр или порядковый номер ригеля по несущей способности;

- класс напрягаемой арматуры (для предварительно напряженных ригелей).

В третьей группе, при необходимости, указывают дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения ригелей, — их стойкость к воздействию агрессивных газообразных сред, сейсмическим воздействиям, а также обозначения конструктивных особенностей ригелей (например, наличие дополнительных закладных изделий).

Пример условного обозначения (марки) ригеля типа РПД высотой 600 мм, длиной 5560 мм, несущей способности 110 кН/м, с напрягаемой арматурой сталью класса А600:

РПД6.56-110А600.

То же, изготовленной из бетона нормальной проницаемости (Н) и предназначенного для применения в условиях воздействия слабоагрессивной газообразной среды с дополнительными закладными деталями:

РПД6.56-110А600-Н.

Примечание — Допускается принимать обозначение марок ригелей в соответствии с рабочими чертежами ригелей до их пересмотра.

5 Правила приемки

5.1 Приемку и верификацию ригелей проводят по ГОСТ 13015, ГОСТ 24297 и настоящему стандарту. При этом ригели принимают:

- по результатам периодических испытаний — по показателям прочности, жесткости и трещиностойкости ригелей, морозостойкости бетона, а также по водонепроницаемости бетона ригелей, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды;

- по результатам приемо-сдаточных испытаний — по показателям прочности бетона (классу бетона по прочности на сжатие, передаточной и отпускной прочности), соответствия арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия поверхностных трещин, категории бетонной поверхности.

5.2 Периодические испытания нагружением ригелей для контроля их прочности, жесткости и трещиностойкости проводят перед началом массового изготовления ригелей и в дальнейшем при внесении в них конструктивных изменений или при изменении технологии изготовления, а также в процессе серийного производства ригелей в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.

Периодические испытания ригелей нагружением в случае внесения в них конструктивных изменений или при изменении технологии изготовления допускается не проводить по согласованию с проектной организацией — разработчиком рабочих чертежей ригелей.

Если испытания нагружением не предусмотрены рабочими чертежами, приемку ригелей по прочности, жесткости и трещиностойкости осуществляют по комплексу показателей, проверяемых

в соответствии с требованиями ГОСТ 13015 в процессе входного, операционного и приемочного контроля.

5.3 Ригели по показателям точности геометрических параметров (см. таблицу 1), толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия поверхностных трещин и категории бетонной поверхности следует принимать по результатам выборочного контроля.

5.4 Документ о качестве ригелей, поставляемых потребителю, следует составлять по ГОСТ 13015.

Дополнительно в документе о качестве ригелей должны быть приведены марка бетона по морозостойкости, а для ригелей, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды, — марка бетона по водонепроницаемости (если эти показатели оговорены в заказе на изготовление ригелей).

6 Методы контроля

6.1 Испытания ригелей и оценку их прочности, жесткости и трещиностойкости следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 8829, ГОСТ 16504 и рабочих чертежей на эти ригели.

6.2 Прочность бетона ригелей следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава по ГОСТ 10181 и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.

В случаях, когда вместо испытаний серии образцов используют методы неразрушающего контроля, фактическую передаточную и отпускную прочность бетона на сжатие определяют ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690, а также другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытания бетона.

6.3 Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060 или ультразвуковым методом по ГОСТ 26134 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

6.4 Водонепроницаемость бетона ригелей следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

6.5 Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий следует принимать по ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.

6.6 Силу натяжения арматуры, контролируемую по окончании натяжения, измеряют по ГОСТ 22362.

6.7 Размеры, отклонения от прямолинейности и плоскостности граней ригелей, ширину раскрытия технологических трещин, качество внешних поверхностей и внешний вид ригелей следует проверять методами, установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.

6.8 Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904.

7 Транспортирование и хранение

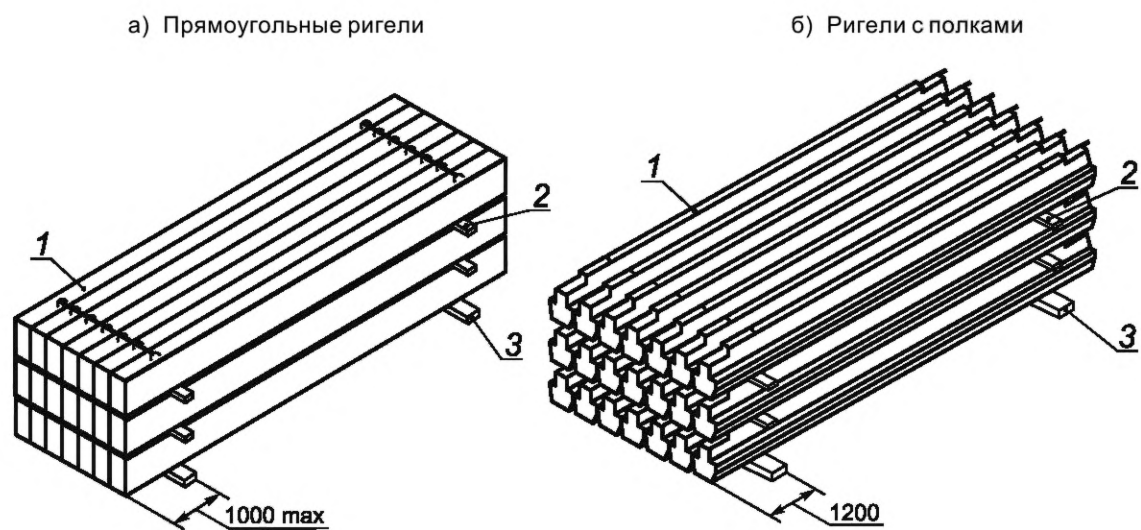
7.1 Транспортировать и хранить ригели следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015 и настоящего стандарта.

Выбор транспортных средств проводят на стадии разработки проекта производства работ (ППР) с учетом массы и размеров ригелей, балок и прогонов, дальности перевозки, дорожных условий.

7.2 Ригели и прогоны следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении в штабелях высотой не более 2 м, при этом высота штабеля не должна превышать ширину более чем в два раза. В штабеле должно быть не более трех рядов по высоте. Положение при складировании — близкое к проектному. Главное требование — обеспечение устойчивости штабелей. Возможно использование для складирования инвентарных кондукторов.

7.3 Подкладки под нижний ряд ригелей и прокладки между ними в штабеле следует располагать вблизи строповочных отверстий или монтажных петель. Ширину прокладки назначают с учетом прочности древесины на смятие. Толщина прокладки должна обеспечивать наличие зазора не менее 20 мм от верха монтажной петли.

7.4 Штабели ригелей и прогонов [см. а) и б) рисунка 1], рассортированные по маркам, располагают на приобъектном складе в зоне действия монтажного крана в соответствии с утвержденным стройгенпланом. Расстояние между соседними штабелями должно быть не менее 0,2 м. Проходы между штабелями должны иметь ширину не менее 1 м.



1 — ригель; 2 — прокладка; 3 — подкладка

Рисунок 1 — Складирование ригелей

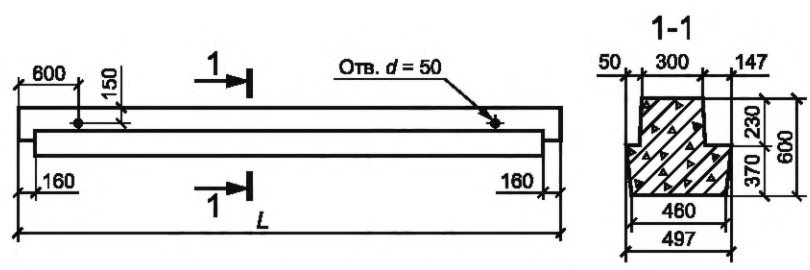
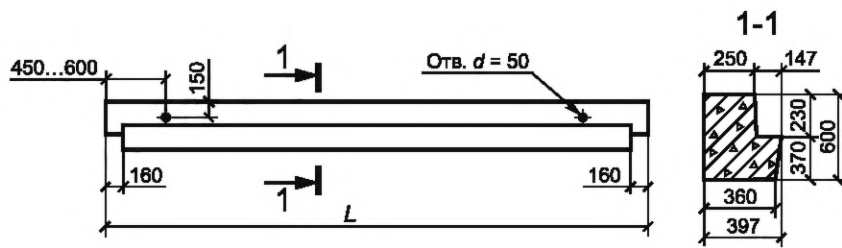
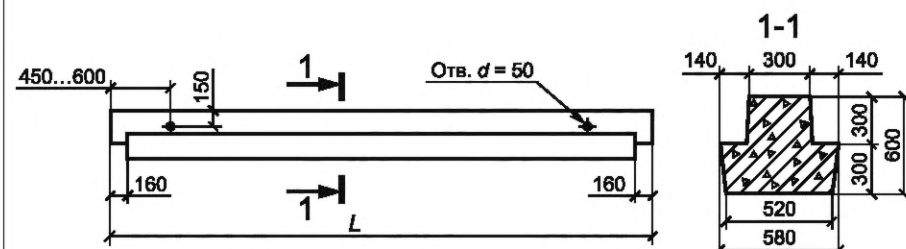
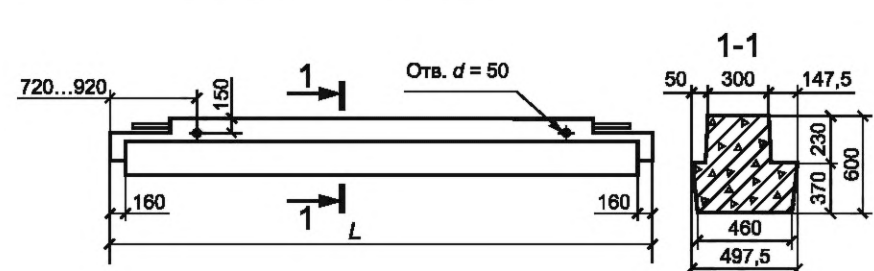
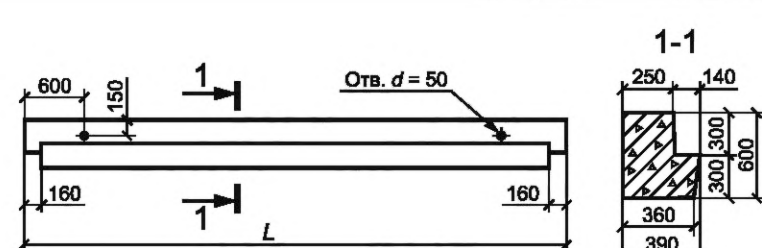
Приложение А
(рекомендуемое)

Форма и основные размеры ригелей

Таблица А.1

Эскиз изделия	Типоразмер изделия	Длина L, мм	Масса, т
Ригели связевых каркасов межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий (опалубочные формы серии 1.020-1/87 [1]) Серия 1.020-1/87 Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, 1991 г. Выпуски 3-1—3-6			
	РДП 4.26	2560	1,11
	РДП 4.56	5560	2,55
	РДП 4.68	6760	3,12
	РОП 4.26	2560	1,05
	РОП 4.56	5560	2,35
	РОП 4.68	6760	2,87
	РЛП 4.26	2560	0,84
	РЛП 4.56	5560	1,89
	Р 3.55	5540	0,75
	Р 3.25	2540	0,35
	РДП 6.86	8560	5,88
	РДП 6.56	5560	3,78
	РДП 6.26	2560	1,65

Продолжение таблицы А.1

Эскиз изделия	Типоразмер изделия	Длина L, мм	Масса, т
	РОП 6.86	8560	5,00
	РОП 6.56	5560	3,35
	РОП 6.26	2560	1,45
	РЛП 6.56	5560	2,65
	РЛП 6.26	2560	1,20
	РДР 6.86	8560	5,50
	РДР 6.56	5560	3,60
	РДР 6.26	2560	1,70
	РОР 6.86	8560	5,10
	РОР 6.56	5560	3,30
	РОР 6.26	2560	1,50
	РЛР 6.56	5560	2,60
	РЛР 6.26	2560	1,20

Эскиз изделия	Типоразмер изделия	Длина L, мм	Масса, т
Ригели рамных каркасов межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий (опалубочные формы серии 1.020-4 [2]) Серия 1.020.1-4 Конструкции рамного каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, 1987 г. Выпуски 3-1—3-7			
	РДП 6.86	8560	5,80
	РДП 6.56	5560	3,70
	РДП 6.26	2560	1,60
	РОП 6.86	8560	5,08
	РОП 6.56	5560	3,20
	РОП 6.26	2560	1,40
	РБП 6.56	5560	2,80
	РДР 6.86	8560	5,25
	РДР 6.56	5560	3,35
	РДР 6.26	2560	1,43
	РОР 6.86	8560	4,65
	РОР 6.56	5560	2,97
	РОР 6.26	2560	1,26

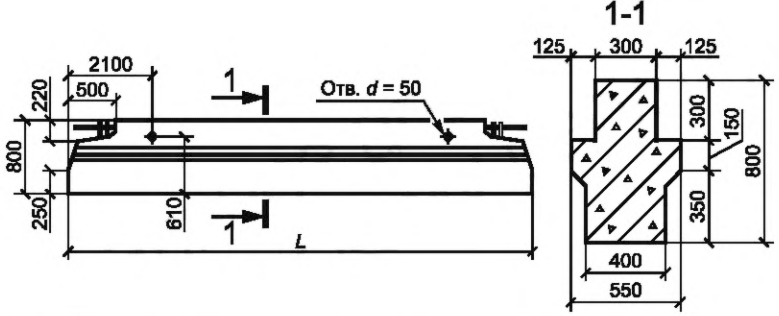
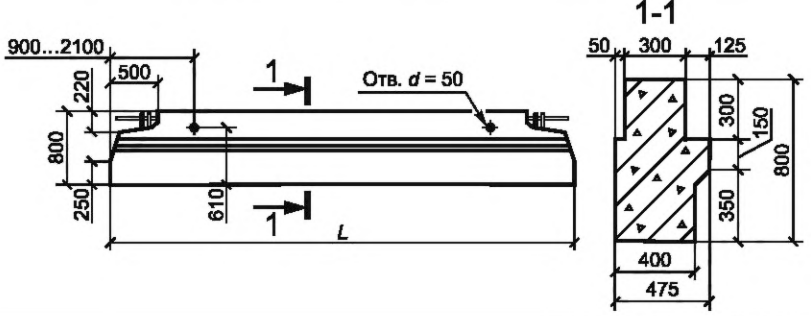
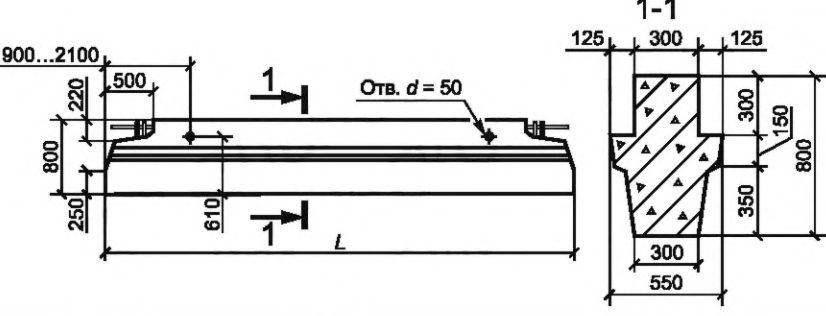
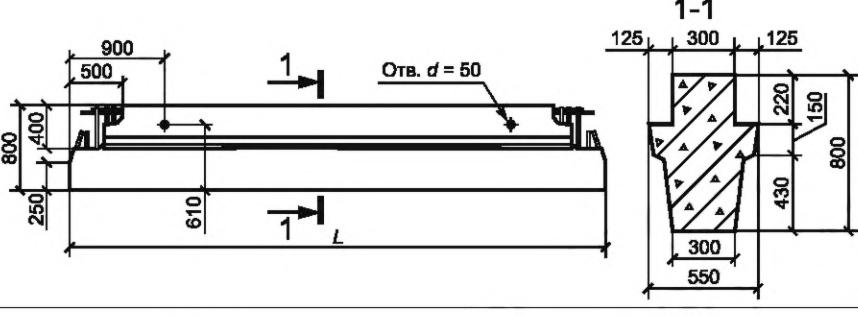
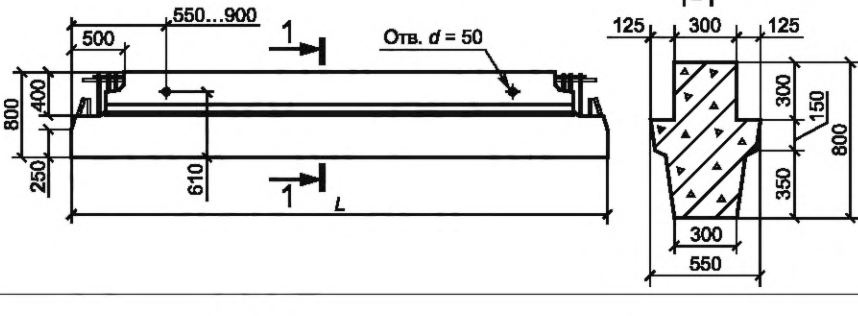
Продолжение таблицы А.1

Эскиз изделия	Типоразмер изделия	Длина L, мм	Масса, т
	РБР 6.56	5560	2,80
Ригели рамных каркасов многоэтажных производственных зданий с сеткой колонн 6 × 6 м и 9 × 6 м (опалубочные формы серии 1.420-35.95 [3]) Серия 1.420-35.95 Конструкции многоэтажных производственных зданий с сетками колонн 6 × 6 м и 9 × 6 м под нагрузки соответственно до 2500 кгс/м² и 1500 кгс/м², 1998 г. Выпуски 2-0—2-3			
	РДР 8.50	4980	4,00
	РДР 8.53	5280	4,20
	РДР 8.55	5480	4,40
	РДР 8.80	7980	6,48
	РДР 8.83	8280	6,73
	РДР 8.85	8480	6,90
	РДР 8.50 лев., РДР 8.50 пр.*	4980	3,70
	РДР 8.53 лев., РДР 8.53 пр.	5280	3,90
	РДР 8.55 лев., РДР 8.55 пр.	5480	4,10
	РОР 8.50	4980	3,50
	РОР 8.53	5280	3,70
	РОР 8.55	5480	3,80
	РОР 8.80	7980	5,75
	РОР 8.83	8280	5,95
	РОР 8.85	8480	6,10
	РОР 8.50 лев., РОР 8.50 пр.	4980	3,20
	РОР 8.53 лев., РОР 8.53 пр.	5280	3,40
	РОР 8.55 лев., РОР 8.55 пр.	5480	3,60

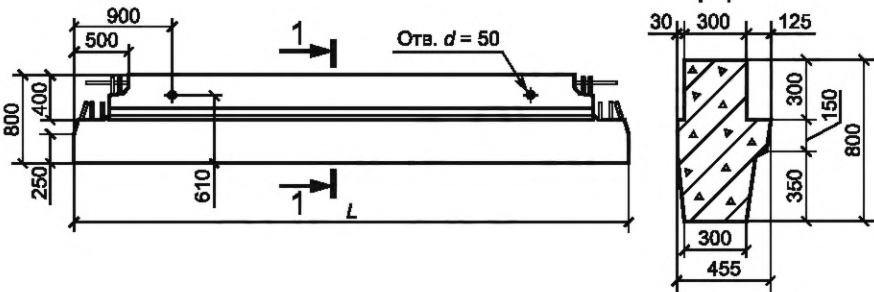
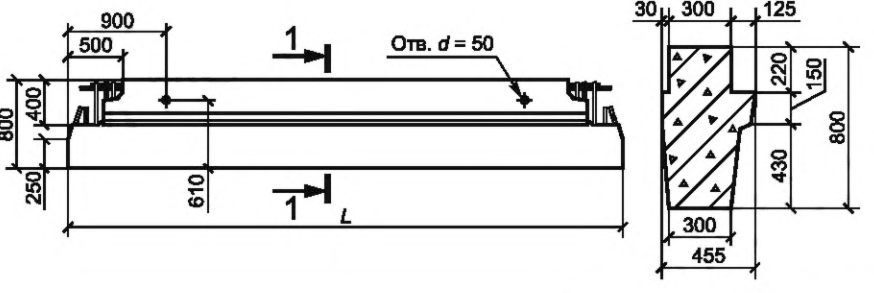
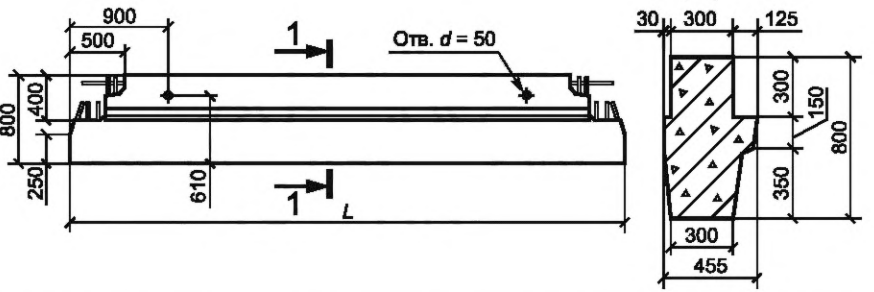
Эскиз изделия	Типоразмер изделия	Длина L, мм	Масса, т
Ригели рамных каркасов многоэтажных производственных зданий с сеткой колонн 12 × 6 м для строительства в районах несейсмических и сейсмичностью 7 баллов (опалубочные формы серии 1.420.1-19 [4]) Серия 1.420.1-19 Конструкции каркаса многоэтажных производственных зданий с сеткой колонн 12 × 6 м для строительства в районах несейсмических и сейсмичностью 7 баллов, 1989 г. Выпуски 2-0—2-4			
	РДР 8.112	11200	8,75
	РОР 8.112	11200	8,15
	РДП 8.112	11200	8,88
	РОП 8.112	11200	8,28
	Р 8.52	5200	3,15
	РДР 8.112-1	11200	8,65
	РДР 8.112-1	11200	8,05
	РДП 8.112-1	11200	8,83
	РДП 8.112-1	11200	8,23
	РДР 8.52-1	5200	4,65
	РОР 8.52-1	5200	4,50
	РДП 8.52-1	5200	4,80
	РОП 8.52-1	5200	4,65

Продолжение таблицы А.1

Эскиз изделия	Типоразмер изделия	Длина L, мм	Масса, т
	РДР 8.112-2	11200	8,55
	РОР 8.112-2	11200	7,95
	РДП 8.112-2	11200	8,78
	РОП 8.112-2	11200	8,18
	РДР 8.52-2	5200	4,55
	РОР 8.52-2	5200	4,40
	РДП 8.52-2	5200	4,72
	РОП 8.52-2	5200	4,55
Ригели рамных каркасов многоэтажных производственных зданий с сетками колонн 12×6, 9×6 и 6×6 м для строительства в районах сейсмичностью 7—9 баллов (опалубочные формы серии 1.420.1-20с [5]) Серия 1.420.1-20с Конструкции каркаса многоэтажных производственных зданий с сетками колонн 12×6, 9×6 и 6×6 м для строительства в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, 1991 г. Выпуски 2-0—2-9			
	РДР 8.112	11200	8,30
	РДР 8.82	8200	6,33
	РДП 8.112	11200	8,50

Эскиз изделия	Типоразмер изделия	Длина L , мм	Масса, т
	РДР 8.82-1	8200	6,28
	РОР 8.82	8200	6,05
	РДР 8.52	5200	3,60
	РДП 8.52	5200	4,50
	РДР 8.52-1	5200	3,40
	РДР 8.22	2200	1,63

Окончание таблицы А.1

Эскиз изделия	Типоразмер изделия	Длина L, мм	Масса, т
	POP 8.52	5200	3,44
	РЛП 8.52	5200	4,40
	РЛР 8.52	5200	4,30

* Ригели, замаркированные «лев.» и «пр.», имеют вырезы полок с левой или правой стороны. На эскизах изделий вырезы полок условно не показаны.

Библиография

- [1] Серия 1.020-1/87 Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий
- [2] Серия 1.020.1-4 Конструкции рамного каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий
- [3] Серия 1.420-35.95 Конструкции многоэтажных производственных зданий с сетками колонн 6×6 м и 9×6 м под нагрузкой соответственно до 2500 кгс/м^2 и 1500 кгс/м^2
- [4] Серия 1.420.1-19 Конструкции каркаса многоэтажных производственных зданий с сеткой колонн 12×6 м для строительства в районах несейсмических и сейсмичностью 7 баллов
- [5] Серия 1.420.1-20с Конструкции каркаса многоэтажных производственных зданий с сетками колонн 12×6 , 9×6 и 6×6 м для строительства в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов

УДК 692.48:691.328:006.354

МКС 91.080.40

Ключевые слова: железобетонный ригель, каркасные здания, связевый каркас, рамный каркас

Редактор *И.А. Терехов*
Технический редактор *В.Ю. Фотиева*
Корректор *М.В. Бучная*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 15.02.2016. Подписано в печать 25.02.2016. Формат 60×84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,95. Тираж 41 экз. Зак. 659.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Изменение № 1 ГОСТ 18980—2015 Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 179-П от 29.11.2024)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 17691

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, KG, KZ, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки»

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 535 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия

ГОСТ 7473 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8829 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нажатием. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости

ГОСТ 10060 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ГОСТ 10180 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10181 Смеси бетонные. Методы испытаний

ГОСТ 10922 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязанные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия¹⁾

ГОСТ 12730.0 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

ГОСТ 12730.5 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 13015 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 14098 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 17624 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 17625 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры

ГОСТ 18105 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 22362 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры

ГОСТ 22690 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 22904 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

ГОСТ 23009 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

ГОСТ 23279 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия

ГОСТ 23858 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 26134 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 57997—2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия».

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2025—06—01.

ГОСТ 26633 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
ГОСТ 31384 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Подраздел 4.1. Наименование изложить в новой редакции:

«4.1 Типы, основные параметры и условные обозначения».

Пункт 4.1.1 изложить в новой редакции:

«4.1.1 Ригели следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации».

Раздел 4 дополнить пунктом 4.1.6:

«4.1.6 Условное обозначение ригелей (марки) выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 23009.

Марка ригеля состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит обозначение типа ригеля, высоту поперечного сечения и длину ригеля в дециметрах (значение высоты округляют до целого числа).

Тип ригеля обозначают:

РДП — для опирания многпустотных плит на две его полки (двухполочный);

РДР — для опирания ребристых плит на две его полки (двухполочный);

РОП — для опирания многпустотных плит на одну его полку (однopolочный);

РЛП — то же, применяемый только в лестничных клетках;

РОР — для опирания ребристых плит на одну его полку (однopolочный);

РЛР — то же, применяемый только в лестничных клетках;

РКП — консольный для опирания многпустотных плит балконов;

РБП — бесполочный, применяемый на торцах зданий в лестничных клетках при перекрытии из многпустотных плит;

РБР — то же, при перекрытии из ребристых плит;

Р — прямоугольного сечения.

Допускается в первой группе марки вместо указанных характеристик приводить условное наименование ригеля (Р) и его порядковый номер типоразмера.

Во второй группе указывают:

- несущую способность ригеля в килоньютонах на метр или порядковый номер ригеля по несущей способности;

- класс напрягаемой арматуры (для предварительно напряженных ригелей).

В третьей группе, при необходимости, указывают дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения ригелей, — их стойкость к воздействию агрессивных газообразных сред, сейсмическим воздействиям, а также обозначения конструктивных особенностей ригелей (например, наличие дополнительных закладных изделий).

Примеры условных обозначений (марки):

Ригель типа РДП высотой 600 мм, длиной 5560 мм, несущей способностью 110 кН/м, с напрягаемой арматурой класса А600:

РДП 6.56-110А600.

То же, изготовленный из бетона пониженной проницаемости (П) и предназначенный для применения в условиях воздействия среднеагрессивной газообразной среды с дополнительными закладными деталями:

РДП6.56-110А600-П.

Примечание — Допускается принимать обозначение марок ригелей в соответствии с рабочими чертежами ригелей».

Пункт 4.2.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 3015» на «ГОСТ 13015».

Пункт 4.2.3 изложить в новой редакции:

«4.2.3 Несущая способность конкретного ригеля зависит от класса арматуры и бетона и определяется при разработке проекта здания (сооружения)».

Пункт 4.3.1 дополнить абзацем:

«Бетонные смеси для изготовления ригелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473».

Пункт 4.3.5 изложить в новой редакции:

«4.3.5 Арматура и закладные детали должны быть изготовлены из стали классов и марок по действующим нормативным документам, подтвержденных паспортами (сопровождающей документацией) на каждую партию стали.

Для армирования ригелей следует применять арматурную сталь следующих видов и классов:

- в качестве напрягаемой арматуры:
 - периодического профиля классов А600, А800, А1000, Вр1200 — Вр1600;
 - канатную классов К1400 — К1900;
- в качестве ненапрягаемой арматуры:
 - гладкую класса А240;
 - периодического профиля классов А400, А500, А600, В500 и Вр500.

Примечание — В тексте стандарта не приводятся ссылки на конкретные нормативные документы на арматуру в связи с непрерывным совершенствованием технологии проката, в том числе арматурного профиля»;

исключить сноску «¹⁾» (2 раза).

Пункт 4.3.6 исключить.

Пункт 4.3.7 изложить в новой редакции:

«4.3.7 Соединения арматуры и закладных изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 14098 и ГОСТ 10922».

Подраздел 4.3 дополнить пунктами 4.3.9, 4.3.10:

«4.3.9 Монтажные петли следует изготавливать из гладкой арматурной стали класса А240 марок СтЗпс и СтЗсп (с категориями нормируемых показателей не ниже 2 по ГОСТ 535).

Арматурную сталь марки СтЗпс не допускается применять для монтажных петель ригелей, подъем и монтаж которых возможен при температуре воздуха ниже минус 40 °С.

4.3.10 Арматурные и закладные изделия должны иметь антикоррозионное покрытие, вид и техническая характеристика которого должны соответствовать установленным в рабочих чертежах согласно ГОСТ 31384 и указанным в заказе на изготовление ригелей».

Пункт 4.4.1. Заменить слова: «в рабочих чертежах ригелей или стандартах на ригели и требованиям ГОСТ 10922» на «в рабочих чертежах или стандартах на эти ригели и требованиям ГОСТ 10922¹⁾ и ГОСТ 23279»;

дополнить сноской¹⁾:

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 57997—2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия».

Пункт 4.4.7 изложить в новой редакции:

«4.4.7 Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за торцевые поверхности ригелей более чем на 10 мм, и их следует защищать слоем цементно-песчаного раствора или антикоррозионным покрытием».

Пункт 4.5.2 исключить.

Пункт 5.1. Первый абзац изложить в новой редакции:

«5.1 Приемку и верификацию ригелей проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 13015, ГОСТ 24297 и настоящего стандарта. При этом ригели принимают:».

Пункт 6.5. Заменить ссылки: «ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858» на «ГОСТ 14098, ГОСТ 10922¹⁾ и ГОСТ 23858»;

дополнить сноской¹⁾:

«

1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 57997—2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия».

Пункт 6.7 изложить в новой редакции:

«6.7 Размеры ригелей, отклонения от прямолинейности и плоскостности граней ригелей, ширину раскрытия технологических трещин, размеры раковин, наплывов и оков бетона ригелей следует определять в соответствии с методами, установленными в нормативных документах²⁾»;

дополнить сноской «2)»:

«2) В Российской Федерации действуют ГОСТ Р 58939—2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления». ГОСТ Р 58941—2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения». ГОСТ Р 58944—2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски».

Пункт 7.2. Заменить слова: «7.2 Ригели и прогоны следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении в штабелях высотой не более 2 м, при этом высота штабеля не должна превышать ширину более чем в два раза» на «7.2 Ригели следует транспортировать и хранить в штабелях уложенными в горизонтальном положении, при этом высота штабеля ригелей не должна превышать ширину штабеля более чем в два раза и быть более трех рядов, ширина прохода между рядами штабелей — не менее 1 м».

Пункт 7.3 изложить в новой редакции:

«7.3 Подкладки под ригели и прокладки между ними следует располагать по одной вертикали в местах расположения строповочных отверстий или монтажных петель, а при их отсутствии — в местах, указанных в рабочих чертежах.

Ширина прокладки назначается с учетом прочности древесины на смятие. Толщина прокладки должна обеспечивать зазор от верха монтажной петли не менее 20 мм».

Пункт 7.4. Исключить слова: «Расстояние между соседними штабелями должно быть не менее 0,2 м. Проходы между штабелями должны иметь ширину не менее 1 м».

Раздел 7 дополнить пунктами 7.5, 7.6:

«7.5 Монтаж ригелей рекомендуется осуществлять параллельно с монтажом плит перекрытий и покрытий с использованием самоходных стреловых кранов с гуськами или башенных кранов, грузоподъемность которых выбирается по наиболее тяжелому изделию и монтажной оснастке.

Процесс поэлементного монтажа ригелей включает: подготовительные работы; строповку; подъем и перемещение ригеля к месту установки; установку в положение, близкое к проектному; выверку и закрепление в проектном положении.

7.6 Для строповки ригелей с монтажными петлями рекомендуется использовать канатный двухветевой строп.

Для строповки ригелей, не имеющих петель или других строповочных приспособлений, рекомендуется использовать двухветевой строп с дополнительными кольцевыми стропами или обвязочными захватами, а также траверсы со специальными захватами».

Стандарт дополнить разделом 8:

«8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемых ригелей требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем правил транспортирования, условий применения и хранения, установленных настоящим стандартом.

8.2 При отгрузке ригелей с отпускной прочностью бетона ниже прочности, соответствующей его классу по прочности на сжатие, изготовитель обязан гарантировать, что бетон достигнет требуемой прочности в проектном возрасте при условии его твердения в нормальных условиях по ГОСТ 10180».

(ИУС № 4 2025 г.)

Изменение № 1 ГОСТ 18980—2015 Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 179-П от 29.11.2024)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 17691

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, KG, KZ, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 535 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия

ГОСТ 7473 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8829 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нажатием. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости

ГОСТ 10060 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ГОСТ 10180 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10181 Смеси бетонные. Методы испытаний

ГОСТ 10922 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязанные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия¹⁾

ГОСТ 12730.0 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

ГОСТ 12730.5 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 13015 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 14098 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 17624 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 17625 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры

ГОСТ 18105 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 22362 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры

ГОСТ 22690 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 22904 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

ГОСТ 23009 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

ГОСТ 23279 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия

ГОСТ 23858 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 26134 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 57997—2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия».

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2025—06—01.

ГОСТ 26633 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
ГОСТ 31384 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Подраздел 4.1. Наименование изложить в новой редакции:

«4.1 Типы, основные параметры и условные обозначения».

Пункт 4.1.1 изложить в новой редакции:

«4.1.1 Ригели следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации».

Раздел 4 дополнить пунктом 4.1.6:

«4.1.6 Условное обозначение ригелей (марки) выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 23009.

Марка ригеля состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит обозначение типа ригеля, высоту поперечного сечения и длину ригеля в дециметрах (значение высоты округляют до целого числа).

Тип ригеля обозначают:

РДП — для опирания многопустотных плит на две его полки (двухполочный);

РДР — для опирания ребристых плит на две его полки (двухполочный);

РОП — для опирания многопустотных плит на одну его полку (однopolочный);

РЛП — то же, применяемый только в лестничных клетках;

РОР — для опирания ребристых плит на одну его полку (однopolочный);

РЛР — то же, применяемый только в лестничных клетках;

РКП — консольный для опирания многопустотных плит балконов;

РБП — бесполочный, применяемый на торцах зданий в лестничных клетках при перекрытии из многопустотных плит;

РБР — то же, при перекрытии из ребристых плит;

Р — прямоугольного сечения.

Допускается в первой группе марки вместо указанных характеристик приводить условное наименование ригеля (Р) и его порядковый номер типоразмера.

Во второй группе указывают:

- несущую способность ригеля в килоньютонах на метр или порядковый номер ригеля по несущей способности;

- класс напрягаемой арматуры (для предварительно напряженных ригелей).

В третьей группе, при необходимости, указывают дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения ригелей, — их стойкость к воздействию агрессивных газообразных сред, сейсмическим воздействиям, а также обозначения конструктивных особенностей ригелей (например, наличие дополнительных закладных изделий).

Примеры условных обозначений (марки):

Ригель типа РДП высотой 600 мм, длиной 5560 мм, несущей способностью 110 кН/м, с напрягаемой арматурой класса А600:

РДП 6.56-110А600.

То же, изготовленный из бетона пониженной проницаемости (П) и предназначенный для применения в условиях воздействия среднеагрессивной газообразной среды с дополнительными закладными деталями:

РДП6.56-110А600-П.

Примечание — Допускается принимать обозначение марок ригелей в соответствии с рабочими чертежами ригелей».

Пункт 4.2.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 3015» на «ГОСТ 13015».

Пункт 4.2.3 изложить в новой редакции:

«4.2.3 Несущая способность конкретного ригеля зависит от класса арматуры и бетона и определяется при разработке проекта здания (сооружения)».

Пункт 4.3.1 дополнить абзацем:

«Бетонные смеси для изготовления ригелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473».

Пункт 4.3.5 изложить в новой редакции:

«4.3.5 Арматура и закладные детали должны быть изготовлены из стали классов и марок по действующим нормативным документам, подтвержденных паспортами (сопровождающей документацией) на каждую партию стали.

Для армирования ригелей следует применять арматурную сталь следующих видов и классов:

- в качестве напрягаемой арматуры:
 - периодического профиля классов А600, А800, А1000, Вр1200 — Вр1600;
 - канатную классов К1400 — К1900;
- в качестве ненапрягаемой арматуры:
 - гладкую класса А240;
 - периодического профиля классов А400, А500, А600, В500 и Вр500.

Примечание — В тексте стандарта не приводятся ссылки на конкретные нормативные документы на арматуру в связи с непрерывным совершенствованием технологии проката, в том числе арматурного профиля»;

исключить сноску «1)» (2 раза).

Пункт 4.3.6 исключить.

Пункт 4.3.7 изложить в новой редакции:

«4.3.7 Соединения арматуры и закладных изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 14098 и ГОСТ 10922».

Подраздел 4.3 дополнить пунктами 4.3.9, 4.3.10:

«4.3.9 Монтажные петли следует изготавливать из гладкой арматурной стали класса А240 марок СтЗпс и СтЗсп (с категориями нормируемых показателей не ниже 2 по ГОСТ 535).

Арматурную сталь марки СтЗпс не допускается применять для монтажных петель ригелей, подъем и монтаж которых возможен при температуре воздуха ниже минус 40 °С.

4.3.10 Арматурные и закладные изделия должны иметь антикоррозионное покрытие, вид и техническая характеристика которого должны соответствовать установленным в рабочих чертежах согласно ГОСТ 31384 и указанным в заказе на изготовление ригелей».

Пункт 4.4.1. Заменить слова: «в рабочих чертежах ригелей или стандартах на ригели и требованиям ГОСТ 10922» на «в рабочих чертежах или стандартах на эти ригели и требованиям ГОСТ 10922¹⁾ и ГОСТ 23279»;

дополнить сноской¹⁾:

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 57997—2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия».

Пункт 4.4.7 изложить в новой редакции:

«4.4.7 Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за торцевые поверхности ригелей более чем на 10 мм, и их следует защищать слоем цементно-песчаного раствора или антикоррозионным покрытием».

Пункт 4.5.2 исключить.

Пункт 5.1. Первый абзац изложить в новой редакции:

«5.1 Приемку и верификацию ригелей проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 13015, ГОСТ 24297 и настоящего стандарта. При этом ригели принимают:».

Пункт 6.5. Заменить ссылки: «ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858» на «ГОСТ 14098, ГОСТ 10922¹⁾ и ГОСТ 23858»;

дополнить сноской¹⁾:

«

1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 57997—2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия».

Пункт 6.7 изложить в новой редакции:

«6.7 Размеры ригелей, отклонения от прямолинейности и плоскостности граней ригелей, ширину раскрытия технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околлов бетона ригелей следует определять в соответствии с методами, установленными в нормативных документах²⁾»;

дополнить сноской «2)»:

«2) В Российской Федерации действуют ГОСТ Р 58939—2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления». ГОСТ Р 58941—2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения». ГОСТ Р 58944—2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски».

Пункт 7.2. Заменить слова: «7.2 Ригели и прогоны следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении в штабелях высотой не более 2 м, при этом высота штабеля не должна превышать ширину более чем в два раза» на «7.2 Ригели следует транспортировать и хранить в штабелях уложенными в горизонтальном положении, при этом высота штабеля ригелей не должна превышать ширину штабеля более чем в два раза и быть более трех рядов, ширина прохода между рядами штабелей — не менее 1 м».

Пункт 7.3 изложить в новой редакции:

«7.3 Подкладки под ригели и прокладки между ними следует располагать по одной вертикали в местах расположения строповочных отверстий или монтажных петель, а при их отсутствии — в местах, указанных в рабочих чертежах.

Ширина прокладки назначается с учетом прочности древесины на смятие. Толщина прокладки должна обеспечивать зазор от верха монтажной петли не менее 20 мм».

Пункт 7.4. Исключить слова: «Расстояние между соседними штабелями должно быть не менее 0,2 м. Проходы между штабелями должны иметь ширину не менее 1 м».

Раздел 7 дополнить пунктами 7.5, 7.6:

«7.5 Монтаж ригелей рекомендуется осуществлять параллельно с монтажом плит перекрытий и покрытий с использованием самоходных стреловых кранов с гуськами или башенных кранов, грузоподъемность которых выбирается по наиболее тяжелому изделию и монтажной оснастке.

Процесс поэлементного монтажа ригелей включает: подготовительные работы; строповку; подъем и перемещение ригеля к месту установки; установку в положение, близкое к проектному; выверку и закрепление в проектном положении.

7.6 Для строповки ригелей с монтажными петлями рекомендуется использовать канатный двухветевой строп.

Для строповки ригелей, не имеющих петель или других строповочных приспособлений, рекомендуется использовать двухветевой строп с дополнительными кольцевыми стропами или обвязочными захватами, а также траверсы со специальными захватами».

Стандарт дополнить разделом 8:

«8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемых ригелей требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем правил транспортирования, условий применения и хранения, установленных настоящим стандартом.

8.2 При отгрузке ригелей с отпускной прочностью бетона ниже прочности, соответствующей его классу по прочности на сжатие, изготовитель обязан гарантировать, что бетон достигнет требуемой прочности в проектном возрасте при условии его твердения в нормальных условиях по ГОСТ 10180».

(ИУС № 4 2025 г.)

Поправка к ГОСТ 18980—2015 Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Азербайджан	AZ	Азстандарт

(ИУС № 12 2025 г.)