
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
18979—
2014

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

Технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений» (ОАО «ЦНИИПромзданий»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 сентября 2014 г. № 70-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2014 г. № 1373-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 18979—2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 18979—90

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартиформ, оформление, 2015, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Поправка к ГОСТ 18979—2014 Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Азербайджан	AZ	Азстандарт

(ИУС № 12 2025 г.)

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

Технические условия

Reinforced concrete columns for multistory buildings. Specification

Дата введения — 2015—07—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к изготовлению железобетонных колонн сплошного прямоугольного поперечного сечения из тяжелого бетона, предназначенных для каркасов многоэтажных общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий.

1.2 Настоящий стандарт распространяется на колонны, применяемые:

- в отапливаемых зданиях и сооружениях;
- в неотапливаемых зданиях и сооружениях и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха в течение пяти дней при самых низких температурных показателях в районе строительства) до минус 40 °С включительно;
- в условиях систематического воздействия повышенных технологических температур до 50 °С включительно;
- при неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной степенях воздействия газообразных сред на железобетонные конструкции;
- в зданиях и сооружениях, возводимых в несейсмических и сейсмических районах (при расчетной сейсмичности до 9 баллов включительно);
- для строительства зданий на просадочных, вечномёрзлых грунтах и подрабатываемых территориях.

1.3 В неотапливаемых зданиях и сооружениях и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40 °С, в условиях систематического воздействия технологических температур выше 50 °С, а также при расчетной сейсмичности 9 баллов применение колонн возможно при соблюдении дополнительных требований, установленных проектной документацией конкретного здания или сооружения (в соответствии с действующими нормативными документами) и указанных в заказе на изготовление колонн.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 5781 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 6727 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 8829 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний на нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости

ГОСТ 10060 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ГОСТ 10180 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10922 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязанные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия¹⁾

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 57997—2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия».

ГОСТ 12730.0 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

ГОСТ 12730.5 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 13015 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 17624 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 17625 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры

ГОСТ 18105 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 22690 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 22904 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

ГОСТ 23009 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

ГОСТ 23858 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки

ГОСТ 26134 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

ГОСТ 26433.0 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.1 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26633 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 34028 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

3.1 железобетонная колонна: Вертикальная стержневая конструкция, предназначенная для восприятия и передачи нагрузки от вышележащих конструкций.

4 Технические требования

4.1 Основные параметры и размеры

4.1.1 Колонны следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а также проектной и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.1.2 Колонны должны быть подразделены на типы и условно замаркированы в зависимости:

- от числа этажей в пределах высоты колонны:

1 — одноэтажные;

2 — двухэтажные;

3 — трехэтажные;

- от расположения колонны в каркасе здания по высоте:

KB — верхние;

КС — средние;

КН — нижние;
 КБ — на всю высоту здания (бесстыковые);
 - от числа консолей в пределах этажа:
 О — одноконсольные;
 Д — двухконсольные.

4.1.3 Форма и основные размеры наиболее часто применяемых колонн приведены в приложении А.

4.1.4 Показатели расхода бетона и стали на колонны должны соответствовать указанным в рабочих чертежах на эти колонны.

4.1.5 Колонны следует изготавливать со строповочными отверстиями для подъема и монтажа. Допускается вместо строповочных отверстий предусматривать монтажные петли, выполненные в соответствии с указаниями рабочих чертежей на эти колонны.

4.1.6 Колонны применяют с учетом их предела огнестойкости, указанного в рабочих чертежах на эти колонны.

4.2 Характеристики колонн

4.2.1 Колонны должны удовлетворять требованиям нормативных документов, действующих в период строительства:

- по прочности, жесткости и трещиностойкости;
- по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);
- по морозостойкости бетона, а для колонн, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной газообразной среды, также по водонепроницаемости бетона;
- по маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;
- по толщине защитного слоя бетона до арматуры;
- по защите от коррозии.

4.2.2 Колонны следует изготавливать из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 классов по прочности на сжатие, указанных в рабочих чертежах колонн.

4.2.3 Нормируемая отпускная прочность бетона колонн должна быть равна 70 % класса бетона по прочности на сжатие.

При поставке колонн в холодный период года нормируемая отпускная прочность бетона колонн может быть повышена до 85 % класса бетона по прочности на сжатие согласно указаниям рабочих чертежей на эти колонны.

4.2.4 Для армирования колонн следует применять следующие виды и классы арматуры:

- стержневую термомеханически упрочненную периодического профиля классов А500 по ГОСТ 34028;
- стержневую горячекатаную периодического профиля класса А400 и гладкую класса А240 по ГОСТ 5781;
- арматурную проволоку периодического профиля класса Вр500 по ГОСТ 6727, а также арматуру по ГОСТ 34028.

4.2.5 Форма и размеры арматурных и закладных изделий и их положение в колоннах должны соответствовать указанным в рабочих чертежах на эти колонны.

4.2.6 Сварные арматурные и закладные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922.

4.2.7 Значения фактических отклонений геометрических параметров колонн не должны превышать предельных значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Отклонение геометрического параметра, мм	Предельное отклонение, мм
От линейного размера: - при номинальной длине колонны: до 4000 св. 4000 до 8000 св. 8000 до 16 000	± 8 ± 10 ± 12

Окончание таблицы 1

Отклонение геометрического параметра, мм	Предельное отклонение, мм
- размер поперечного сечения колонны, размер консоли: до 250 св. 250 до 500 св. 500	± 4 ± 5 ± 6
- размер, определяющий положение: строповочного отверстия или монтажной петли закладного изделия на плоскости колонны	15 10
- несовпадение плоскостей колонны и элемента закладного изделия	5
От прямолинейности боковых граней колонны на всей их длине: до 4000 св. 4000 до 8000 св. 8000 до 16 000	8 10 12
От перпендикулярности торцевой и боковых граней колонны при размере ее поперечного сечения: 400, 500 600	5 6
Примечание — Длина колонны — размер от нижнего торца колонны до опорной плоскости колонны, размер между опорными плоскостями консолей.	

4.2.8 Значения фактических отклонений размеров и положения выпусков арматуры и центрирующих прокладок не должны превышать ± 3 мм.

4.2.9 В колоннах, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных газообразных сред, минусовые отклонения толщины защитного слоя бетона до арматуры не допускаются.

4.2.10 Требования к качеству поверхностей и внешнему виду колонн (в том числе требований к допустимой ширине раскрытия поверхностных технологических трещин) — по ГОСТ 13015. При этом качество бетонных поверхностей колонн должно удовлетворять требованиям для категорий:

A3 — боковых лицевых;

A7 — нелицевых, невидимых в условиях эксплуатации.

По согласованию с потребителем боковые поверхности колонн могут быть категорий A2, A4—A6.

4.2.11 На боковые грани колонн должны быть нанесены установочные риски по ГОСТ 13015 в бетоне или в закладных изделиях в виде канавок или несмываемой краской, определяющие разбивочные оси здания.

4.2.12 Несущая способность конкретной марки колонны зависит от класса арматуры и бетона и определяется автором проекта здания (сооружения) по действующим в период применения нормативным документам.

4.3 Маркировка колонн

Колонны обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 13015 и ГОСТ 23009. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на боковую поверхность колонны вблизи ее нижнего торца.

Марка колонны состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

В первой группе указывают обозначение типа колонны, высоту этажа в дециметрах и арабскую цифру, обозначающую порядковый номер поперечного сечения (1 — для колонны поперечного сечения 400×400 мм, 2 — 400×600 мм, 3 — колонны нижние с изменяющимся по высоте сечением с 400×600 на 400×400 мм). Для нижних двух- и трехэтажных колонн зданий, имеющих высоту нижнего этажа, отличающуюся от высоты верхних этажей, а также для колонн типов 2КБО и 2КБД дополнительно указывают (в скобках) высоту нижнего этажа в дециметрах.

Допускается в первой группе марки вместо указанных характеристик приводить условное наименование колонны (К) и ее порядковый номер типоразмера.

Во второй группе указывают порядковый номер по несущей способности колонны.

В третьей группе при необходимости указывают дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения колонн — их стойкость к воздействию агрессивных газообразных сред, сейсмическим воздействиям, а также обозначения конструктивных особенностей колонн (например, наличие дополнительных закладных изделий).

Пример условного обозначения (марки) колонны типа 2КНД для зданий с этажами высотой 3,3 м, поперечного сечения 400 × 400 мм, третьей по несущей способности консоли колонны:

2КНД33.1-3.

То же, изготовленной из бетона нормальной проницаемости (*Н*) и предназначенной для применения в условиях воздействия слабоагрессивной газообразной среды:

2КНД33.1-3-Н.

Примечание — Допускается принимать обозначение марок колонн в соответствии с рабочими чертежами на эти колонны до их пересмотра.

5 Правила приемки

5.1 Приемка колонн производится по ГОСТ 13015 и настоящему стандарту. При этом колонны принимают:

- по результатам периодических испытаний — по показателям морозостойкости бетона, а также по водонепроницаемости бетона колонн, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды;

- по результатам приемо-сдаточных испытаний — по показателям прочности бетона (классу бетона по прочности на сжатие и отпускной прочности), прочности сварных соединений, соответствия арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия поверхностных технологических трещин, категории бетонной поверхности, правильности нанесения установочных рисок.

5.2 Приемку колонн по прочности, жесткости и трещиностойкости осуществляют по комплексу нормируемых и проектных показателей в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.

5.3 Колонны следует принимать на основании результатов выборочного контроля по показателям точности геометрических параметров, толщине защитного слоя бетона до арматуры, категории бетонной поверхности и ширине раскрытия поверхностных технологических трещин.

5.4 Правильность нанесения установочных рисок на колонны определяют по результатам сплошного контроля.

5.5 В документе о качестве колонн по ГОСТ 13015 дополнительно должна быть приведены марка бетона по морозостойкости, а для колонн, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды, — марка бетона по водонепроницаемости (если эти показатели были оговорены в заказе на изготовление колонн).

6 Методы контроля

6.1 Испытание колонн и оценку их прочности, жесткости и трещиностойкости следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 8829, ГОСТ 16504 и рабочих чертежей на эти колонны.

6.2 Прочность бетона колонн следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.

При проверке прочности бетона методами неразрушающего контроля фактическую отпускную прочность бетона на сжатие следует определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690. Допускается применение других методов неразрушающего контроля, предусмотренных стандартами на методы контроля бетона.

6.3 Морозостойкость бетона колонн следует определять по ГОСТ 10060 или ультразвуковым методом по ГОСТ 26134 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

6.4 Водонепроницаемость бетона колонн следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5.

6.5 Контроль сварных арматурных и закладных изделий колонн — по ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.

6.6 Размеры, отклонения от прямолинейности и перпендикулярности, ширину раскрытия поверхностных технологических трещин, размеры раковин, наплывов и оков бетона колонн следует проверять методами, установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.

6.7 Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует проверять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение колонн — по ГОСТ 13015 и настоящему стандарту.

7.2 Колонны следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении в штабелях.

7.3 Высота штабеля колонн не должна превышать ширину штабеля более чем в два раза и быть более 2000 мм.

7.4 Подкладки под колонны и прокладки между ними следует располагать в местах расположения строповочных отверстий или монтажных петель, а при их отсутствии — в местах, указанных в рабочих чертежах.

Приложение А
(рекомендуемое)

Форма и основные размеры колонн

1 Форма и основные размеры колонн приведены:

- поперечного сечения 400 × 400 мм связевого каркаса межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий [1] — на рисунках 1—4 и в таблице А.1;

- поперечного сечения 400 × 400 мм рамного каркаса межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий [2] — на рисунках 5—8 и в таблице А.2;

- поперечного сечения 400 × 600 мм рамных каркасов производственных зданий, возводимых в сейсмических районах и в районах с сейсмичностью 7—9 баллов, [3] — на рисунках 9—14 и в таблице А.3;

- поперечного сечения 400 × 400 мм и нижние колонны с изменяющимся по высоте поперечным сечением 400 × 600 на 400 × 400 мм рамных каркасов производственных зданий [4] — на рисунках 15—19 и в таблице А.4.

Таблица А.1 — Колонны поперечного сечения 400 × 400 мм связевого каркаса межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий (опалубочные формы серии 1.020-1/87)

Типоразмер колонны	Основной размер колонны, мм				Номер рисунка
	<i>l</i>	<i>l</i> ₁	<i>l</i> ₂	<i>l</i> ₃	
1KB33.1	2550	—	—	—	1
1KB36.1	2920	—	—	—	
1KB42.1	3520	—	—	—	
1KB48.1	4120	—	—	—	
2KB33.1	5850	—	—	—	
2KB36.1	6520	—	—	—	
2KB42.1	7720	—	—	—	
2KB48.1	8920	—	—	—	
3KB33.1	9150	—	—	—	
3KB36.1	10120	—	—	—	
3KB42.1	11920	—	—	—	
3KB48.1	13720	—	—	—	
1KBO33.1	2550	2250	—	300	
1KBO36.1	2920	2550	—	370	
1KBO42.1	3520	3150	—		
1KBO48.1	4120	3750	—		
1KBO54.1	4720	4350	—		
1KBO60.1	5320	4950	—		
2KBO33.1	5850	2250	3300	300	
2KBO36.1	6520	2550	3600	370	
2KBO42.1	7720	3150	4200		
2KBO48.1	8920	3750	4800		
2KBO60.1	11320	4950	6000		
3KBO33.1	9150	2250	3300	300	
3KBO36.1	10120	2550	3600	370	
3KBO42.1	11920	3150	4200		
3KBO48.1	13720	3750	4800		
1KBД33.1	2550	2250	—	300	
1KBД36.1	2920	2550	—	370	
1KBД42.1	3520	3150	—		
1KBД48.1	4120	3750	—		
1KBД54.1	4720	4350	—		
1KBД60.1	5320	4950	—		

Продолжение таблицы А.1

Типоразмер колонны	Основной размер колонны, мм				Номер рисунка
	<i>l</i>	<i>l</i> ₁	<i>l</i> ₂	<i>l</i> ₃	
2КВД33.1	5850	2250	3300	300	1
2КВД36.1	6520	2550	3600	370	
2КВД42.1	7720	3150	4200		
2КВД48.1	8920	3750	4800		
2КВД60.1	11320	4950	6000		
3КВД33.1	9150	2250	3300	300	
3КВД36.1	10120	2550	3600	370	
3КВД42.1	11920	3150	4200		
3КВД48.1	13720	3750	4800		
1КС33.1	3300	—	—	—	2
1КС36.1	3600	—	—	—	
1КС42.1	4200	—	—	—	
1КС48.1	4800	—	—	—	
2КС42.1	8400	—	—	—	
2КС48.1	9600	—	—	—	
3КС33.1	9900	—	—	—	
3КС36.1	10800	—	—	—	
1КСО33.1	3300	2250	—	1050	
1КСО36.1	3600	2550	—		
1КСО42.1	4200	3150	—		
1КСО48.1	4800	3750	—		
1КСО54.1	5400	4350	—		
1КСО60.1	6000	4950	—		
2КСО42.1	8400	3150	4200	1050	
2КСО48.1	9600	3750	4800		
2КСО60.1	12000	4950	6000		
3КСО33.1	9900	2250	3300	1050	
3КСО36.1	10800	2550	3600		
1КСД33.1	3300	2250	—	1050	
1КСД36.1	3600	2550	—		
1КСД42.1	4200	3150	—		
1КСД48.1	4800	3750	—		
1КСД54.1	5400	4350	—		
1КСД60.1	6000	4950	—		
2КСД42.1	8400	3150	4200	1050	
2КСД48.1	9600	3750	4800		
2КСД60.1	12000	4950	6000		
3КСД33.1	9900	2250	3300	1050	
3КСД36.1	10800	2550	3600		
1КН33(30)1	4550	—	—	—	3
1КН33.1	5050	—	—	—	
1КН36.1	5350	—	—	—	
1КН42.1	5950	—	—	—	
2КН33(20)1	6650	—	—	—	
2КН42(20)1	7550	—	—	—	
2КН33(30)1	7850	—	—	—	
2КН42(30)1	8750	—	—	—	
2КН36(48)1	9650	—	—	—	
2КН42.1	10150	—	—	—	

Продолжение таблицы А.1

Типоразмер колонны	Основной размер колонны, мм				Номер рисунка
	l	l_1	l_2	l_3	
2КН48.1 2КН48(60)1	10850 12050	— —	— —	— —	3
3КН33(30)1 3КН33.1 3КН36.1	11150 11650 12550	— — —	— — —	— — —	
1КНО33(30)1 1КНО33.1 1КНО36.1 1КНО42.1	4550 5050 5350 5950	3500 4000 4300 4900	— — — —	1050	
2КНО33(20)1 2КНО42(20)1 2КНО33(30)1 2КНО42(30)1 2КНО36(48)1 2КНО42.1 2КНО48.1 2КНО48(60)1 2КНО60.1 2КНО60(72)1	6650 7550 7850 8750 9650 10150 10850 12050 13250 14450	2300 2300 3500 3500 5000 4900 5000 6200 6200 7400	3300 4200 3300 4200 3600 4200 4800 4800 6000 6000	1050	
3КНО33(30)1 3КНО33.1 3КНО36.1	11150 11650 12550	3500 4000 4300	3300 3300 3600	1050	
1КНД33(30)1 1КНД33.1 1КНД36.1 1КНД42.1	4550 5050 5350 5950	3500 4000 4300 4900	— — — —	1050	
2КНД33(20)1 2КНД42(20)1 2КНД33(30)1 2КНД42(30)1 2КНД36(48)1 2КНД42.1 2КНД48.1 2КНД48(60)1 2КНД60.1 2КНД60(72)1	6550 7550 7850 8750 9650 10150 10850 12050 13250 14450	2300 2300 3500 3500 5000 4900 5000 6200 6200 7400	3300 4200 3300 4200 3600 4200 4800 4800 6000 6000	1050	
3КНД33(30)1 3КНД33.1 3КНД3.1	11150 11650 12550	3500 4000 4300	3300 3300 3600	1050	
1КБ33.1 1КБ36.1 1КБ42.1	4300 4670 5270	— — —	— — —	300 370 —	4
2КБ33(30)1 2КБ33.1 2КБ33(20)1 2КБ36.1 2КБ42.1 2КБ48.1	7100 7600 5900 8270 9470 10170	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	

Окончание таблицы А.1

Типоразмер колонны	Основной размер колонны, мм				Номер рисунка
	<i>l</i>	<i>l</i> ₁	<i>l</i> ₂	<i>l</i> ₃	
ЗКБЗЗ(30)1	10400	—	—	—	4
ЗКБЗЗ.1	10900	—	—	—	
ЗКБЗ6.1	11870	—	—	—	
ЗКБ42.1	13670	—	—	—	
ЗКБ48.1	14970	—	—	—	
1КБ03З.1	4300	4000	—	300	
1КБ036.1	4670	4300	—	370	
1КБ042.1	5270	4900	—		
2КБ03З(20)1	5900	2300	3300	300	
2КБ03З(30)1	7100	3500		370	
2КБ03З.1	7600	4000			
2КБ036.1	8270	4300			
2КБ042.1	9470	4900			
2КБ048.1	10170	5000			
2КБ060.1	12570	6200			
ЗКБ03З(30)1	10400	3500	3300	300	
ЗКБ03З.1	10900	4000		370	
ЗКБ036.1	11870	4300			
ЗКБ042.1	13670	4900			
ЗКБ048.1	14970	5000			
1КБДЗЗ.1	4300	4000	—	300	
1КБДЗ6.1	4670	4300	—	370	
1КБД42.1	5270	4900	—		
2КБДЗЗ(20)1	5900	2300	3300	300	
2КБДЗЗ(30)1	7100	3500		370	
2КБДЗЗ.1	7600	4000			
2КБДЗ6.1	8270	4300			
2КБД42.1	9470	4900			
2КБД48.1	10170	5000			
2КБД60.1	12570	6200			
ЗКБДЗЗ(30)1	10400	3500	3300	300	
ЗКБДЗЗ.1	10900	4000		370	
ЗКБДЗ6.1	11870	4300			
ЗКБД42.1	13670	4900			
ЗКБД48.1	14970	5000			

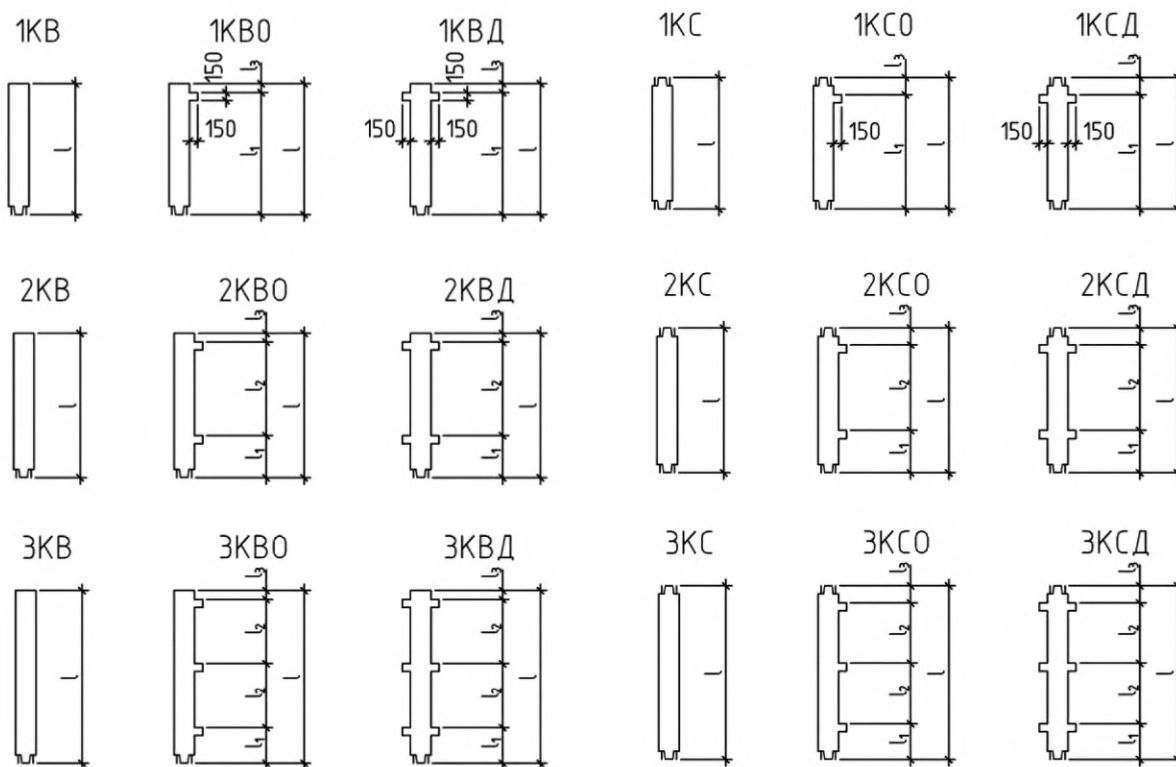


Рисунок 1

Рисунок 2

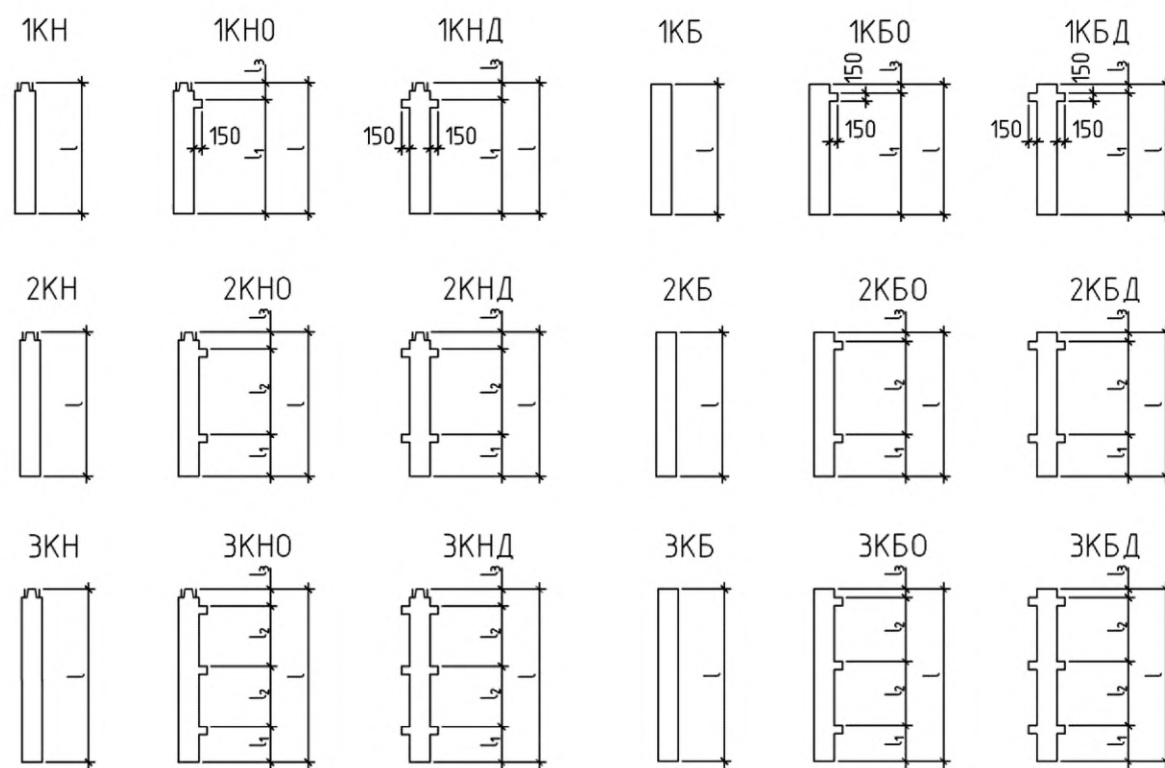


Рисунок 3

Рисунок 4

Таблица А.2 — Колонны поперечного сечения 400 × 400 мм рамного каркаса межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий (опалубочные формы серии 1.020.1-4)

Типоразмер колонны	Основной размер колонны, мм				Номер рисунка
	l	l_1	l_2	l_3	
1КВО36.1 1КВО42.1 1КВО48.1 1КВО54.1 1КВО60.1	2920 3520 4120 4720 5320	2550 3150 3750 4350 4950	— — — — —	370	5
2КВО36.1 2КВО42.1 2КВО48.1 2КВО60.1	6520 7720 8920 11320	2550 3150 3750 4950	3600 4200 4800 6000	370	
3КВО36.1 3КВО42.1 3КВО48.1	10120 11920 13720	2550 3150 3750	3600 4200 4800	370	
1КВД36.1 1КВД42.1 1КВД48.1 1КВД54.1 1КВД60.1	2920 3520 4120 4720 5320	2550 3150 3750 4350 4950	— — — — —	370	
2КВД36.1 2КВД42.1 2КВД48.1 2КВД60.1	6520 7720 8920 11320	2550 3150 3750 4950	3600 4200 4800 6000	370	
3КВД36.1 3КВД42.1 3КВД48.1	10120 11920 13720	2550 3150 3750	3600 4200 4800	370	
1КСО36.1 1КСО42.1 1КСО48.1 1КСО54.1 1КСО60.1	3600 4200 4800 5400 6000	2550 3150 3750 4350 4950	— — — — —	1050	6
2КСО42.1 2КСО48.1 2КСО60.1	8400 9600 12000	3150 3750 4950	4200 4800 6000	1050	
1КСД36.1 1КСД42.1 1КСД48.1 1КСД54.1 1КСД60.1	3600 4200 4800 5400 6000	2550 3150 3750 4350 4950	— — — — —	1050	
2КСД42.1 2КСД48.1 2КСД60.1	8400 9600 12000	3150 3750 4950	4200 4800 6000	1050	
2КНО42.1 2КНО48.1 2КНО48(60)1 2КНО60.1 2КНО60(72)1	9650 10850 12050 13250 14450	4400 5000 6200 6200 7400	4200 4800 4800 6000 6000	1050	7
3КНО36.1 3КНО36(48)1 3КНО42.1 3КНО48.1	12050 13250 13850 15650	3800 5000 4400 5000	3600 3600 4200 4800	1050	

Окончание таблицы А.2

Типоразмер колонны	Основной размер колонны, мм				Номер рисунка
	l	l_1	l_2	l_3	
2КНД42.1 2КНД48.1 2КНД48(60)1 2КНД60(72)1 2КНД60.1	9650 10850 12050 14450 13200	4400 5000 6200 7400 6200	4200 4800 4800 6000 6000	1050	7
3КНД36(48)1 3КНД36.1 3КНД42.1 3КНД48.1	13250 12050 13850 15650	5000 3800 4400 5000	3600 3600 4200 4800	1050	
2КБО36.1 2КБО42.1 2КБО48.1 2КБО60.1	7770 8970 10170 12570	3800 4400 5000 6200	3600 4200 4800 6000	370	
3КБО36.1 3КБО36(48)1 3КБО42.1 3КБО48.1	11370 12570 13170 14970	3800 5000 4400 5000	3600 3600 4200 4800	370	
2КБД36.1 2КБД42.1 2КБД48.1 2КБД60.1	7770 8970 10170 12570	3800 4400 5000 6200	3600 4200 4800 6000	370	
3КБД36.1 3КБД36(48)1 3КБД42.1 3КБД48.1	11370 12570 13170 14970	3800 5000 4400 5000	3300 3600 4200 4800	370	

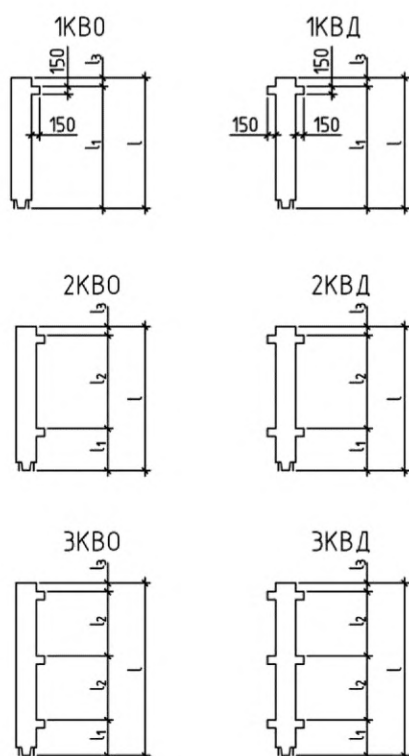


Рисунок 5

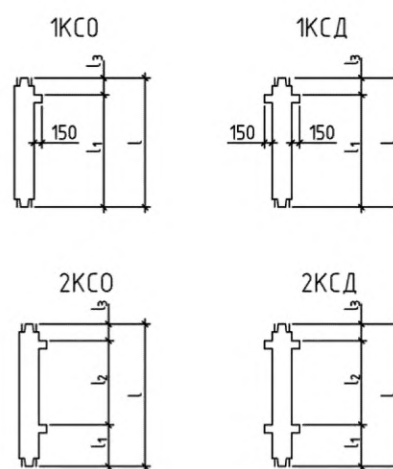


Рисунок 6

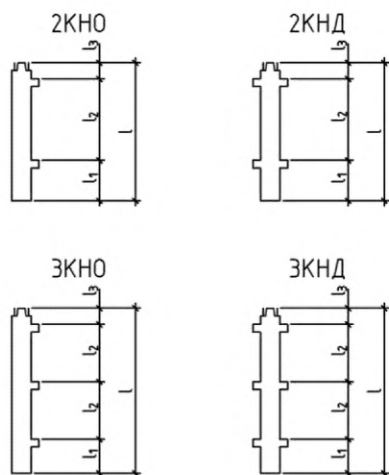


Рисунок 7

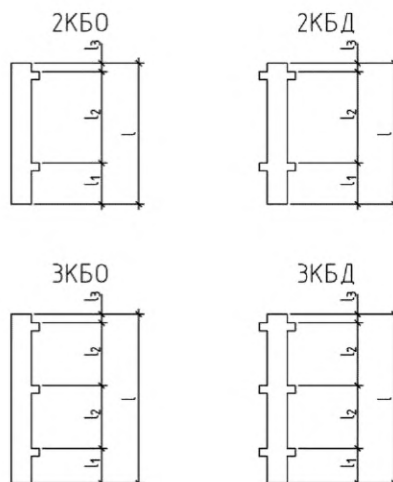


Рисунок 8

Таблица А.3 — Колонны поперечного сечения 400 × 600 мм рамных каркасов производственных зданий, возводимых в несейсмических районах и в районах сейсмичностью 7—9 баллов (опалубочные формы серии 1.420.1-19, 1.420.1-20с)

Типоразмер колонны	Основной размер колонны, мм				Номер рисунка
	l	l_1	l_2	l_3	
1КВ60.2 1КВ72.2	4910 6110	— —	— —	— —	9
1КВО48.2 1КВО54.2 1КВО60.2 1КВО72.2	3510 4110 4710 5910	2800 3400 4000 5200	— — — —	710	
2КВО48.2 2КВО54.2 2КВО60.2	8310 9510 10710	2800 3400 4000	4800 5400 6000	710	
1КВД48.2 1КВД54.2 1КВД60.2 1КВД72.2	3510 4110 4710 5910	2800 3400 4000 5000	— — — —	710	
2КВД48.2 2КВД54.2 2КВД60.2	8310 9510 10710	2800 3400 4000	4800 5400 6000	710	
1КСО48.2 1КСО54.2 1КСО60.2 1КСО72.2	4790 5390 5990 7190	2800 3400 4000 5200	— — — —	1990	
2КСО48.2 2КСО54.2 2КСО60.2	9590 10790 11990	2800 3400 4000	4800 5400 6000	1990	
1КСД48.2 1КСД54.2 1КСД60.2 1КСД72.2	4790 5390 5990 7190	2800 3400 4000 5200	— — — —	1990	
2КСД48.2 2КСД54.2 2КСД60.2	9590 10790 4000	2800 3400 6000	4800 5400 6000	1990	

Окончание таблицы А.3

Типоразмер колонны	Основной размер колонны, мм				Номер рисунка
	l	l_1	l_2	l_3	
2КНО48.2 2КНО48(60)2 2КНО54.2 2КНО60.2 2КНО60(72)2 2КНО72.2	11440 12640 12640 13840 15040 16240	4650 5850 5250 5850 7050 7050	4800 4800 5400 6000 6000 7200	1990	11
2КНД48.2 2КНД48(60)2 2КНД54.2 2КНД60.2 2КНД60(72)2 2КНД72.2	11440 12640 12640 13840 15040 16240	4650 5850 5250 5850 7050 7050	4800 4800 5400 6000 6000 7200	1990	
2КБО60(48)2 2КБО60(60)2 2КБО72(48)2 2КБО72(60)2 2КБО72(72)2 2КБО48.2 2КБО54.2 2КБО60.2 2КБО72.2	11550 12750 12750 13950 15150 10160 11360 12560 14960	4650 5850 4650 5850 7050 4650 5250 5850 7050	— — — — — 4800 5400 6000 7200	6900 8100 710	12a 126
1КБД48.2 1КБД60.2 1КБД72.2	5360 6560 7760	4650 5850 7050	— — —	710	13
2КБД60(48)2 2КБД60(60)2 2КБД72(48)2 2КБД72(60)2 2КБД72(72)2 2КБД48.2 2КБД54.2 2КБД60(72)2 2КБД72.2 2КБД60.2	11550 12750 12750 13950 15150 10160 11360 13760 14960 12560	4650 5850 4650 5850 7050 4650 5250 7050 7050 5850	— — — — — 4800 5400 6000 7200 6000	6900 8100 710	14a 146

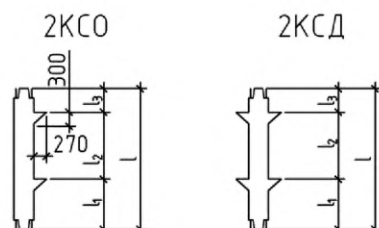
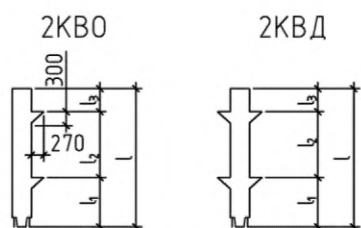
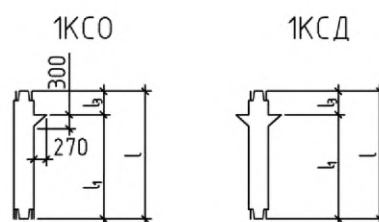
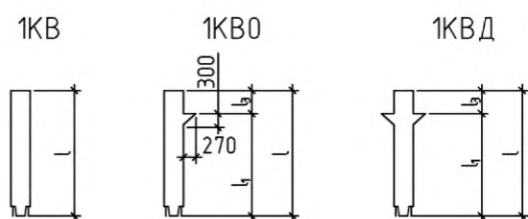


Рисунок 9

Рисунок 10

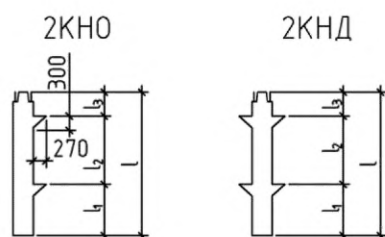


Рисунок 11

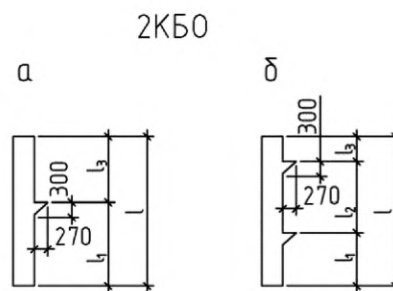


Рисунок 12




Рисунок 13

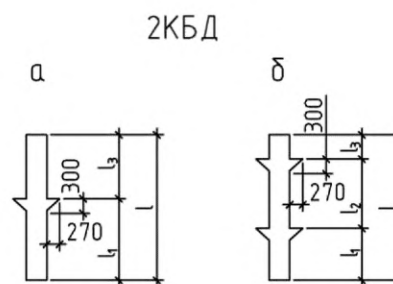


Рисунок 14

Таблица А.4 — Колонны поперечного сечения 400 × 400 мм и нижние колонны с изменяющимся по высоте поперечным сечением с 400 × 600 на 400 × 400 мм рамных каркасов производственных зданий (опалубочные формы серии 1.420-35.95)

Типоразмер колонны	Основной размер колонны, мм				Номер рисунка
	l	l_1	l_2	l_3	
1КВ72.1	6300	—	—	—	15
1КВО48.1	3720	3000	—	—	
1КВО60.1	4920	4200	—	720	
2КВО48.1	8520	3000	4800	720	
2КВО60.1	10920	4200	6000	720	
1КВД48.1	3720	3000	—	720	
1КВД60.1	4920	4200	—	720	16
2КВД48.1	8520	3000	4800	720	
2КВД60.1	10920	4200	6000	720	
1КСО48.1	4775	3000	—	1775	
1КСО60.1	5975	4200	—	1775	
2КСО48.1	9575	3000	4800	1775	17а
1КСД48.1	5975	4200	—	1775	
2КСД48.1	9575	3000	4800	1775	17б
2КНО48.1	11225	4650	4800	1775	
2КНО48(60).1	12425	5850	4800	1775	
2КНО60.1	13625	5850	6000	1775	
2КНО48.3	11225	4650	4800	1775	
2КНО48(60).3	12425	5850	4800	1775	
2КНО60.3	13625	5850	6000	1775	
2КНО60(72).3	14825	7050	6000	1775	

Окончание таблицы А.4

Типоразмер колонны	Основной размер колонны, мм				Номер рисунка
	l	l_1	l_2	l_3	
2КНД48.1	11225	4650	4800	1775	18а
2КНД48(60).1	12425	5850	4800		
2КНД60.1	13625	5850	6000		
2КНД48.3	11225	4650	4800		18б
2КНД48(60).3	12425	5850	4800		
2КНД60.3	13625	5850	6000		
2КНД60(72).3	14825	7050	6000		
2КБД48.1	10170	4650	4800	720	19а
2КБД60.1	12570	5850	6000		19б
2КБД60.3	12570	5850	6000		

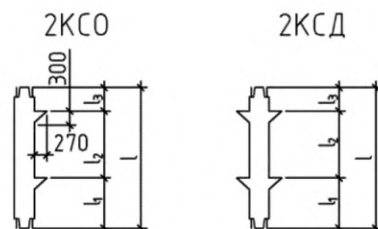
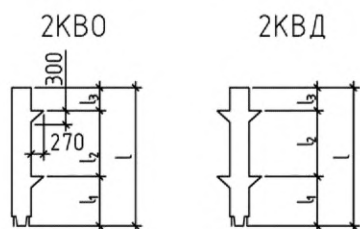
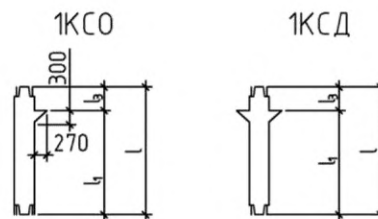
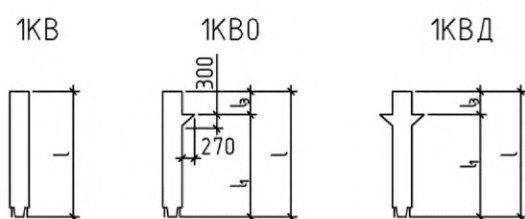


Рисунок 15

Рисунок 16

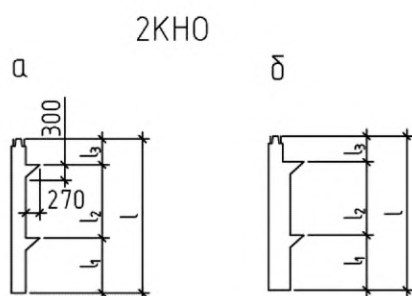


Рисунок 17




Рисунок 18

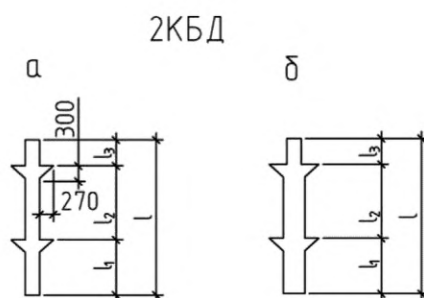


Рисунок 19

Библиография

- [1] Серия 1.020-1/87 Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий
- [2] Серия 1.020.1-4 Конструкция рамного каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий
- [3] Серия 1.420.1-19 Конструкции каркаса многоэтажных производственных зданий с сеткой колонн 12×6 м для строительства в районах несейсмических и сейсмичностью 7 баллов
Серия 1.420.1-20с Конструкции каркаса многоэтажных производственных зданий с сетками колонн 12×6 , 9×6 и 6×6 м для строительства в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов
- [4] Серия 1.420-35.95 Конструкции многоэтажных производственных зданий с сетками колонн 6×6 и 9×6 м под нагрузки соответственно до 2500 и 1500 кгс/м²

УДК 692.297:691.328:006.354

МКС 91.080.40

Ключевые слова: железобетонная колонна, каркасные здания, связевый каркас, рамный каркас

Редактор *Е.И. Мосур*
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Р. Ароян*
Компьютерная верстка *Г.В. Струковой*

Сдано в набор 12.11.2019. Подписано в печать 21.11.2019. Формат $60 \times 84^{1/8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,33. Уч.-изд. л. 2,10.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Изменение № 1 ГОСТ 18979—2014 Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 168-П от 27.12.2023)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 17284

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, KG, TJ, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 535 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия

ГОСТ 7473 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8829 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нажатием. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости

ГОСТ 10060 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ГОСТ 10180 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10922 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязанные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия¹⁾

ГОСТ 12730.0 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

ГОСТ 12730.5 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 13015 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 17624 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 17625 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры

ГОСТ 18105 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 22690 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 22904 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

ГОСТ 23009 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

ГОСТ 23279 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия

ГОСТ 23858 Соединения сварные стыковые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 26134 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

ГОСТ 26633 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 31384 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 57997—2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия».

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2024—09—01.

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 4. Наименование подраздела 4.1 изложить в новой редакции:

«4.1 Основные параметры и условные обозначения».

Подраздел 4.1 дополнить пунктом 4.1.7:

«4.1.7 Колонны обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009 с учетом приведенных ниже положений.

В первой группе указывают обозначение типа колонны, высоту этажа в дециметрах и арабскую цифру, обозначающую порядковый номер поперечного сечения (1 — колонны поперечного сечения 400×400 мм, 2 — 400×600 мм, 3 — колонны нижние с изменяющимся по высоте сечением с 400×600 мм на 400×400 мм). Для нижних двух- и трехэтажных колонн зданий, имеющих высоту нижнего этажа, отличающуюся от высоты верхних этажей, а также для колонн типов 2КБО и 2КБД дополнительно указывают (в скобках) высоту нижнего этажа в дециметрах.

Допускается в первой группе марки вместо указанных характеристик приводить условное наименование колонны (*K*) и ее порядковый номер типоразмера.

Во второй группе указывают порядковый номер по несущей способности колонны.

В третьей группе при необходимости указывают дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения колонн — их стойкость к воздействию агрессивных газообразных сред, сейсмическим воздействиям, а также обозначения конструктивных особенностей колонн (например, наличие дополнительных закладных изделий).

Примеры условных обозначений (марок):

- колонны типа 2КНД для зданий с этажами высотой 3,3 м, поперечного сечения 400×400 мм, третьей несущей способности консоли колонны:

2КНД33.1-3 ГОСТ 18979—2014

- то же, изготовленной из бетона нормальной проницаемости (*H*) и предназначенной для применения в условиях воздействия слабоагрессивной газообразной среды:

2КНД33.1-3-H ГОСТ 18979—2014».

Пункт 4.2.2 дополнить абзацем:

«Бетонные смеси для изготовления колонн должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473».

Пункты 4.2.4—4.2.6 изложить в новой редакции:

«4.2.4 Арматура и закладные детали должны быть изготовлены по действующим нормативным документам из стали классов и марок, подтвержденных паспортами (сопровождающей документацией) на каждую партию стали.

Для армирования колонн следует применять арматурную сталь следующих видов и классов:

- периодического профиля классов A400, A500, A600, B500 и Bp500;
- гладкую класса A240.

4.2.5 Форма и размеры арматурных и закладных изделий и их положение в колоннах должны соответствовать указанным в рабочих чертежах или стандартах на эти колонны и требованиям ГОСТ 23279¹⁾»;

дополнить сноской «¹⁾»:

«—————

¹⁾ В Российской Федерации также действует ГОСТ Р 57997—2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия»;

«4.2.6 Сварные соединения арматуры и закладных изделий должны соответствовать требованиям, установленным в нормативных документах, действующих на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт».

Пункт 4.2.12 изложить в новой редакции:

«4.2.12 Несущую способность конкретной колонны (зависит от класса арматуры, вида и класса бетона) определяют при разработке проекта здания (сооружения) по действующим нормативным документам».

Подраздел 4.2 дополнить пунктами 4.2.13, 4.2.14:

«4.2.13 Монтажные петли следует изготавливать из гладкой арматурной стали класса А240 марок СтЗпс и СтЗсп (с категориями нормируемых показателей не ниже 2 по ГОСТ 535).

Арматурную сталь марки СтЗпс применять для монтажных петель колонн, подъем и монтаж которых возможны при температуре воздуха ниже минус 40 °С, не допускается.

4.2.14 Антикоррозионное покрытие, вид и технические характеристики арматурных и закладных изделий должны соответствовать установленным в рабочих чертежах согласно ГОСТ 31384 и указанным в заказе на изготовление колонн».

Подраздел 4.3 изложить в новой редакции:

«4.3 Маркировка колонн

Маркировку колонн проводят по ГОСТ 13015. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на боковую поверхность колонны вблизи ее нижнего торца».

Раздел 5. Пункт 5.1. Заменить слова: «5.1 Приемка колонн производится по ГОСТ 13015 и настоящему стандарту» на «5.1 Приемку и верификацию колонн проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 13015, ГОСТ 24297 и настоящего стандарта».

Раздел 6. Пункты 6.5, 6.6 изложить в новой редакции:

«6.5 Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий — по ГОСТ 10922¹⁾, ГОСТ 23858 и нормативным документам, действующим на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт»;

дополнить сноской «¹⁾»:

«—————

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 57997—2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия»;

«6.6 Размеры колонн, отклонения от прямолинейности и перпендикулярности, ширину раскрытия поверхностных технологических трещин, размеры раковин, наплывов и оков бетона колонн следует определять методами, установленными в нормативных документах¹⁾, действующих на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт»;

дополнить сноской «¹⁾»:

«—————

¹⁾ В Российской Федерации действуют ГОСТ Р 58939—2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления», ГОСТ Р 58941—2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения», ГОСТ Р 58944—2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски».

Раздел 7. Пункт 7.3 дополнить словами:

«, ширина прохода между рядами штабелей — не менее 1 м».

Пункт 7.4 изложить в новой редакции:

«7.4 Подкладки под колонны и прокладки между ними следует располагать по одной вертикали в местах расположения строповочных отверстий или монтажных петель, а при их отсутствии — в местах, указанных в рабочих чертежах.

Ширина прокладки назначается с учетом прочности древесины на смятие. Толщина прокладки должна обеспечивать зазор от верха монтажной петли не менее 20 мм».

Стандарт дополнить разделом 8:

«8 Гарантии изготовителя»

Изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемых колонн требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем правил транспортирования, условий применения и хранения, установленных настоящим стандартом».

Приложение А. Исключить ссылки: [1]—[4].

Элемент стандарта «Библиография» исключить.

(ИУС № 10 2024 г.)

Изменение № 1 ГОСТ 18979—2014 Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 168-П от 27.12.2023)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 17284

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, KG, TJ, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 535 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия

ГОСТ 7473 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8829 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нажатием. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости

ГОСТ 10060 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ГОСТ 10180 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10922 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязанные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия¹⁾

ГОСТ 12730.0 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

ГОСТ 12730.5 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 13015 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 17624 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 17625 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры

ГОСТ 18105 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 22690 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 22904 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

ГОСТ 23009 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

ГОСТ 23279 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия

ГОСТ 23858 Соединения сварные стыковые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 26134 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

ГОСТ 26633 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 31384 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 57997—2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия».

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2024—09—01.

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 4. Наименование подраздела 4.1 изложить в новой редакции:

«4.1 Основные параметры и условные обозначения».

Подраздел 4.1 дополнить пунктом 4.1.7:

«4.1.7 Колонны обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009 с учетом приведенных ниже положений.

В первой группе указывают обозначение типа колонны, высоту этажа в дециметрах и арабскую цифру, обозначающую порядковый номер поперечного сечения (1 — колонны поперечного сечения 400×400 мм, 2 — 400×600 мм, 3 — колонны нижние с изменяющимся по высоте сечением с 400×600 мм на 400×400 мм). Для нижних двух- и трехэтажных колонн зданий, имеющих высоту нижнего этажа, отличающуюся от высоты верхних этажей, а также для колонн типов 2КБО и 2КБД дополнительно указывают (в скобках) высоту нижнего этажа в дециметрах.

Допускается в первой группе марки вместо указанных характеристик приводить условное наименование колонны (*K*) и ее порядковый номер типоразмера.

Во второй группе указывают порядковый номер по несущей способности колонны.

В третьей группе при необходимости указывают дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения колонн — их стойкость к воздействию агрессивных газообразных сред, сейсмическим воздействиям, а также обозначения конструктивных особенностей колонн (например, наличие дополнительных закладных изделий).

Примеры условных обозначений (марок):

- колонны типа 2КНД для зданий с этажами высотой 3,3 м, поперечного сечения 400×400 мм, третьей несущей способности консоли колонны:

2КНД33.1-3 ГОСТ 18979—2014

- то же, изготовленной из бетона нормальной проницаемости (*H*) и предназначенной для применения в условиях воздействия слабоагрессивной газообразной среды:

2КНД33.1-3-H ГОСТ 18979—2014».

Пункт 4.2.2 дополнить абзацем:

«Бетонные смеси для изготовления колонн должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473».

Пункты 4.2.4—4.2.6 изложить в новой редакции:

«4.2.4 Арматура и закладные детали должны быть изготовлены по действующим нормативным документам из стали классов и марок, подтвержденных паспортами (сопровождающей документацией) на каждую партию стали.

Для армирования колонн следует применять арматурную сталь следующих видов и классов:

- периодического профиля классов A400, A500, A600, B500 и Bp500;
- гладкую класса A240.

4.2.5 Форма и размеры арматурных и закладных изделий и их положение в колоннах должны соответствовать указанным в рабочих чертежах или стандартах на эти колонны и требованиям ГОСТ 23279¹⁾»;

дополнить сноской «¹⁾»:

«—————

¹⁾ В Российской Федерации также действует ГОСТ Р 57997—2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия»;

«4.2.6 Сварные соединения арматуры и закладных изделий должны соответствовать требованиям, установленным в нормативных документах, действующих на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт».

Пункт 4.2.12 изложить в новой редакции:

«4.2.12 Несущую способность конкретной колонны (зависит от класса арматуры, вида и класса бетона) определяют при разработке проекта здания (сооружения) по действующим нормативным документам».

Подраздел 4.2 дополнить пунктами 4.2.13, 4.2.14:

«4.2.13 Монтажные петли следует изготавливать из гладкой арматурной стали класса А240 марок СтЗпс и СтЗсп (с категориями нормируемых показателей не ниже 2 по ГОСТ 535).

Арматурную сталь марки СтЗпс применять для монтажных петель колонн, подъем и монтаж которых возможны при температуре воздуха ниже минус 40 °С, не допускается.

4.2.14 Антикоррозионное покрытие, вид и технические характеристики арматурных и закладных изделий должны соответствовать установленным в рабочих чертежах согласно ГОСТ 31384 и указанным в заказе на изготовление колонн».

Подраздел 4.3 изложить в новой редакции:

«4.3 Маркировка колонн

Маркировку колонн проводят по ГОСТ 13015. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на боковую поверхность колонны вблизи ее нижнего торца».

Раздел 5. Пункт 5.1. Заменить слова: «5.1 Приемка колонн производится по ГОСТ 13015 и настоящему стандарту» на «5.1 Приемку и верификацию колонн проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 13015, ГОСТ 24297 и настоящего стандарта».

Раздел 6. Пункты 6.5, 6.6 изложить в новой редакции:

«6.5 Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий — по ГОСТ 10922¹⁾, ГОСТ 23858 и нормативным документам, действующим на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт»;

дополнить сноской «¹⁾»:

«—————

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 57997—2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия»;

«6.6 Размеры колонн, отклонения от прямолинейности и перпендикулярности, ширину раскрытия поверхностных технологических трещин, размеры раковин, наплывов и оков бетона колонн следует определять методами, установленными в нормативных документах¹⁾, действующих на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт»;

дополнить сноской «¹⁾»:

«—————

¹⁾ В Российской Федерации действуют ГОСТ Р 58939—2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления», ГОСТ Р 58941—2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения», ГОСТ Р 58944—2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски».

Раздел 7. Пункт 7.3 дополнить словами:

«, ширина прохода между рядами штабелей — не менее 1 м».

Пункт 7.4 изложить в новой редакции:

«7.4 Подкладки под колонны и прокладки между ними следует располагать по одной вертикали в местах расположения строповочных отверстий или монтажных петель, а при их отсутствии — в местах, указанных в рабочих чертежах.

Ширина прокладки назначается с учетом прочности древесины на смятие. Толщина прокладки должна обеспечивать зазор от верха монтажной петли не менее 20 мм».

Стандарт дополнить разделом 8:

«8 Гарантии изготовителя»

Изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемых колонн требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем правил транспортирования, условий применения и хранения, установленных настоящим стандартом».

Приложение А. Исключить ссылки: [1]—[4].

Элемент стандарта «Библиография» исключить.

(ИУС № 10 2024 г.)

Поправка к ГОСТ 18979—2014 Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Азербайджан	AZ	Азстандарт

(ИУС № 12 2025 г.)