

27108-86



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ  
ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ  
С БЕЗБАЛОЧНЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 27108—86

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

Москва



## **РАЗРАБОТАН**

Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР

Государственным агропромышленным комитетом СССР

Уральским проектным и научно-исследовательским институтом (ПромстройНИИпроект) Госстроя СССР

Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР

## **ИСПОЛНИТЕЛИ**

А. А. Волков (руководитель темы); Б. Ф. Васильев; Г. В. Выжигин, канд. техн. наук; А. Н. Королев, канд. техн. наук; Т. А. Коробкова; В. И. Пименова; А. Я. Эпп, канд. техн. наук; В. Г. Трынов, канд. техн. наук; В. В. Чижевский, канд. техн. наук; В. Г. Ильсков; О. Ф. Аядаев; Г. И. Бердиневский, д-р техн. наук; А. Е. Кузьмичев, канд. техн. наук; С. Н. Алексеев, д-р техн. наук; М. Г. Булгакова, канд. техн. наук; Г. П. Володин

**ВНЕСЕН** Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР

Гл. инженер В. В. Гранев

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 17 ноября 1986 г. № 26

**КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ  
ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С БЕЗБАЛОЧНЫМИ  
ПЕРЕКРЫТИЯМИ****Технические условия****ГОСТ  
27108—86**Reinforced concrete framework structures for  
multistorey industrial buildings with girderless floors.  
Specifications

ОКП 58 2000

Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 17 ноября  
1986 г. № 26 срок введения установлен

с 01.07.87

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на сборные железобетонные конструкции каркаса зданий с безбалочными перекрытиями (далее конструкции), изготовляемые из тяжелого бетона и предназначенные для многоэтажных производственных и складских зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Конструкции изготавливают по рабочим чертежам серии 1.420.1—14 и применяют:

в отапливаемых и неотапливаемых зданиях с сеткой колонн 6×6 м; с подвалом и без подвала; с высотой этажа 4,8; 6,0 м и высотой подвала 3,6 м; при неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной степенях воздействия газообразных сред на железобетонные конструкции; в условиях систематического воздействия технологических температур до 50°C включ.; при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01—82) до минус 40°C включ.

Стандарт не распространяется на конструкции, предназначенные для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более, а также для зданий, возводимых на просадочных грунтах и на подрабатываемых территориях.

## 1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Конструкции подразделяют на следующие типы:

К — колонна;

КП — капитель;

КПК — крайняя капитель при привязке наружной стены 610 мм;

МП — межколонная плита;

МПК — крайняя межколонная плита при привязке наружной стены 610 мм;

ПП — пролетная плита.

1.2. Конструкции разработаны под нормативные временные длительные нагрузки на междуэтажные перекрытия: 4,90 (500), 9,806 (1000), 14,71 (1500), 19,61 (2000), 24,52 (2500), 29,42 (3000) кПа (кгс/м<sup>2</sup>).

1.3. Форма, размеры и показатели материалоемкости (расход бетона и стали) конструкций должны соответствовать:

колонн — указанным в табл. 1;

капителей — указанным в табл. 2;

плит — указанным в табл. 3.

1.4. В случаях, предусмотренных рабочими чертежами на конкретное здание, конструкции могут иметь дополнительные закладные изделия, а в капителях и плитах — углубления и отверстия для пропуска коммуникаций.

1.5. Конструкции обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009—78.

Марка конструкции состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.





Первая группа содержит обозначение типа конструкций (п. 1.1) и порядковый номер типоразмера. Для капителей первую группу дополняют строчными буквами, обозначающими вариант несимметричного расположения вырезов или опорных ниш: «пр» — при правом исполнении, «лев» — при левом исполнении (зеркально правому).

Во второй группе указывают обозначение несущей способности.


Третья группа содержит дополнительные характеристики, отражающие конструктивные особенности (наличие и расположение закладных изделий, вырезов и др.), обозначаемые арабскими цифрами.

Для конструкций, применяемых в условиях воздействия агрессивных сред, в третью группу включают обозначение характеристик конструкций, обеспечивающих их стойкость в условиях эксплуатации, при этом показатели проницаемости бетона конструкций обозначают буквами: Н — бетон нормальной проницаемости; П — бетон пониженной проницаемости.



Таблица 1

| Чертеж колоны                                                                         | Марка колоны | Основные размеры колоны, мм |     |                |                |                | Расход материалов на колону |           | Марка бетона по прочности на сжатие | Марка колоны (справочная), т |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                       |              | H                           | h   | h <sub>0</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | Бетон, м <sup>3</sup>       | Сталь, кг |                                     |                              |
|    | K1-1         | 3840                        |     | 2960           |                |                | 0,76                        | 105,2     | M200                                | 1,9                          |
|                                                                                       | K1-2         |                             |     |                |                |                |                             | 126,8     |                                     |                              |
|                                                                                       | K1-3         |                             | 850 |                |                |                |                             | 142,0     |                                     |                              |
|                                                                                       | K8-1         |                             |     |                |                |                |                             | 119,3     | M300                                |                              |
|    | K8-2         | 5040                        |     | 4190           |                |                | 1,00                        | 147,3     |                                     | 2,5                          |
|                                                                                       | K8-3         |                             |     |                |                |                |                             | 168,9     |                                     |                              |
|                                                                                       | K8-4         |                             |     |                |                |                |                             | 167,3     |                                     |                              |
|                                                                                       | K3-1         |                             |     |                |                |                |                             | 194,2     |                                     |                              |
|    | K3-2         | 8640                        |     | 4800           | 2990           |                | 1,72                        | 242,2     | M300                                | 4,3                          |
|                                                                                       | K3-3         |                             |     |                |                |                |                             | 276,2     |                                     |                              |
|                                                                                       | K3-4         |                             |     |                |                |                |                             | 327,4     | M400                                |                              |
|                                                                                       | K3-5         |                             |     |                |                |                |                             | 450,2     |                                     |                              |
|   | K9-1         |                             | 850 | 6000           | 2990           |                | 1,96                        | 207,8     | M300                                | 4,9                          |
|                                                                                       | K9-2         |                             |     |                |                |                |                             | 262,6     |                                     |                              |
|                                                                                       | K9-3         | 9840                        |     |                |                |                |                             | 301,4     |                                     |                              |
|                                                                                       | K9-4         |                             |     |                |                |                |                             | 359,8     | M400                                |                              |
|  | K9-5         |                             |     |                |                |                |                             | 549,4     |                                     |                              |
|                                                                                       | K13-1        |                             |     |                |                |                |                             | 221,9     |                                     |                              |
|                                                                                       | K13-2        |                             |     |                |                |                |                             | 283,1     | M300                                | 5,5                          |
|                                                                                       | K13-3        | 11040                       |     | 6000           | 4190           |                | 2,20                        | 326,7     |                                     |                              |
|  | K13-4        |                             |     |                |                |                |                             | 392,3     | M400                                |                              |
|                                                                                       | K13-5        |                             |     |                |                |                |                             | 501,1     |                                     |                              |


Продолжение табл. 1.
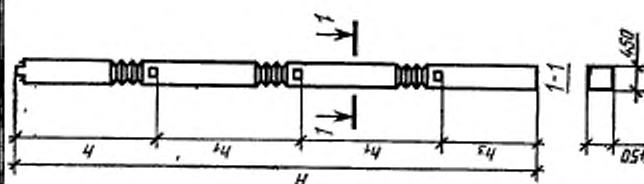
| Чертеж колонны                                                                      | Марка колонны | Основные размеры колонны, мм |      |                |                |                |                | Расход материала на колонну |           | Марка бетона по прочности на сжатие | Масса колонны (справочная), т |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                     |               | H                            | h    | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | Бетон, м <sup>3</sup>       | Сталь, кг |                                     |                               |
|  | K2-1          | 14850                        | 1810 | 4800           | —              | —              | —              | —                           | 309,5     | M300                                | 7,4                           |
|                                                                                     | K2-2          |                              |      |                |                |                |                |                             | 449,9     | M400                                |                               |
|                                                                                     | K2-3          |                              |      |                |                |                |                |                             | 537,9     | M400                                |                               |
|                                                                                     | K2-4          |                              |      |                |                |                |                | 2,97                        | 682,7     | M500                                |                               |
|                                                                                     | K2-5          |                              |      |                |                |                |                | 906,7                       | M500      |                                     |                               |
|                                                                                     | K2-6          |                              |      |                |                |                |                | 1297,2                      | M600      |                                     |                               |
|                                                                                     | K2-7          |                              |      |                |                |                |                | 1768,4                      | M600      |                                     |                               |
|                                                                                     | K6-1          | 16050                        | 1810 | 4800           | —              | —              | —              | 3,20                        | 412,3     | M300                                | 8,0                           |
|                                                                                     | K6-2          |                              |      |                |                |                |                |                             | 475,1     | M300                                |                               |
|                                                                                     | K6-3          |                              |      |                |                |                |                |                             | 569,9     | M400                                |                               |
|                                                                                     | K6-4          |                              |      |                |                |                |                |                             | 735,5     | M400                                |                               |
|                                                                                     | K6-5          |                              |      |                |                |                |                |                             | 975,7     | M500                                |                               |
|                                                                                     | K6-6          |                              |      |                |                |                |                |                             | 1400,5    | M500                                |                               |
|                                                                                     | K6-7          |                              |      |                |                |                |                |                             | 1576,5    | M600                                |                               |

Продолжение табл. 1
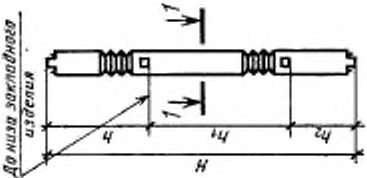
| Чертеж колонны                                                                      | Марка колонны | Основные размеры колонны, мм |      |                |                |                | Расход материалов на колонну |           | Марка бетона по прочности на сжатие | Масса колонны (сравочная), т |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                     |               | H                            | h    | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | Бетон, м <sup>3</sup>        | Сталь, кг |                                     |                              |
|  | K4-1          | 9600                         | 1810 | 4800           | 2990           | —              | 1,91                         | 214,7     | M300                                | 4,8                          |
|                                                                                     | K4-2          |                              |      |                |                |                |                              | 267,9     |                                     |                              |
|                                                                                     | K4-3          |                              |      |                |                |                |                              | 305,5     |                                     |                              |
|                                                                                     | K4-4          |                              |      |                |                |                |                              | 452,3     |                                     |                              |
|                                                                                     | K4-5          |                              |      |                |                |                |                              | 607,9     |                                     |                              |
|  | K14-1         | 12000                        | —    | 6000           | 4190           | —              | 2,37                         | 242,4     | M300                                | 5,9                          |
|                                                                                     | K14-2         |                              |      |                |                |                |                              | 308,8     |                                     |                              |
|                                                                                     | K14-3         |                              |      |                |                |                |                              | 356,0     |                                     |                              |
|                                                                                     | K14-4         |                              |      |                |                |                |                              | 540,0     |                                     |                              |
|                                                                                     | K14-5         |                              |      |                |                |                |                              | 734,2     |                                     |                              |

Продолжение табл. 1
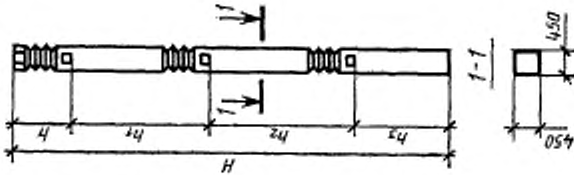
| Чертеж колонны                                                                      | Марка колонны | Основные размеры колонны, мм |      |                |                |                | Расход материалов на колонну |           | Марка бетона по прочности на сжатие | Масса колонны (средняя), т |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                     |               | H                            | h    | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | Бетон, м <sup>3</sup>        | Сталь, кг |                                     |                            |
|                                                                                     |               |                              |      |                |                |                |                              |           |                                     |                            |
|  | K5-1          | 15090                        | 4800 | 4640           |                | 3,02           | 302,9                        | M300      | 7,6                                 |                            |
|                                                                                     | K5-2          |                              |      |                |                |                | 386,5                        |           |                                     |                            |
|                                                                                     | K5-3          |                              |      |                |                |                | 445,3                        |           |                                     |                            |
|                                                                                     | K5-4          |                              |      |                |                |                | 534,9                        |           |                                     |                            |
|                                                                                     | K5-5          |                              |      |                |                |                | 818,9                        |           |                                     |                            |
|                                                                                     | K7-1          | 16290                        | 6000 | 4800           |                | 3,26           | 359,9                        | M300      | 8,2                                 |                            |
|                                                                                     | K7-2          |                              |      |                |                |                | 407,5                        |           |                                     |                            |
|                                                                                     | K7-3          |                              |      |                |                |                | 471,1                        |           |                                     |                            |
|                                                                                     | K7-4          |                              |      |                |                |                | 567,5                        |           |                                     |                            |
|                                                                                     | K7-5          |                              |      |                |                |                | 733,1                        | M500      |                                     |                            |
|                                                                                     | K10-1         | 16290                        | 4800 | 5840           |                | 3,26           | 359,9                        | M300      | 8,2                                 |                            |
|                                                                                     | K10-2         |                              |      |                |                |                | 407,5                        |           |                                     |                            |
|                                                                                     | K10-3         |                              |      |                |                |                | 471,1                        | M400      |                                     |                            |
|                                                                                     | K10-4         |                              |      |                |                |                | 567,5                        |           |                                     |                            |
|                                                                                     | K10-5         |                              |      |                |                |                | 733,1                        | M500      |                                     |                            |

Продолжение табл. 1

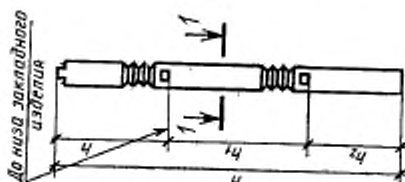






| Чертеж колонны                                                                      | Марка колонны | Основные размеры колонны, мм |      |                |                |                | Расход материала по колонне |           | Марка бетона по прочности на сжатие | Масса колонны (справочная), т |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
|                                                                                     |               |                              |      |                |                |                | Бетон, м <sup>3</sup>       | Сталь, кг |                                     |                               |  |
|                                                                                     |               | H                            | h    | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> |                             |           |                                     |                               |  |
|  | K11-1         | 12450                        | 1810 | 4800           | 5840           | —              | 2,48                        | 317,4     | M300                                | 6,2                           |  |
|                                                                                     | K11-2         |                              |      |                |                |                |                             | 366,2     |                                     |                               |  |
|                                                                                     | K11-3         |                              |      |                |                |                |                             | 439,8     | M400                                |                               |  |
|                                                                                     | K11-4         |                              |      |                |                |                |                             | 630,6     |                                     |                               |  |
|                                                                                     | K11-5         |                              |      |                |                |                |                             | 856,0     | M500                                |                               |  |
|                                                                                     | K11-6         |                              |      |                |                |                |                             | 1175,6    |                                     |                               |  |
|                                                                                     | K11-7         |                              |      |                |                |                |                             | 1436,4    |                                     |                               |  |
|                                                                                     | K12-1         | 13650                        | 6000 | —              | —              | 2,72           | 252,3                       | M300      | 6,8                                 |                               |  |
|                                                                                     | K12-2         |                              |      |                |                |                | 391,5                       |           |                                     |                               |  |
|                                                                                     | K12-3         |                              |      |                |                |                | 472,3                       | M500      |                                     |                               |  |
|                                                                                     | K12-4         |                              |      |                |                |                | 681,9                       |           |                                     |                               |  |
|                                                                                     | K12-5         |                              |      |                |                |                | 928,9                       | M600      |                                     |                               |  |
|                                                                                     | K12-6         |                              |      |                |                |                | 1279,0                      |           |                                     |                               |  |
|                                                                                     | K12-7         |                              |      |                |                |                | 1565,0                      |           |                                     |                               |  |

Таблица 2


| Чертеж капители                                                                     | Местоположение конструкции                                                     | Марка капители | Временная нагрузка на опору (кгс/м²) | Расход материалов на капитель |           | Марка бетона по прочности на сжатие | Масса капители (сварочная), т |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                |                |                                      | Бетон, м³                     | Сталь, кг |                                     |                               |
|  | Капитель по средним рядам колонн                                               | KPI-1          | 4,90(500)                            |                               | 277,5     | M250                                |                               |
|                                                                                     |                                                                                | KPI-2          | 9,806(1000)                          |                               | 304,9     |                                     |                               |
|                                                                                     |                                                                                | KPI-3          | 14,71(1500)                          |                               | 348,3     |                                     |                               |
|                                                                                     |                                                                                | KPI-4          | 19,61(2000)                          | 1,96                          | 358,3     |                                     | 4,90                          |
|                                                                                     |                                                                                | KPI-5          | 24,52(2500)                          |                               | 419,0     | M450                                |                               |
|                                                                                     |                                                                                | KPI-6          | 29,42(3000)                          |                               | 445,4     | M500                                |                               |
|  | Капитель с угловой четвертью, прилегающая к лестничным клеткам и шахтам лифтов | KPI-1-3        | 4,90(500)                            |                               | 282,5     | M250                                |                               |
|                                                                                     |                                                                                | KPI-2-3        | 9,806(1000)                          |                               | 311,5     |                                     |                               |
|                                                                                     |                                                                                | KPI-3-3        | 14,71(1500)                          | 1,94                          | 355,6     | M350                                | 4,85                          |
|                                                                                     |                                                                                | KPI-4-3        | 19,61(2000)                          |                               | 365,8     |                                     |                               |
|                                                                                     |                                                                                | KPI-5-3        | 24,52(2500)                          |                               | 422,4     | M450                                |                               |
|                                                                                     |                                                                                | KPI-6-3        | 29,42(3000)                          |                               | 450,8     | M500                                |                               |
|  | Капитель, прилегающая к стенам                                                 | KPI-1-1        | 4,90(500)                            |                               | 251,4     | M250                                |                               |
|                                                                                     |                                                                                | KPI-2-1        | 9,806(1000)                          |                               | 280,8     |                                     |                               |
|                                                                                     |                                                                                | KPI-3-1        | 14,71(1500)                          | 1,96                          | 322,3     | M350                                | 4,90                          |
|                                                                                     |                                                                                | KPI-4-1        | 19,61(2000)                          |                               | 330,3     | M450                                |                               |
|                                                                                     |                                                                                | KPI-5-1        | 24,52(2500)                          |                               | 387,8     |                                     |                               |
|                                                                                     |                                                                                | KPI-6-1        | 29,42(3000)                          |                               | 408,2     | M500                                |                               |

Продолжение табл. 2


| Чертеж капители                                                                   | Местоположение конструкции                                                                    | Марка капители | Временная нормативная нагрузка $kPa$ ( $Kg/cm^2$ ) | Расход материалов на капитель | Марка бетона по прочности на сжатие | Масса капители (справочная), т |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                               |                |                                                    | Бетон, $m^3$                  | Сталь, кг                           |                                |
|  | Капитель угловая, примыкающая к стенам                                                        | КП1-1-2        | 4,90(500)                                          | 1,96                          | 223,5                               | M250                           |
|                                                                                   |                                                                                               | КП1-2-2        | 9,806(1000)                                        |                               | 254,4                               |                                |
|                                                                                   |                                                                                               | КП1-3-2        | 14,71(1500)                                        |                               | 293,2                               |                                |
|                                                                                   |                                                                                               | КП1-4-2        | 19,61(2000)                                        |                               | 299,2                               |                                |
|                                                                                   |                                                                                               | КП1-5-2        | 24,52(2500)                                        |                               | 352,5                               |                                |
|                                                                                   |                                                                                               | КП1-6-2        | 29,42(3000)                                        |                               | 366,9                               |                                |
|  | Капитель с угловой несимметричной четвертью, примыкающая к лестничным клеткам и шахтам лифтов | КП1-лев-1-4    | 4,90(500)                                          | 1,80                          | 263,9                               | M250                           |
|                                                                                   |                                                                                               | КП1-пр-1-4     |                                                    |                               |                                     |                                |
|                                                                                   |                                                                                               | КП1-лев-2-4    | 9,806(1000)                                        |                               | 291,6                               |                                |
|                                                                                   |                                                                                               | КП1-пр-2-4     |                                                    |                               |                                     |                                |
|                                                                                   |                                                                                               | КП1-лев-3-4    | 14,71(1500)                                        |                               | 332,9                               |                                |
|                                                                                   |                                                                                               | КП1-пр-3-4     |                                                    |                               |                                     |                                |
|                                                                                   |                                                                                               | КП1-лев-4-4    | 19,61(2000)                                        |                               | 341,1                               |                                |
|                                                                                   |                                                                                               | КП1-пр-4-4     |                                                    |                               |                                     |                                |
|                                                                                   |                                                                                               | КП1-лев-5-4    | 24,52(2500)                                        |                               | 395,1                               |                                |
|                                                                                   |                                                                                               | КП1-пр-5-4     |                                                    |                               |                                     |                                |
|  |                                                                                               | КП1-лев-6-4    | 29,42(3000)                                        |                               | 417,0                               | M500                           |
|                                                                                   |                                                                                               | КП1-пр-6-4     |                                                    |                               |                                     |                                |

Продолжение табл. 2

| Чертеж капители | Местоположение конструкции         | Марка капители | Временная нормативная нагрузка кПа (кгс/м²) | Расход материала на капитель |           | Марка бетона по прочности на сжатие | Масса капители (справочная), т |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                 |                                    |                |                                             | Бетон, м³                    | Сталь, кг |                                     |                                |
|                 | Капитель, прямая, к стенам         | KPK1-1         | 4,90(500)                                   | 1,67                         | 218,2     | M250                                | 4,18                           |
|                 |                                    | KPK1-2         | 9,806(1000)                                 |                              | 238,6     |                                     |                                |
|                 |                                    | KPK1-3         | 14,71(1500)                                 |                              | 273,9     |                                     |                                |
|                 |                                    | KPK1-4         | 19,61(2000)                                 |                              | 276,9     | M350                                |                                |
|                 |                                    | KPK1-5         | 24,52(2500)                                 |                              | 327,3     | M450                                |                                |
|                 |                                    | KPK1-6         | 29,42(3000)                                 |                              | 334,5     | M500                                |                                |
|                 | Капитель угловая, прямая, к стенам | KPK1лев-1-1    | 4,90(500)                                   | 1,67                         | 193,8     | M250                                | 4,18                           |
|                 |                                    | KPK1пр-1-1     |                                             |                              | 214,4     |                                     |                                |
|                 |                                    | KPK1лев-2-1    | 9,806(1000)                                 |                              |           |                                     |                                |
|                 |                                    | KPK1пр-2-1     |                                             |                              | 247,4     |                                     |                                |
|                 |                                    | KPK1лев-3-1    | 14,71(1500)                                 |                              |           |                                     |                                |
|                 |                                    | KPK1пр-3-1     |                                             |                              | 248,4     |                                     |                                |
|                 |                                    | KPK1лев-4-1    | 19,61(2000)                                 |                              |           |                                     |                                |
|                 |                                    | KPK1пр-4-1     |                                             |                              | 291,8     | M450                                |                                |
|                 |                                    | KPK1лев-5-1    | 24,52(2500)                                 |                              |           |                                     |                                |
|                 |                                    | KPK1пр-5-1     |                                             |                              | 299,0     | M500                                |                                |
|                 |                                    | KPK1лев-6-1    | 29,42(3000)                                 |                              |           |                                     |                                |
|                 |                                    | KPK1пр-6-1     |                                             |                              |           |                                     |                                |



Продолжение табл. 2
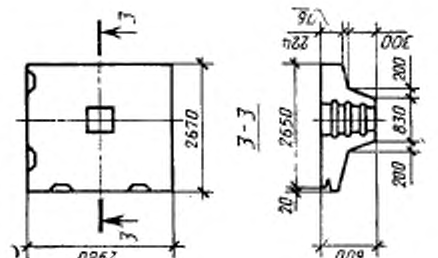
| Чертеж капители                                                                     | Местоположение конструкции                          | Марка капители | Временная нормативная нагрузка КПа (кгс/м²) | Расход материалов на капитель |           | Марка бетона по прочности на сжатие | Масса капители (с учетом бетона), т |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|                                                                                     |                                                     |                |                                             | Бетона, м³                    | Сталь, кг |                                     |                                     |       |
|  | Капитель, примыкающая к лестничным клеткам и стенам | КП2лев-1       | 4,90(500)                                   | 218,0                         | 1,85      | М250                                | 4,53                                |       |
|                                                                                     |                                                     | КП2пр-1        |                                             |                               |           |                                     |                                     | 244,5 |
|                                                                                     |                                                     | КП2лев-2       | 9,806(1000)                                 |                               |           |                                     |                                     |       |
|                                                                                     |                                                     | КП2пр-2        |                                             |                               |           |                                     |                                     |       |
|                                                                                     |                                                     | КП2лев-3       | 14,71(1500)                                 |                               |           |                                     |                                     | 278,5 |
|                                                                                     |                                                     | КП2пр-3        |                                             |                               |           |                                     |                                     |       |
|                                                                                     |                                                     | КП2лев-4       | 19,61(2000)                                 |                               |           |                                     |                                     | 284,6 |
|                                                                                     |                                                     | КП2пр-4        |                                             |                               |           |                                     |                                     |       |
|                                                                                     |                                                     | КП2лев-5       | 24,52(2500)                                 |                               | 332,0     | М450                                |                                     |       |
|                                                                                     |                                                     | КП2пр-5        |                                             |                               |           |                                     |                                     |       |
|                                                                                     |                                                     | КП2лев-6       | 29,42(3000)                                 |                               | 347,3     | М500                                |                                     |       |
|                                                                                     |                                                     | КП2пр-6        |                                             |                               |           |                                     |                                     |       |

Продолжение табл. 2



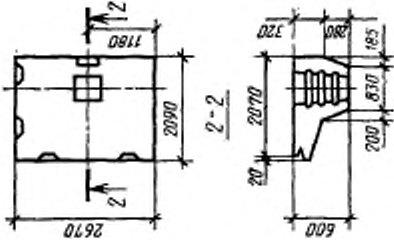
| Чертеж Kapitely                                                                     | Местоположение конструкции                          | Марка Kapitely | Временная нормативная нагрузка $q_{нн}$ (кгс/м <sup>2</sup> ) | Расход материалов на Kapitely |           | Марка бетона по прочности на сжатие | Масса Kapitely (с учетом бетона) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|                                                                                     |                                                     |                |                                                               | Бетон, м <sup>3</sup>         | Сталь, кг |                                     |                                  |  |
|  | Капитель, примыкающая к лестничным клеткам и стенам | КПК2лев-1      | 4,90(500)                                                     | 1,56                          | 189,9     | М250                                | 3,9                              |  |
|                                                                                     |                                                     | КПК2пр-1       |                                                               |                               |           |                                     |                                  |  |
|                                                                                     |                                                     | КПК2лев-2      | 9,806(1000)                                                   |                               | 208,7     |                                     |                                  |  |
|                                                                                     |                                                     | КПК2пр-2       |                                                               |                               |           | М350                                |                                  |  |
|                                                                                     |                                                     | КПК2лев-3      | 14,71(1500)                                                   |                               | 235,2     |                                     |                                  |  |
|                                                                                     |                                                     | КПК2пр-3       |                                                               |                               |           |                                     |                                  |  |
|                                                                                     |                                                     | КПК2лев-4      | 19,61(2000)                                                   | 1,56                          | 238,2     | М450                                |                                  |  |
|                                                                                     |                                                     | КПК2пр-4       |                                                               |                               |           |                                     |                                  |  |
|                                                                                     |                                                     | КПК2лев-5      | 24,52(2500)                                                   |                               | 279,1     |                                     |                                  |  |
|                                                                                     |                                                     | КПК2пр-5       |                                                               |                               |           | М500                                |                                  |  |
|                                                                                     |                                                     | КПК2лев-6      | 29,42(3000)                                                   |                               | 286,7     |                                     |                                  |  |
|                                                                                     |                                                     | КПК2пр-6       |                                                               |                               |           |                                     |                                  |  |


Таблица 3

| Чертеж плиты | Местоположение конструкции                | Марка плиты | Временная нормативная нагрузка кПа (кгс/м²) | Расход материала на плиту |           | Марка бетона по прочности на сжатие | Масса плиты (сравочная), т |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|
|              |                                           |             |                                             | Бетон, м³                 | Сталь, кг |                                     |                            |
|              | Межколонная плита по средним рядам колонн | МП-1        | 4,90(500)                                   |                           | 120,8     | М300                                | 3,5                        |
|              |                                           | МП-2        | 9,806(1000)                                 |                           | 149,1     |                                     |                            |
|              |                                           | МП-3        | 14,71(1500)                                 | 1,4                       | 174,4     |                                     |                            |
|              |                                           | МП-4        | 19,61(2000)                                 |                           | 198,2     |                                     |                            |
|              |                                           | МП-5        | 24,52(2500)                                 |                           | 228,6     |                                     |                            |
|              |                                           | МП-6        | 29,42(3000)                                 |                           | 243,8     |                                     |                            |
|              | Межколонная плита по крайним рядам колонн | МП-1-1      | 4,90(500)                                   |                           | 116,6     | М300                                | 3,5                        |
|              |                                           | МП-2-1      | 9,806(1000)                                 |                           | 144,9     |                                     |                            |
|              |                                           | МП-3-1      | 14,71(1500)                                 | 1,4                       | 170,2     |                                     |                            |
|              |                                           | МП-4-1      | 19,61(2000)                                 |                           | 194,0     |                                     |                            |
|              |                                           | МП-5-1      | 24,52(2500)                                 |                           | 224,4     |                                     |                            |
|              |                                           | МП-6-1      | 29,42(3000)                                 |                           | 239,6     |                                     |                            |
|              |                                           |             |                                             |                           |           |                                     |                            |





Продолжение табл. 3

| Чертеж плиты                                                                        | Местоположение конструкции                                          | Марка плиты | Временная нормативная нагрузка $kPa$ (кгс/м <sup>2</sup> ) | Расход материала на плиту |           | Марка бетона по прочности на сжатие | Масса плиты (справочная), т |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                     |                                                                     |             |                                                            | Бетон, м <sup>3</sup>     | Сталь, кг |                                     |                             |
|  | Межколонная плита, примыкающая к лестничным клеткам и шахтам лифтов | МП2-1       | 4,90(500)                                                  | 1,3                       | 109,7     | М300                                | 3,25                        |
|                                                                                     |                                                                     | МП2-2       | 9,806(1000)                                                |                           | 136,3     |                                     |                             |
|                                                                                     |                                                                     | МП2-3       | 14,71(1500)                                                |                           | 162,0     |                                     |                             |
|                                                                                     |                                                                     | МП2-4       | 19,61(2000)                                                |                           | 184,0     |                                     |                             |
|                                                                                     |                                                                     | МП2-5       | 24,52(2500)                                                |                           | 212,9     |                                     |                             |
|                                                                                     |                                                                     | МП2-6       | 29,42(3000)                                                |                           | 227,9     |                                     |                             |
|  | Межколонная плита по крайним рядам колонн                           | МПК1-1      | 4,90(500)                                                  | 1,0                       | 116,7     | М300                                | 2,5                         |
|                                                                                     |                                                                     | МПК1-2      | 9,806(1000)                                                |                           | 123,4     |                                     |                             |
|                                                                                     |                                                                     | МПК1-3      | 14,71(1500)                                                |                           | 145,7     |                                     |                             |
|                                                                                     |                                                                     | МПК1-4      | 19,61(2000)                                                |                           | 160,1     |                                     |                             |
|                                                                                     |                                                                     | МПК1-5      | 24,52(2500)                                                |                           | 177,3     |                                     |                             |
|                                                                                     |                                                                     | МПК1-6      | 29,42(3000)                                                |                           | 189,0     |                                     |                             |




Продолжение табл. 3


| Чертеж плиты                                                                        | Местоположение конструкции                                                               | Марка плиты | Временная нормативная нагрузка $kN/m^2$ ( $kg/cm^2$ ) | Расход материалов на плиту |           | Марка бетона по прочности на сжатие | Масса плиты (справочная), т |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                     |                                                                                          |             |                                                       | Бетон, $m^3$               | Сталь, кг |                                     |                             |
|  | Межколонная плита по крайним рядам колонн с одним углублением для образованной отверстий | МПК1-2-1    | 9,806(1000)                                           |                            | 138,3     |                                     |                             |
|                                                                                     |                                                                                          | МПК1-4-1    | 19,61(2000)                                           | 0,93                       | 169,8     | M300                                | 2,3                         |

3 - 3  
(повернуто)


4 - 4



Продолжение табл. 3

| Чертеж плиты                                                                        | Местоположение конструкции | Марка плиты | Временная нормативная нагрузка $kPa$ ( $кгс/см^2$ ) | Расход материалов на плиту |             | Марка бетона по прочности на сжатие | Масса плиты (с учетом опалубки), т |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                     |                            |             |                                                     | Бетон, $m^3$               | Сталь, $кг$ |                                     |                                    |
|  | Пролетная плита            | ПП-1        | 4,90(500)                                           | 1,4                        | 113,6       | M300                                | 3,5                                |
|                                                                                     |                            | ПП-2        | 9,805(1000)                                         |                            | 123,7       |                                     |                                    |
|                                                                                     |                            | ПП-3        | 14,71(1500)                                         |                            | 138,1       |                                     |                                    |
|                                                                                     |                            | ПП-4        | 19,61(2000)                                         |                            | 161,0       |                                     |                                    |
|                                                                                     |                            | ПП-5        | 24,52(2500)                                         |                            | 178,3       |                                     |                                    |
|                                                                                     |                            | ПП-6        | 29,42(3000)                                         |                            | 204,8       |                                     |                                    |

Продолжение табл. 3

| Чертеж плиты                                                                        | Местоположение конструкции                                        | Марка плиты | Временная нормативная нагрузка $k_{\text{нп}}$ (кгс/м <sup>2</sup> ) | Расход материала на плиту |           | Марка бетона по прочности на сжатие | Масса панелей (с учетом арматуры), т |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                   |             |                                                                      | Бетон, м <sup>3</sup>     | Сталь, кг |                                     |                                      |
|  | Пролетная плита с четырьмя углублениями для образования отверстий | ПП1-2-1     | 9,806(1000)                                                          | 1,19                      | 138,5     | М400                                | 2,98                                 |
|                                                                                     |                                                                   | ПП1-4-1     | 19,61(2000)                                                          |                           | 176,3     |                                     |                                      |

Пример условного обозначения (марки) колонны третьего типоразмера, первой по несущей способности:

*КЗ-1*

То же, капители второго типоразмера, четвертого по несущей способности, второй по количеству закладных изделий:

*КП1-4-2*

То же, межколонной крайней плиты, первого типоразмера, второй по несущей способности с одним углублением для образования отверстий:

*МПК1-2-1*

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Конструкции следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке, по рабочим чертежам серии 1.420.1—14.

2.2. Конструкции должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0—83:

по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);

по морозостойкости и водонепроницаемости бетона;

к бетону, а также к материалам для приготовления бетона конструкций, применяемых в условиях воздействия агрессивных сред;

к маркам сталей для закладных изделий и монтажных петель;

по отклонению толщины защитного слоя бетона;

по защите от коррозии;

по применению форм для изготовления конструкций.

2.3. Конструкции следует изготавливать из тяжелого бетона (средней плотности более 2200 до 2500 кг/м<sup>3</sup>) марок по прочности на сжатие, указанных в табл. 1—3.

2.4. Коэффициент вариации прочности бетона по сжатию в партии для конструкций высшей категории качества должен быть не более 9%.

2.5. Значение нормируемой отпускной прочности бетона конструкций принимают равным 70% марки бетона по прочности на сжатие. При поставке конструкций в холодный период года значение нормируемой отпускной прочности бетона может быть повышено, но не более 85% марки бетона по прочности на сжатие. Значение нормируемой отпускной прочности бетона должно соответствовать указанной в рабочих чертежах на конкретное здание и в заказе на изготовление конструкций согласно ГОСТ 13015.0—83.

2.6. Качество материалов, применяемых для приготовления бетона, должно обеспечивать выполнение технических требований

к бетону, установленных настоящим стандартом, и удовлетворять требованиям ГОСТ 26633—85.

2.7. Для конструкций, эксплуатируемых при слабоагрессивной степени воздействия газообразной среды, следует применять бетон нормальной проницаемости, для конструкций, эксплуатируемых при среднеагрессивной степени воздействия газообразной среды, — бетон пониженной проницаемости.

2.8. Для конструкций холодильников марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости должны приниматься не ниже:

F150, W4 — в низкотемпературных холодильниках с относительной влажностью воздуха в помещениях более 75%, температурой минус 20°C и ниже;

F100, W4 — в холодильниках для хранения овощей и фруктов с относительной влажностью воздуха, в помещениях более 75%, температурой минус 5°C и выше.

2.9. Для армирования конструкций следует применять термомеханически упрочненную арматурную сталь класса Ат-IIIС по ГОСТ 10884—81 или горячекатаную арматурную сталь класса А-III по ГОСТ 5781—82; для конструкций, эксплуатируемых при среднеагрессивной степени воздействия газообразной среды, следует применять только арматурную сталь класса А-III.

2.10. Марки арматурной стали, применяемой для армирования конструкций, должны соответствовать маркам, установленным рабочими чертежами согласно СНиП 2.03.01—84 и указанным в заказе на изготовление конструкций.

2.11. Форма и размеры арматурных и закладных изделий и их положение в конструкциях должны соответствовать указанным в рабочих чертежах на эти конструкции.

2.12. Проектное положение арматурных изделий и толщина защитного слоя бетона должны обеспечиваться за счет применения пластмассовых фиксаторов или прокладок из цементно-песчаного раствора. Применение стальных фиксаторов не допускается.

2.13. Для конструкций, эксплуатируемых при слабо- и среднеагрессивных степенях воздействия газообразных сред минусовые отклонения от номинальной толщины защитного слоя не допускаются.

2.14. Значения действительных отклонений геометрических параметров конструкций не должны превышать предельных, указанных в табл. 4.

2.15. Отклонения от номинального положения стальных закладных изделий, служащих фиксаторами при монтаже, расположенных в одном и не в одном уровне с поверхностью бетона, не должны быть более 1 мм по вертикали и 2 мм по горизонтали.

2.16. Требования к качеству поверхностей и внешнему виду конструкций — по ГОСТ 13015.0—83.

Таблица 4

мм

| Наименование отклонения геометрического параметра | Наименование геометрического параметра и его номинальное значение                             | Пред. откл. для конструкции категории качества |          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
|                                                   |                                                                                               | высшей                                         | первой   |
| Отклонение от линейного размера                   | Колонны                                                                                       |                                                |          |
|                                                   | Длина:                                                                                        |                                                |          |
|                                                   | до 4000                                                                                       | $\pm 5$                                        | $\pm 8$  |
|                                                   | св. 4000 до 8000                                                                              | $\pm 6$                                        | $\pm 10$ |
|                                                   | > 8000 > 16000                                                                                | $\pm 8$                                        | $\pm 12$ |
|                                                   | > 16000                                                                                       | $\pm 10$                                       | $\pm 15$ |
|                                                   | Размер поперечного сечения                                                                    | $\pm 2$                                        | $\pm 3$  |
|                                                   | Капители и плиты                                                                              |                                                |          |
|                                                   | Длина и ширина:                                                                               |                                                |          |
|                                                   | до 2500                                                                                       | $\pm 6$                                        | $\pm 6$  |
| Отклонение от прямолинейности                     | св. 2500                                                                                      | $\pm 8$                                        | $\pm 8$  |
|                                                   | Высота:                                                                                       |                                                |          |
|                                                   | до 250                                                                                        | $\pm 2$                                        | $\pm 2$  |
|                                                   | св. 250                                                                                       | $\pm 3$                                        | $\pm 3$  |
|                                                   | Прямолинейность профиля лицевой поверхности колонны, капители и плиты на заданной длине 1000: |                                                |          |
|                                                   | на всей длине колонны длиной:                                                                 | 3                                              | 3        |
|                                                   | св. 2500 до 4000                                                                              | 8                                              | 8        |
|                                                   | > 4000 > 8000                                                                                 | 10                                             | 10       |
|                                                   | > 8000 > 16000                                                                                | 12                                             | 12       |
|                                                   | > 16000                                                                                       | 15                                             | 15       |
| Отклонение от перпендикулярности                  | на всей длине капители и плиты                                                                | 5                                              | 5        |
|                                                   | Перпендикулярность между торцевой и боковой поверхностями колонны                             | 3                                              | 3        |
| Отклонение от плоскостности                       | Плоскостность поверхности плит относительно прилегающей плоскости                             | 3                                              | 5        |

Категорию бетонной поверхности конструкций следует принимать:

А5 — для колонн и нижних поверхностей капителей и плит;

А7 — для верхних поверхностей капителей и плит.

2.17. В бетоне конструкций, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм.

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки конструкций — по ГОСТ 13015.1—81 и настоящему стандарту. При этом конструкции принимают:

по результатам периодических испытаний — по показателям морозостойкости бетона, а также по водонепроницаемости бетона конструкций, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды;

по результатам приемо-сдаточных испытаний — по показателям прочности бетона (марке бетона по прочности на сжатие и отпускной прочности), соответствия арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия трещин, категории бетонной поверхности.

3.2. Конструкции по показателям точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, категории бетонной поверхности и ширины раскрытия технологических трещин следует принимать по результатам одноступенчатого выборочного контроля.

### 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ


4.1. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180—78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях согласно ГОСТ 18105—86.

При испытании конструкций неразрушающими методами фактическую отпускную прочность бетона на сжатие следует определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624—78 или приборами механического действия по ГОСТ 22690.0-77—ГОСТ 22690.4-77 и ГОСТ 21243—75. Число и места расположения участков, в которых контролируют фактическую отпускную прочность бетона на сжатие неразрушающими методами, должны соответствовать указанным на черт. 1.


4.2. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060—87 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

4.3. Водонепроницаемость бетона следует определять по ГОСТ 12730.0—78 и ГОСТ 12730.5—84 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.


## Колонны

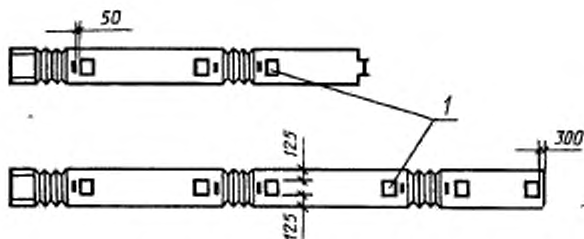

## Капители

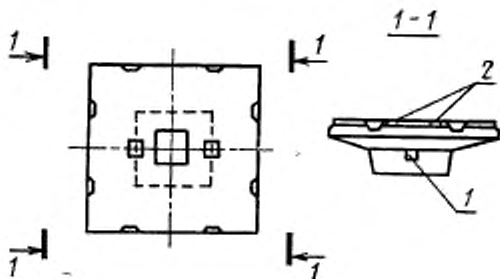

## Межколонные и пролетные плиты

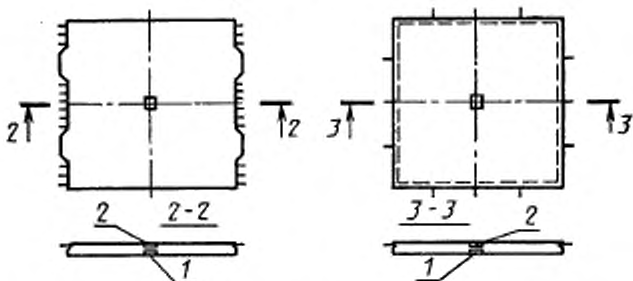

1—участок размерами 200×200 мм для контроля фактической отпусковой прочности бетона на сжатие неразрушающими методами; 2—возможный участок испытания

4.4. Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий — по ГОСТ 10922—75 и ГОСТ 23858—79.

4.5. Размеры, отклонения от прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности поверхностей, положение стальных закладных изделий, а также качество бетонных поверхностей, ширину раскрытия усадочных трещин и внешний вид конструкций следует проверять по ГОСТ 13015—75.

4.6. Диаметр и расположение арматуры и толщину защитного слоя бетона следует проверять по ГОСТ 17625—83, ГОСТ 22904—78 или другими неразрушающими методами, позволяющими определять положение арматуры при помощи приборов, обеспечивающих измерение толщины защитного слоя бетона с погрешностью  $\pm 1$  мм.

При отсутствии необходимых приборов допускается вырубка борозд и обнажение арматуры с последующей заделкой борозд.

## 5. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка конструкций — по ГОСТ 13015.2—81.

Маркировочные надписи и знаки следует наносить на видимой (при хранении и монтаже) боковой поверхности каждой конструкции.

5.2. Требования к документу о качестве конструкций, поставляемых потребителю, — по ГОСТ 13015.3—81.

5.3. Транспортировать и хранить конструкции следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4—84 и настоящего стандарта.

5.4. Конструкции следует транспортировать и хранить в штабелях. Высота штабеля колонн не должна превышать 2,5 м.

Плиты следует укладывать по высоте не более чем в 6—8 ярусов, капитали — не более 3 шт. по высоте.

5.5. Подкладки и прокладки при транспортировании и хранении межколонных и пролетных плит следует располагать на расстоянии 250 мм от края, колонн — в местах установки стальных трубок (закладных изделий М5), предназначенных для строповки, их при монтаже.

5.6. При транспортировании колонны следует укладывать на транспортные средства продольной осью по направлению движения транспорта.

Редактор *В. П. Огурцов*  
Технический редактор *М. И. Максимова*  
Корректор *М. С. Кабакова*

Сдано в наб. 22.01.87 Подп. в печ. 18.03.87 1,75 усл. п. л. 1,75 усл. кр.-отт. 1,37 уч.-изд. л.  
Тир. 30 000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 251