

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)  
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ  
31610.5—  
2012/  
IEC 60079-5:2007

---

# ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ГАЗОВЫХ СРЕД

Часть 5

Кварцевое заполнение оболочки «q»

(IEC 60079-5:2007, IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2013

## Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой национальной организацией «Ех-стандарт» (АННО «Ех-стандарт»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 41 от 24 мая 2012 г.)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Азербайджан                                         | AZ                                 | Азстандарт                                                      |
| Армения                                             | AM                                 | Минэкономики Республики Армения                                 |
| Беларусь                                            | BY                                 | Госстандарт Республики Беларусь                                 |
| Казахстан                                           | KZ                                 | Госстандарт Республики Казахстан                                |
| Кыргызстан                                          | KG                                 | Кыргызстандарт                                                  |
| Молдова                                             | MD                                 | Молдова-Стандарт                                                |
| Российская Федерация                                | RU                                 | Росстандарт                                                     |
| Узбекистан                                          | UZ                                 | Узстандарт                                                      |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1362-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31610.5—2012/IEC 60079-5:2007 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 15 февраля 2013 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60079-5:2007 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 5: Powder filling «q» (Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки «q»)

Степень соответствия — идентичная (IDT).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 52350.5—2006 (МЭК 60079-5:2007)

### 6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».*

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»*

© Стандартиформ, 2013

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

|                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Область применения . . . . .                                                                                                                    | 1  |
| 2 Нормативные ссылки . . . . .                                                                                                                    | 1  |
| 3 Термины и определения . . . . .                                                                                                                 | 2  |
| 4 Требования к конструкции . . . . .                                                                                                              | 2  |
| 4.1 Оболочка . . . . .                                                                                                                            | 2  |
| 4.2 Заполнитель . . . . .                                                                                                                         | 3  |
| 4.3 Расстояния . . . . .                                                                                                                          | 3  |
| 4.4 Применяемые материалы . . . . .                                                                                                               | 4  |
| 4.5 Наружные соединения . . . . .                                                                                                                 | 4  |
| 4.6 Конденсаторы . . . . .                                                                                                                        | 4  |
| 4.7 Элементы и батареи . . . . .                                                                                                                  | 5  |
| 4.8 Температурные пределы . . . . .                                                                                                               | 5  |
| 4.9 Аварийные режимы работы . . . . .                                                                                                             | 5  |
| 5 Проверки и испытания . . . . .                                                                                                                  | 8  |
| 5.1 Типовые проверки и испытания . . . . .                                                                                                        | 8  |
| 5.2 Контрольные проверки и испытания . . . . .                                                                                                    | 9  |
| 6 Маркировка . . . . .                                                                                                                            | 9  |
| 7 Инструкции . . . . .                                                                                                                            | 9  |
| Приложение А (справочное) Введение альтернативного метода оценки риска, охватывающего<br>Уровни защиты оборудования для Ех-оборудования . . . . . | 10 |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссы-<br>лочным международным стандартам . . . . .                | 14 |

## Введение

Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60079-5, включенному в международную систему сертификации МЭК Ex и европейскую систему сертификации на основе директивы 94/9 ЕС; его требования полностью отвечают потребностям экономики стран СНГ.

Настоящий стандарт является одним из комплекса стандартов по видам взрывозащиты для электрооборудования, применяемого во взрывоопасных средах.

Стандарт предназначен для нормативного обеспечения обязательной сертификации и испытаний.

Установленные настоящим стандартом требования обеспечивают вместе со стандартом IEC 60079-0:2004 «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред — Часть 0. Общие требования» безопасность применения электрооборудования на опасных производственных объектах в угольной, газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.

Для нормативного обеспечения данного вида взрывозащиты следует использовать совместно ГОСТ 30852.6—2002\* и настоящий стандарт.

---

\* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51330.6—99 (МЭК 60079-5—97) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки «q»

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ГАЗОВЫХ СРЕД

## Часть 5

## Кварцевое заполнение оболочки «q»

Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. Part 5. Powder filling «q»

Дата введения — 2013—02—15

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции, испытаниям и маркировке электрооборудования, частей электрооборудования и Ex-компонентов с видом взрывозащиты — кварцевое заполнение оболочки «q», предназначенных для использования во взрывоопасных газовых средах.

**Примечание** — Электрооборудование и Ex-компоненты с кварцевым заполнением «q» могут содержать электронные цепи, трансформаторы, защитные предохранители, реле, искробезопасное оборудование, связанное электрооборудование, переключатели и т. п.

Требования, установленные настоящим стандартом, дополняют и изменяют общие требования, изложенные в IEC 60079-0. В случае, если требования настоящего стандарта вступают в противоречие с требованиями IEC 60079-0, то выполняются требования настоящего стандарта.

Требования настоящего стандарта распространяются на взрывозащищенное электрооборудование, его составные части и Ex-компоненты:

- номинальный ток питания которых меньше или равен 16 А;
- номинальное напряжение питания которых меньше или равно 1000 В;
- номинальная потребляемая мощность которых меньше или равна 1000 Вт.

## 2 Нормативные ссылки

Следующие документы, на которые сделаны ссылки, обязательны при использовании настоящего стандарта. Для датированных ссылок применяется только указанное издание. Для недатированных ссылок применяется последнее издание указанного документа (со всеми поправками).

IEC 60079-0:2004 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 0: General requirements (Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования)

IEC 60079-1 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 1: Flameproof enclosures «d» (Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 1. Взрывонепроницаемые оболочки «d»)

IEC 60079-7 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 7: Increased safety «e» (Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 7. Повышенная защита вида «e»)

IEC 60079-11 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 11: Intrinsic safety «i» (Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i»)

IEC 60127-1 Miniature fuses — Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links (Предохранители плавкие миниатюрные. Часть 1. Определения для миниатюрных плавких предохранителей и общие требования к миниатюрным плавким вставкам)

IEC 60269-1 Low-voltage fuses — Part 1: General requirements (Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования)

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP))

ISO 565 Test sieves — Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet — Nominal sizes of openings (Испытательные сетки. Металлическое проволочное полотно, перфорированные металлические листы и электросформированные листы. Номинальные размеры отверстий)

### 3 Термины и определения

В настоящей части серии стандартов IEC 60079 используются следующие дополнительные определения.

**3.1 кварцевое заполнение оболочки «q» (powder filling «q»):** Вид взрывозащиты, при котором части, способные воспламенить взрывоопасную газовую смесь, фиксируются в определенном положении и полностью окружены заполнителем, предотвращающим воспламенение окружающей взрывоопасной среды.

**Примечание —** Вид взрывозащиты не препятствует проникновению окружающей взрывоопасной газовой среды в оборудование и компоненты и возможности ее воспламенения цепями. Однако благодаря малому свободному объему в заполняющем материале и подавлению пламени, которое может проходить по путям в заполняющем материале, предотвращается внешний взрыв.

**3.2 заполнитель (filling material):** Кварцевые или стеклянные частицы.

**3.3 расстояние через заполняющий материал (distance through filling material):** Кратчайшее расстояние между двумя токоведущими частями через заполняющий материал.

### 4 Требования к конструкции

#### 4.1 Оболочка

В дополнение к требованиям к оболочкам стандарта IEC 60079-0 применяются следующие требования:

##### 4.1.1 Закрытие и герметизация

Оболочки электрооборудования, части электрооборудования или Ex-компоненты с кварцевым заполнением «q» должны быть заполнены и герметизированы при изготовлении. Открытие оболочки должно оставлять видимое доказательство того, что она была открыта.

Методы герметизации электрооборудования, составных частей электрооборудования или Ex-компонентов, конструкция которых позволяет их ремонтировать, должны позволять выполнение обновления герметика без повреждения оболочки.

**Примечание —** Приемлемыми средствами, которые могут обеспечивать видимые доказательства открывания, являются, например, сварка, пайка, склеивание мест соединений, заклепывание, соединение винтами или пломбирование винтов свинцом с использованием контрольной проволоки.

##### 4.1.2 Испытания давлением

Электрооборудование, составные части электрооборудования или Ex-компоненты с кварцевым заполнением «q» должны отвечать требованиям по испытаниям давлением, указанным в 5.1.1.

##### 4.1.3 Степень защиты оболочки

Степень защиты оболочек электрооборудования, составных частей электрооборудования и Ex-компонентов с кварцевым заполнением «q» в нормальных режимах работы, то есть когда закрыты все отверстия, как при нормальной эксплуатации, должны иметь степень защиты не ниже IP54 по IEC 60529. Если степень защиты IP55 или выше, оболочки должны быть снабжены вентиляционными устройствами, которые должны обеспечивать степень защиты от внешних воздействий не менее IP54 по IEC 60529. Испытания должны проводиться на пустой оболочке без установки кварцевого заполнения. После окончания любых испытаний на проникновение воды в оболочке не должно наблюдаться.

**Примечание —** Известно, что возможно потребуется разрушить оболочку, чтобы определить, проникла ли в нее пыль или вода. Может потребоваться два испытательных образца.

Степень защиты оболочек или частей электрооборудования с кварцевым заполнением «q», предназначенных для применения только в чистых сухих помещениях, может быть снижена до IP43. Марки-

ровка таких оболочек должна содержать знак «Х» в соответствии с пунктом 29.2 h) IEC 60079-0, а Специальные условия применения должны содержать сведения по ограничению мест применения.

Если Ех-компоненты с кварцевым заполнением «q» предназначены для установки внутри другой оболочки, соответствующей требованиям IEC 60079-0, то ее степень защиты должна быть не ниже IP54. Степень защиты внутренней оболочки указывать не требуется, если Ех-компонент установлен в положении, при котором маловероятно воздействие малого количества воды, которое может попасть во внутреннюю оболочку.

Максимальный зазор в оболочке с кварцевым заполнением «q» должен быть не менее чем на 0,1 мм меньше минимального размера материала заполнителя.

**П р и м е ч а н и е** — Ограничение размера зазора необходимо, чтобы заполнитель не высыпался.

#### 4.1.4 Заполнение

Кварцевое заполнение оболочки должно выполняться таким образом, чтобы не оставалось никаких пустот внутри заполняющего материала (например, с помощью принудительной вибрации). Свободное пространство внутри оборудования, частей оборудования и Ех-компонентов с кварцевым заполнением «q» должно быть полностью наполнено заполнителем (см. также 4.3.2).

#### 4.2 Заполнитель

##### 4.2.1 Требования

В качестве заполнителя следует применять только кварцевый песок или твердые стеклянные частички.

Размеры гранул не должны превышать следующих размеров сита согласно ISO 565:

- верхний предел — металлопроволочная ткань или перфорированный металлический лист с номинальными размерами отверстий 1 мм;
- нижний предел — металлопроволочная ткань с номинальными размерами отверстий 500 мкм.

##### 4.2.2 Документация

Документация, представленная изготовителем в соответствии с требованиями IEC 60079-0 (см. типовые проверки документов), должна содержать подробную информацию о заполняющем материале, описание процесса заполнения и средств контроля правильности заполнения.

**П р и м е ч а н и е** — В соответствии с настоящим стандартом не требуется проверять соответствие материала заполнителя и размера гранул техническим характеристикам.

##### 4.2.3 Испытания

Заполнитель следует подвергать испытаниям на пробивное напряжение согласно 5.1 и 5.2.

#### 4.3 Расстояния

##### 4.3.1 Расстояния через заполнитель

За исключением специально указанных в настоящем стандарте случаев, минимальные расстояния через заполнитель между двумя токопроводящими частями оборудования и внутренними стенками оболочки должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1. Данные требования не распространяются на проводники, применяемые для внешних подсоединений, которые проходят через стенки оболочки. Такие проводники должны соответствовать требованиям к виду защиты, применяемой для внешних соединений.

Т а б л и ц а 1 — Расстояния через заполнитель

| Действующее значение переменного или постоянного напряжения, В | Минимальное расстояние, мм |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| $U \leq 250$                                                   | 5                          |
| 400                                                            | 6,3                        |
| 500                                                            | 8                          |
| 800                                                            | 10                         |
| 1000                                                           | 14                         |
| 1600                                                           | 16                         |
| 2500                                                           | 25                         |
| 3200                                                           | 32                         |
| 4000                                                           | 40                         |

| Действующее значение переменного или постоянного напряжения, В                                                                                                                                                                                                                   | Минимальное расстояние, мм |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 5000                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50                         |
| 6300                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63                         |
| 8000                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80                         |
| 10000                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                        |
| Примечание — В данной таблице использованы значения напряжения из таблицы 3b, IEC 60664-1. При определении требуемых значений, например, значение напряжения в таблице умножают на коэффициент 1,1, чтобы установить диапазон номинального напряжения при обычном использовании. |                            |

Аварийные режимы работы в соответствии с 4.9 должны рассматриваться с учетом значения рабочего напряжения.

Примечание — Несмотря на то, что требования настоящего стандарта распространяются на электрооборудование с номинальным напряжением питания не более 1000 В, в таблице 1 указаны значения рабочего напряжения свыше 1000 В, которые могут развиваться или генерироваться в электрооборудовании или Ех-компоненте. Типичным примером является пускорегулирующая аппаратура люминесцентных ламп с номинальным напряжением 240 В, но с напряжением загорания электрической дуги приблизительно 2000 В.

### 4.3.2 Расстояние вокруг незаполненных компонентов

Если электрооборудование содержит компоненты, имеющие свободный объем, не заполненный заполнителем (например, реле), то применяются следующие требования:

- если свободный объем компонента меньше 3 см<sup>3</sup>, то минимальная ширина заполнителя между стенками компонента и внутренней поверхностью оболочки должна удовлетворять требованиям таблицы 1;
- если свободный объем компонента больше 3 см<sup>3</sup>, но меньше 30 см<sup>3</sup>, то минимальная ширина заполнителя между стенкой компонента и внутренней поверхностью оболочки должна составлять не меньше 15 мм и ее следует выбирать в соответствии с таблицей 1;
- компонент должен быть жестко установлен таким образом, чтобы исключить его перемещение в оболочке;
- свободный объем больше 30 см<sup>3</sup> не допускается;
- оболочка компонента должна быть термоустойчивой и механически прочной (в том числе в аварийных режимах работы в соответствии с 4.9), то есть не должно быть никаких ее повреждений или разрушений, которые могли бы привести к снижению степени защиты, обеспечиваемой заполнителем.

### 4.3.3 Другие методы защиты

Электрические устройства и компоненты, не удовлетворяющие 4.3.1 или 4.3.2, должны иметь один из возможных для применения видов взрывозащиты, приведенных в IEC 60079-0.

### 4.4 Применяемые материалы

Материалы, устанавливаемые между токоведущими частями и стенками оболочки (кроме изоляции внешних проводников и заполнителя), в случаях, оговоренных в 4.3, должны удовлетворять требованиям на горючесть, как указано в 5.1.3.

### 4.5 Наружные соединения

Кабели или концевые кабельные муфты, применяемые для ввода электрических проводов в оболочку с кварцевым заполнением «q», должны быть неотъемлемой частью оболочки, защищены и уплотнены в соответствии с 4.1.1. Средства зажима кабеля, обеспечивающего ввод проводов в оболочку с кварцевым заполнением «q», оборудование или Ех-компонент должны отвечать требованиям к кабельным вводам в соответствии с IEC 60079-0. Должна быть обеспечена невозможность удаления такого кабеля без значительного повреждения оболочки с кварцевым заполнением «q».

### 4.6 Конденсаторы

Суммарная энергия всех конденсаторов, установленных в электрооборудовании, в составных частях электрооборудования и Ех-компонентах с кварцевым заполнением оболочки «q», не должна превышать 20 Дж в любой момент времени в нормальных режимах работы.

#### 4.7 Элементы и батареи

Оболочки для кварцевого заполнения «q» электрооборудования, частей электрооборудования или Ex-компонентов, которые содержат элементы и батареи, должны быть снабжены вентиляционными устройствами за исключением случаев, если элементы и батареи:

- емкостью батарей 1,5 А·ч или меньше, или
- не выпускают газ в нормальных условиях эксплуатации и соответствуют требованиям к первичным или вторичным батареям с мощностью меньше 25 А·ч по IEC 60079-7.

**Примечание** — Залитые газонепроницаемые оболочки не пропускают газ в нормальных условиях эксплуатации.

#### 4.8 Температурные пределы

Электрооборудование, его составные части и Ex-компоненты с кварцевым заполнением оболочки «q» должны быть защищены от перегрузок, чтобы допустимые температурные пределы соответствующего температурного класса не были превышены как на стенке оболочки, так и внутри заполнителя до глубины не меньше 5 мм от стенки оболочки.

#### 4.9 Аварийные режимы работы

Вид взрывозащиты «кварцевое заполнение оболочки «q» должен сохраняться и в случае перегрузок, установленных в стандарте на изделия конкретного вида, указанном изготовителем. Если оборудование не снабжено устройствами защиты от повышенных токов до 170 % максимального нормального тока, его необходимо подвергнуть одному внутреннему электрическому повреждению, которое может вызвать перенапряжения или перегрузки по току, например:

- короткое замыкание любого компонента;
- разрыв электрической цепи из-за повреждения какого-либо компонента;
- повреждения печатной платы.

Номинальное напряжение устройств защиты от повышенных токов, при наличии, должно быть не меньше, чем в цепи, и прерываемый ток не меньше, чем ток повреждения цепи.

Если повреждение может повлечь возникновение одного или более повреждений, например перегрузку элемента, то первичное и последующие повреждения считают как одно повреждение.

Если стандарт на конкретное изделие отсутствует, перегрузки должны быть регламентированы изготовителем.

При рассмотрении аварийных условий и учитываемых повреждений к клеммам должно подаваться напряжение питания  $U_N$ .

Если устройства защиты от повышенных токов не являются неотъемлемой частью оборудования или составных частей электрооборудования, их маркировка должна содержать знак «X» в соответствии с 29.2 i) IEC 60079-0, а в Специальных условиях применения должно быть указано устройство защиты от повышенных токов.

Если устройства защиты от повышенных токов не являются неотъемлемой частью Ex-компонента, их маркировка должна содержать знак «U» в соответствии с 29.5 f) IEC 60079-0, а в Перечне ограничений должно быть указано необходимое устройство защиты от повышенных токов.

##### 4.9.1 Неучитываемые повреждения

Следующие повреждения могут не учитываться:

- значение сопротивления менее номинального:
  - для резисторов пленочного типа;
  - проволочных резисторов и катушек, намотанных в один слой в форме спирали;
 когда они нагружены не более чем на 2/3 значения номинального напряжения и номинальной мощности при максимальной рабочей температуре, как указано изготовителем соответствующего компонента;
- короткое замыкание:
  - пластмассовых фольговых конденсаторов;
  - керамических конденсаторов;
  - бумажных конденсаторов;
 когда они нагружены не более чем на 2/3 значения номинального напряжения, регламентируемого изготовителем;
- пробой изоляции:
  - оптронов и реле, предназначенных для разделения различных цепей;

если сумма максимальных действующих значений напряжений  $U$  между двумя цепями не превышает 1000 В и номинальное напряжение компонента не менее чем в 1,5 раза превышает указанное напряжение  $U$ .

Трансформаторы, катушки и обмотки, удовлетворяющие требованиям IEC 60079-7, или трансформаторы, удовлетворяющие требованиям к силовым трансформаторам, уровням Ia или Ib IEC 60079-11, не рассматривают как повреждаемые.

Считают, что короткое замыкание не возникнет, если зазоры и пути утечки между оголенными токоведущими частями или печатными дорожками не меньше величин, указанных в таблице 2 (методика измерения зазоров указана в стандартах IEC 60079-7 и IEC 60079-11).

Максимальные амплитудные значения напряжения между токоведущими частями согласно таблице 2 должны рассматриваться в качестве амплитудного значения напряжения. Если части электрически изолированы, то сумма амплитудных значений напряжений двух цепей должна рассматриваться в качестве амплитудного значения напряжения. Максимальное амплитудное значение напряжения должно быть учтено при нормальном режиме работы (переходными процессами можно пренебречь) и при аварийных повреждениях с учетом требований настоящего стандарта.

Пути утечки под покрытием должны соответствовать требованиям таблицы 2, а само покрытие должно:

- быть конформным и защищать провода от проникания влаги;
  - иметь хорошую адгезию с токопроводниками и изоляционным материалом;
  - наноситься в два слоя, если используется метод пульверизации. Покрытие может быть однослойным, если оно выполнено другими способами, например окутанием, нанесением с помощью кисти, вакуумной пропиткой, и при этом оно должно быть эффективным и долговечным (не разрушаться);
  - твердое покрытие считают как одно покрытие, т. е. оно не повреждается во время нанесения.
- Выступающие токопроводящие части (включая штыри) не считают покрытыми, если не предусмотрены специальные средства для получения эффективного неразрушающегося покрытия.

При наличии оголенных проводников сравнительный индекс трекинговости (СИТ), указанный в таблице 2, применяют как к изоляции, так и к соответствующему покрытию.

Т а б л и ц а 2 — Пути утечки и расстояния по заполнителю

| Действующее значение переменного или постоянного напряжения, В<br>См. примечание | Путь утечки, мм | Минимальное значение СИТ | Путь утечки под покрытием, мм | Расстояния по заполнителю, мм |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 10                                                                               | 1,6             | —                        | 0,6                           | 1,5                           |
| 12,5                                                                             | 1,6             | 175                      | 0,6                           | 1,5                           |
| 16                                                                               | 1,6             | 175                      | 0,6                           | 1,5                           |
| 20                                                                               | 1,6             | 175                      | 0,6                           | 1,5                           |
| 25                                                                               | 1,7             | 175                      | 0,6                           | 1,5                           |
| 32                                                                               | 1,8             | 175                      | 0,7                           | 1,5                           |
| 40                                                                               | 3               | 175                      | 0,7                           | 1,5                           |
| 50                                                                               | 3,4             | 175                      | 0,7                           | 1,5                           |
| 63                                                                               | 3,4             | 175                      | 1                             | 1,5                           |
| 80                                                                               | 3,6             | 175                      | 1                             | 1,5                           |
| 100                                                                              | 3,8             | 175                      | 1,3                           | 2                             |
| 125                                                                              | 4               | 175                      | 1,3                           | 2                             |
| 160                                                                              | 5               | 175                      | 1,3                           | 2                             |
| 200                                                                              | 6,3             | 175                      | 2,6                           | 3                             |
| 250                                                                              | 8               | 175                      | 2,6                           | 3                             |
| 320                                                                              | 10              | 175                      | 2,6                           | 3                             |
| 400                                                                              | 12,5            | 175                      | 3,3                           | 3                             |

Окончание таблицы 2

| Действующее значение переменного или постоянного напряжения, В<br>См. примечание | Путь утечки, мм | Минимальное значение СИТ | Путь утечки под покрытием, мм | Расстояние по заполнителю, мм |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 500                                                                              | 16              | 175                      | 5                             | 3                             |
| 630                                                                              | 20              | 175                      | 6                             | 5                             |
| 800                                                                              | 25              | 175                      | 6                             | 5                             |
| 1000                                                                             | 32              | 175                      | 8,3                           | 5                             |
| 1250                                                                             | 32              | 175                      | 12                            | 10                            |
| 1600                                                                             | 32              | 175                      | 13,3                          | 10                            |
| 2000                                                                             | 32              | 175                      | 13,3                          | 10                            |
| 2500                                                                             | 40              | 175                      | 13,3                          | 10                            |
| 3200                                                                             | 50              | 175                      | 16                            | 14                            |
| 4000                                                                             | 63              | 175                      | 21                            | 14                            |
| 5000                                                                             | 80              | 175                      | 27                            | 14                            |
| 6300                                                                             | 100             | 175                      | 33                            | 25                            |
| 8000                                                                             | 125             | 175                      | 41                            | 25                            |
| 10000                                                                            | 160             | 175                      | 55                            | 40                            |

Примечание — Указанные значения напряжения получены по стандарту 60664-1 и основываются на рационализации напряжения питания, описанном в таблице 3b. При определении требуемых значений, например, значение напряжения в таблице можно увеличить на коэффициент 1,1, чтобы установить диапазон номинального напряжения при обычном использовании.

Амплитудные значения напряжения, превышающие 1575 В, всегда рассматриваются как фактор, способный вызвать повреждение.

Примечание — Индекс СИТ не определяют для изоляционных материалов при напряжении не более 10 В.

#### 4.9.2 Защитные устройства для ограничения температуры

Ограничение температуры может быть достигнуто внешними или внутренними электрическими или тепловыми защитными устройствами. Устройства не должны быть самовосстанавливающимися.

Если в качестве защитных устройств используют предохранители с плавкими вставками, то плавкий элемент должен быть закрыт, например помещен в стеклянный или керамический корпус.

Номинальное напряжение устройств защиты от повышенных токов должно быть не менее, чем в цепи, и прерываемый ток не менее, чем допустимый ток повреждения цепи.

#### 4.9.3 Токи короткого замыкания источников питания

Электрооборудование, составные части электрооборудования и Ex-компоненты с кварцевым заполнением оболочки «q», предназначенные для подсоединения к источникам питания напряжением не выше 250 В переменного тока, должны быть рассчитаны на ожидаемый ток короткого замыкания 1500 А, если в маркировке не указано допустимое значение тока короткого замыкания. Защита от токов свыше 1500 А должна быть предусмотрена в самих установках, например при повышенном напряжении.

Если необходимо ограничить ток до значения, не превышающего номинальный прерываемый ток предохранителя, то в качестве токоограничительного элемента должен использоваться резистор в соответствии с 4.9.1 а), номинальные значения которого должны быть следующими:

- номинальное значение тока  $1,5 \times 1,7 \times I_n$  предохранителя;
- максимальное значение напряжения питания  $U_m$ ;
- номинальное значение мощности равно  $1,5 \times (1,7 \times I_n \text{ предохранителя})^2 \times \text{сопротивление ограничительного элемента}$ .

Если изготовитель не обеспечил необходимое устройство защиты от короткого замыкания, то маркировка электрооборудования или его составных частей должна содержать знак «X» в соответствии с 29.2 i) IEC 60079-0, а в Специальных условиях применения должно быть указано устройство защиты от короткого замыкания.

## 5 Проверки и испытания

### 5.1 Типовые проверки и испытания

#### 5.1.1 Типовые испытания оболочки внутренним избыточным давлением

Независимо от объема оболочка должна выдерживать испытания внутренним избыточным давлением 50 кПа в течение  $60 \pm 5$  с без обнаружения остаточной деформации, превышающей 0,5 мм в каком-либо измерении.

Оболочки без смотровых окон и вентиляционных устройств, содержащие конденсаторы (кроме пластмассовых, бумажных или керамических), объем которых в восемь раз больше объема заполнителя, следует испытывать избыточным давлением 1,5 МПа в течение  $60 \pm 5$  с.

Испытания проводятся в нормальных условиях работы оборудования и могут выполняться без заполнителя.

#### 5.1.2 Испытания оболочки на соответствие степени защиты

Испытания оболочки на соответствие степени ее защиты проводят в соответствии с методом, описанном IEC 60529. Все вентиляционные устройства должны быть в рабочем состоянии. Эти испытания проводят после испытаний оболочки внутренним избыточным давлением в соответствии с 5.1.1.

#### 5.1.3 Горючесть материалов

Должны выполняться требования по горючести материала оболочек, частей оболочек из пластмасс, предъявляемые IEC 60079-1.

#### 5.1.4 Испытания диэлектрических свойств заполнителя

Диэлектрические свойства заполнителя определяют до процесса заполнения, используя образец заполнителя. Испытания проводят на установке с электродами, представленной на рисунке 1. Электроды погружают в заполнитель на глубину не менее 10 мм по всем направлениям.

Испытания проводят в течение 24 ч при температуре  $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$  и относительной влажности воздуха в пределах 45 % — 55 %. К электродам прикладывают напряжение 1000 В постоянного тока (допустимые колебания напряжения  $\pm 5$  %).

Заполнитель соответствует требованиям, если ток утечки не превышает  $10^{-6}$  А. Если заполнитель не выдержал испытаний, то повторно испытания не проводят.

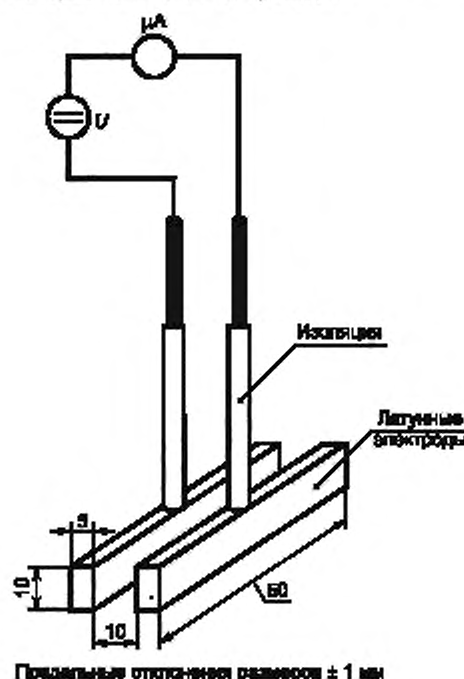


Рисунок 1 — Испытательная установка для определения диэлектрических свойств заполнителя

### 5.1.5 Максимальные температуры

Если в качестве защитных устройств для ограничения температуры используют предохранители, то необходимо измерить в аварийном режиме максимальную температуру при длительном токе, не превышающем 1,7-кратный номинальный ток плавкой вставки, протекающий через цепь предохранителя.

**П р и м е ч а н и е** — Чтобы смоделировать аварийные повреждения, которые могут привести к превышению температуры по сравнению с температурой при нормальном режиме работы, допускается применение более мощных компонентов, чем установленные в электрооборудовании, выделяющих необходимую максимальную энергию. Компоненты должны быть выбраны и установлены в оборудовании таким образом, чтобы они по тепловыделению были аналогичны компонентам, вместо которых их устанавливают.

## 5.2 Контрольные проверки и испытания

### 5.2.1 Контрольные испытания оболочки повышенным давлением

Каждую оболочку объемом более 100 см<sup>3</sup> следует подвергать контрольным испытаниям давлением 50 кПа в течение не менее 10 с без появления остаточной деформации, превышающей 0,5 мм в каком-либо измерении.

Испытания проводят в нормальном режиме работы оборудования, при этом они могут быть выполнены без заполнителя.

Если оболочка выдержала типовые испытания четырехкратным давлением (50 кПа или 150 МПа) в соответствии с 5.1.1, то контрольные испытания давлением можно не проводить.

### 5.2.2 Испытания заполняющего материала пробивным напряжением

Диэлектрические свойства заполнителя должны быть проверены на образце до процесса заполнения. Для этого используют испытательную установку, приведенную на рисунке 1. Электроды должны быть погружены в заполняющий материал на глубину не менее 10 мм по всем направлениям. Испытательное напряжение 1000 В постоянного тока (допустимое колебание напряжения  $\pm 5\%$ ) подают при следующих климатических условиях:

- температура окружающей среды  $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха 45 % — 55 %.

Если ток утечки не превышает  $10^{-6}$  А, то заполнитель считают выдержавшим испытание.

Если заполнитель не соответствует этим требованиям, то он может быть высушен и испытан повторно.

## 6 Маркировка

Маркировка электрооборудования, составных частей электрооборудования и Ех-компонентов с кварцевым заполнением «q» должна наноситься в соответствии с IEC 60079-0 и содержать дополнительную информацию:

- «Оболочка опломбирована изготовителем»;
- каждое присоединяемое устройство (внешние подсоединения) должно иметь маркировку с указанием номинальных значений напряжения и тока («24 В постоянного тока, 200 мА», «230 В, 100 мА»);
- информационные данные внешнего предохранителя, если вид защиты зависит от него, например: «Требуется внешний предохранитель 315 мА»;
- допустимые значения тока короткого замыкания внешнего источника питания, если оборудование сконструировано для токов короткого замыкания ниже 1500 А в соответствии с 4.9.3, например: «Допустимый ток короткого замыкания: 35 А»;
- также возможны допустимые значения тока короткого замыкания внешнего источника питания, если оборудование сконструировано для токов короткого замыкания 1500 А в соответствии с 4.9.3, например: «Допустимый ток короткого замыкания: 3500 А».

Любая из вышеуказанных маркировок может быть заменена ее техническим эквивалентом.

## 7 Инструкции

Оборудование с кварцевым заполнением «q» должно иметь инструкции в соответствии с требованиями IEC 60079-0, включая, как минимум, следующую дополнительную информацию:

- если допускается изготовителем, требования к повторному заполнению, к повторной герметизации и к повторным испытаниям оборудования с кварцевым заполнением «q», которое было открыто для ремонта.

**Приложение А**  
**(справочное)**

**Введение альтернативного метода оценки риска, охватывающего  
уровни защиты оборудования для Ex-оборудования**

В настоящем приложении приводится объяснение концепции метода оценки риска, охватывающего уровни защиты оборудования (EPL). Введение Уровней защиты оборудования позволит применять альтернативный подход к методам отбора Ex-оборудования.

### **А.1 История вопроса**

Исторически известно, что не все виды защиты обеспечивают один и тот же уровень гарантии защиты от появления условий воспламенения. В стандарте с требованиями к установкам IEC 60079-14 принцип защиты определяется в зависимости от конкретных зон по принципу — чем больше вероятность появления взрывоопасной среды, тем выше требуется уровень защиты от предполагаемой активизации источника воспламенения.

Опасные среды (за исключением угольной промышленности) подразделяются на зоны по степени опасности. Степень опасности определяется по вероятности появления взрывоопасной среды. Обычно предполагаемые последствия взрыва или другие факторы, такие как токсичность материала, не учитываются. Настоящая оценка риска должна учитывать все факторы.

Возможности использования оборудования в конкретной зоне зависела от вида защиты. В отдельных случаях виды защиты могут подразделяться на разные уровни безопасности, которые опять же связаны с зонами. Например, искробезопасные цепи подразделяются на уровни «Ia» и «Ib». Новый стандарт по герметизации компаундом «m» также включает два уровня защиты «ma» и «mb».

В действующей технической документации по выбору оборудования установлена связь между видом защиты оборудования и зоной, в которой такое оборудование может использоваться. Как было отмечено ранее, ни одна из систем взрывозащиты, описанная в стандартах МЭК, не учитывает потенциальные последствия возможного взрыва.

Однако работникам предприятий часто приходится принимать интуитивные решения по расширению (или ограничению) зон, чтобы компенсировать это упущение. Типичным примером является установка навигационного оборудования «Типа Зона 1» в средах Зоны 2 на офшорных нефтедобывающих платформах, чтобы навигационное оборудование могло работать даже при совершенно непредусмотренных условиях утечки газа. С другой стороны, владелец маленькой удаленной, хорошо огороженной насосной станции может использовать насосный двигатель «Типа Зона 2» даже в Зоне 1, если количество газа, который может взорваться, небольшое, и опасность для жизни и имущества от взрыва также невелика.

Ситуация еще более усложнилась с введением IEC 60079-26 с дополнительными требованиями к Зоне 0. Традиционно, возможности применения оборудования в зоне 0 определялись по маркировке защиты, при этом маркировка Ex ia была единственно приемлемой.

Было решено, что оборудование следует идентифицировать и наносить маркировку в соответствии с его общим уровнем безопасности. Это позволит облегчить отбор и обеспечить возможность более точно применять способ оценки риска.

### **А.2 Введение**

Способ оценки риска на возможности использования Ex-оборудования будет введен как ВАРИАНТ альтернативного метода существующему в настоящее время и являющемуся довольно негибким, связывающему оборудование с зонами. Для удобства его применения будет введена система Уровней защиты оборудования, которая позволит определить эффективный уровень защиты детали оборудования независимо от примененного способа защиты.

Система определения Уровней защиты оборудования.

#### **А.2.1 Угольная промышленность**

##### **А.2.1.1 EPL Ma:**

Оборудование для установки в угольных шахтах с уровнем защиты «очень высокий», которое надежно защищено и маловероятно, что оно может стать источником воспламенения, даже при включенном напряжении при выбросе газа.

**П р и м е ч а н и е** — Как правило, линии связи и детекторы газа имеют конструкцию, отвечающую требованиям Ma, — например, телефонная линия Ex ia.

**A.2.1.2 EPL Mb:**

Оборудование для установки в угольных шахтах с уровнем защиты «высокий», которое достаточно защищено и маловероятно, что оно может стать источником воспламенения в период времени между выбросом газа и отключением напряжения.

**П р и м е ч а н и е** — Как правило, все оборудование для выемки угля имеют конструкцию, отвечающую требованиям Mb, — например, двигатели и коммутационные аппараты Ex d.

**A.2.2 Газы****A.2.2.1 EPL Ga:**

Оборудование для взрывоопасных газовых сред с уровнем защиты «очень высокий», которое не является источником воспламенения в нормальных условиях, при появлении ожидаемых отказов или при редких отказах. Такое оборудование будет иметь форму защиты, которая будет эффективна даже при возникновении двух потенциальных неисправностей (например, искробезопасность, категория Ia), или будет иметь два независимых вида защиты.

**П р и м е ч а н и е** — Примером двух независимых видов защиты может служить применение Ex e и Ex d независимо друг от друга.

**A.2.2.2 EPL Gb:**

Оборудование для взрывоопасных газовых сред с уровнем защиты «высокий», которое не является источником воспламенения в нормальных условиях или при появлении предполагаемых, но не обязательно регулярных неисправностей.

**П р и м е ч а н и е** — Большинство стандартных концепций защиты обеспечивают соответствие оборудования данному уровню его защиты.

**A.2.2.3 EPL Gc:**

Оборудование для взрывоопасных газовых сред с уровнем защиты «нормальный», которое не является источником воспламенения в нормальных условиях и которое может иметь дополнительную защиту для обеспечения того, что оно останется неактивным источником воспламенения в случае появления предполагаемых регулярных неисправностей (например, выход из строя лампы).

**П р и м е ч а н и е** — Обычно к данному уровню относится оборудование с защитой Ex n.

**A.2.3 Пыль****A.2.3.1 EPL Da:**

Оборудование для взрывоопасных пылевых сред с уровнем защиты «очень высокий», которое не является источником воспламенения в нормальных условиях или при появлении редких неисправностей.

**A.2.3.2 EPL Db:**

Оборудование для взрывоопасных пылевых сред с уровнем защиты «высокий», которое не является источником воспламенения в нормальных условиях или при появлении предполагаемых редких, но не обязательно регулярных неисправностей.

**A.2.3.3 EPL Dc:**

Оборудование для взрывоопасных пылевых сред с уровнем защиты «нормальный», которое не является источником воспламенения в нормальных условиях и которое может иметь дополнительную защиту, обеспечивающую, что оборудование останется неактивным источником воспламенения в случае появления предполагаемых регулярных неисправностей.

Таблица A.1 может применяться для оборудования в большинстве случаев с типичными последствиями взрыва в зонах (настоящая таблица не применяется непосредственно в угольной промышленности, как и принцип распределения зон в общем).

**Т а б л и ц а A.1** — Традиционное соответствие уровней защиты оборудования зонам (без дополнительной оценки риска)

| Уровень защиты оборудования | Зона |
|-----------------------------|------|
| Ga                          | 0    |
| Gb                          | 1    |
| Gc                          | 2    |
| Da                          | 20   |
| Db                          | 21   |
| Dc                          | 22   |

**A.3 Обеспечение защиты от риска воспламенения**

Разные уровни защиты оборудования должны соответствовать рабочим параметрам, установленным изготовителем для такого уровня защиты.

Т а б л и ц а А.2 — Описание примененной защиты от риска воспламенения

| Требуемый уровень защиты | Уровень защиты оборудования |           |            | Исполнение защиты                                                                                                                    | Условия работы                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | группа I                    | группа II | группа III |                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Очень высокий            | Ma                          |           |            | Два независимых вида защиты или безопасность даже при появлении двух независимых друг от друга неисправностей                        | Оборудование продолжает быть под напряжением даже в присутствии взрывоопасной среды |
| Очень высокий            |                             | Ga        |            | Два независимых вида защиты или безопасность даже при появлении двух независимых друг от друга неисправностей                        | Оборудование продолжает быть под напряжением в Зонах 0, 1 и 2                       |
| Очень высокий            |                             |           | Da         | Два независимых вида защиты или безопасность даже при появлении двух независимых друг от друга неисправностей                        | Оборудование продолжает быть под напряжением в Зонах 20, 21 и 22                    |
| Высокий                  | Mb                          |           |            | Для нормальных и неблагоприятных условий                                                                                             | В присутствии взрывоопасной среды питание оборудования отключается                  |
| Высокий                  |                             | Gb        |            | Для нормальных условий и при частом появлении сбоев или на оборудование, на котором появление неисправностей принимается во внимание | Оборудование продолжает быть под напряжением в Зонах 0, 1 и 2                       |
| Высокий                  |                             |           | Db         | Для нормальных условий и при частом появлении сбоев или на оборудование, на котором появление неисправностей принимается во внимание | Оборудование продолжает быть под напряжением в Зонах 20, 21 и 22                    |
| Нормальный               |                             | Gc        |            | Для нормальных условий                                                                                                               | Оборудование продолжает быть под напряжением в Зоне 2                               |
| Нормальный               |                             |           | Dc         | Для нормальных условий                                                                                                               | Оборудование продолжает быть под напряжением в Зоне 22                              |

**A.4 Выполнение**

В IEC 60079-14 [включивший в себя требования стандарта IEC 61241-14] будут включены Уровни защиты оборудования, что позволит использовать систему «Оценки риска» в качестве альтернативного метода при отборе оборудования. Ссылка на уровни защиты оборудования также будет добавлена в стандарты по классификации IEC 60079-10 и IEC 61241-10.

Требования к дополнительной маркировке и соотношению существующие видов защиты будут добавлены в следующие стандарты МЭК.

IEC 60079-0 [включивший в себя требования бывшего стандарта IEC 61241-0],

IEC 60079-1;

IEC 60079-2 [включивший в себя требования бывшего стандарта IEC 61241-4],

IEC 60079-5;

IEC 60079-6;

IEC 60079-7;

IEC 60079-11 [включивший в себя требования бывшего стандарта IEC 61241-11],

IEC 60079-15;

IEC 60079-18 [включивший в себя требования бывшего стандарта IEC 61241-18];

IEC 60079-26;

IEC 60079-28;

Для видов защиты, применяемых на оборудовании, предназначенном для использования во взрывоопасных газовых средах, уровни защиты оборудования требуют дополнительной маркировки. Для взрывоопасных пылевых сред используемую в настоящее время систему маркировки зон на оборудовании заменяют маркировкой уровней защиты оборудования.

**Приложение ДА**  
**(справочное)**

**Сведения о соответствии межгосударственных стандартов  
ссылочным международным стандартам**

Т а б л и ц а ДА.1

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEC 60079-0:2004 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MOD                  | ГОСТ 31610.0-2012/IEC 60079-0:2004 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования           |
| IEC 60079-1:2007 Взрывоопасные среды. Часть 1. Электрооборудование с взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка «d»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IDT                  | ГОСТ IEC 60079-1—2011 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d»    |
| IEC 60079-7:2006 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 7. Повышенная защита вида «е»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IDT                  | ГОСТ 31610.7-2012/IEC 60079-7:2006 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 7. Повышенная защита вида «е» |
| IEC 60079-11 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                    | *                                                                                                                          |
| IEC 60127-1 Предохранители плавкие миниатюрные. Часть 1. Определения для миниатюрных плавких предохранителей и общие требования к миниатюрным плавким вставкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                    | *                                                                                                                          |
| IEC 60269-1 Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                    | *                                                                                                                          |
| IEC 60529 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MOD                  | ГОСТ 14254—96 (IEC 529—89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)                                              |
| ISO 565 Испытательные сетки. Металлическое проволочное полотно, перфорированные металлические листы и электросформированные листы. Номинальные размеры отверстий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                    | *                                                                                                                          |
| <p>* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.</p> <p>П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IDT — идентичные стандарты,</li> <li>- MOD — модифицированные стандарты.</li> </ul> |                      |                                                                                                                            |

---

УДК 621.3.002.5-213.34:006.354

МКС 29.260.20

IDT

Ключевые слова: электрооборудование взрывозащищенное, кварцевое заполнение, маркировка, испытания

---

Редактор *Д.М. Кульчицкий*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *Ю.М. Прокофьева*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 03.04.2013. Подписано в печать 11.04.2013. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,70. Тираж 76 экз. Зак. 387.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЗВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.